

План Управления Окружающей и Социальной Средой (ПУОСС)

Стадия готовности документа: Финальная
Номер проекта: (P171683)

Май 2021 года

Узбекистан: Трансформация электроэнергетического сектора и устойчивая электропередача (P171683) – ПС "Кольцевая"

Подготовлено Акционерным обществом "Национальные электрические сети Узбекистана" для Всемирного Банка (ВБ).

Данный план управления окружающей и социальной средой является документом Заёмщика. Мнения и взгляды, выраженные в настоящем документе, не обязательно представляют мнения и взгляды Совета Директоров, Управления или персонала ВБ и могут носить предварительный характер.

Содержание

1	КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ	6
1.1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА	6
1.2	ЭСС ВСЕМИРНОГО БАНКА И ИХ АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПОДПРОЕКТА	8
1.3	ВОЗДЕЙСТВИЯ, ИХ УПРАВЛЕНИЕ И СМЯГЧЕНИЕ	15
1.4	АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОДПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ	17
1.5	ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ	17
1.6	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	17
2	КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА	19
2.1	ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА	19
2.2	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОЕКТА	20
2.3	МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДПРОЕКТА	20
2.4	ОПИСАНИЕ ПС "КОЛЬЦЕВАЯ" И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЭП	21
2.4.1	<i>Основные технико-экономические параметры подпроекта</i>	22
2.5	ПОДПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ	23
2.5.1	<i>Основные технические показатели</i>	23
2.5.2	<i>Генеральный план ПС</i>	25
2.6	ОБЪЕМ РАБОТ	26
3	ПОЛИТИЧЕСКАЯ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ	28
3.1	НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДООХРАННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА И ПРОЦЕДУРЫ	28
3.2	ТРЕБОВАНИЯ К СОЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ	28
3.3	НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС)	30
3.4	ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТНОЙ ПОЛИТИКИ ВСЕМИРНОГО БАНКА К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ	31
3.5	РЕКОМЕНДУЕМАЯ КАТЕГОРИЗАЦИЯ ПОДПРОЕКТА	32
3.6	ТРЕБОВАНИЯ ЭСС ВСЕМИРНОГО БАНКА	32
3.6.1	<i>ЭСС 1: Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями</i>	33
3.6.2	<i>ЭСС 2: Труд и условия труда</i>	33
3.6.3	<i>ЭСС 3: Эффективное использование ресурсов и предотвращение загрязнения и управление им</i>	33
3.6.4	<i>ЭСС 4: Здоровье и безопасность сообщества</i>	34
3.6.5	<i>ЭСС 5: Приобретение земли, ограничения на землепользование и принудительное переселение</i>	34
3.6.6	<i>ЭСС 6: Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами</i>	34
3.6.7	<i>ЭСС 8: Культурное наследие</i>	34
3.6.8	<i>ЭСС 10: Взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие информации</i>	35
4	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ	36
4.1	МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	36
4.2	СКРИНИНГ ВОЗДЕЙСТВИЙ	36
4.2.1	<i>Воздействия и Меры по Смягчению Последствий – Этап Проектирования</i>	38
4.2.2	<i>Воздействия и Меры по Смягчению Последствий – Этап Строительства</i>	38
4.2.3	<i>Воздействия на земельные ресурсы</i>	40
4.2.4	<i>Образование отходов</i>	41
4.2.5	<i>Воздействие на водные ресурсы, почву, грунты</i>	43
4.2.6	<i>Воздействие на атмосферный воздух</i>	43
4.2.7	<i>Воздействие шума и вибрации</i>	44
4.2.8	<i>Воздействия на растительный покров и животный мир</i>	44
4.2.9	<i>Случайные исторические монументы или культурные находки</i>	46
4.2.10	<i>Здоровье и безопасность работников и населения</i>	46
4.2.11	<i>Дорожное движение и безопасность на строительных площадках</i>	47
4.2.12	<i>Воздействие магнитного поля</i>	48

4.2.13.	Воздействие электрического тока	48
4.2.14.	Загрязнение поверхностного водотока, грунтовых вод, грунтов.....	49
4.2.15.	Воздействия и Меры по Смягчению Последствий – Этап Эксплуатации.....	49
5.	ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	51
5.1	ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	51
5.2	НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ УЗБЕКИСТАНА (НЭСУ).....	51
5.3	ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТНОСТИ	52
6.	ПЛАН ПО СМЯГЧЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ И СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ	54
7.	ПЛАН МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ	70
7.1	СМЕТЫ ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕР ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	70
8	ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ И РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ	85
8.1	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	85
8.2	ПРИНЦИПЫ КОНСУЛЬТАЦИЙ	85
8.3	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ	86
8.4	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ	86
8.5	МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ (МПРЖ).....	87
	ПРИЛОЖЕНИЯ	90
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1.ПРОТОКОЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ.....	90
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА	99
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ АСБЕСТОСОДЕРЖАЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ (ПРИМЕР)	100

Список таблиц

ТАБЛИЦА 1. УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПОДПРОЕКТНОЙ ТЕРРИТОРИИ	21
ТАБЛИЦА 2: ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПС 500 КВ	23
ТАБЛИЦА 3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОДПРОЕКТА	24
ТАБЛИЦА 4. СПИСОК ЗАКОНОВ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ПРОЕКТУ	28
ТАБЛИЦА 5. СПИСОК ЗАКОНОВ О СОЦИАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ПРОЕКТУ.....	29
ТАБЛИЦА 6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОТВОДЕ ЗЕМЕЛЬ И ЧИСЛЕ ЗАТРОНУТЫХ ФЕРМЕРОВ В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.....	40
ТАБЛИЦА 8. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВОЗДЕЙСТВИЙ.....	50
ТАБЛИЦА 9. ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДОЙ.....	55
ТАБЛИЦА 10. ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ И МОНИТОРИНГА	71
ТАБЛИЦА 11. ПЛАН МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	73
ТАБЛИЦА 12. МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ЕГО УРОВНИ.....	87

Список рисунков

РИСУНОК 1. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДСТАНЦИИ.....	8
РИСУНОК 2. ВИД НА ТЕРРИТОРИЮ ФЕРМЫ - ПОДСТАНЦИЯ "КОЛЬЦЕВАЯ" И ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ	21
РИСУНОК 3: ПС "КОЛЬЦЕВАЯ" 500 ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ	21
РИСУНОК 4. ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА К СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ ПС "КОЛЬЦЕВАЯ"	22

РИСУНОК 5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....51

Сокращения

АСМ	Асбестосодержащие материалы
БПК	Биологическая потребность в кислороде
ВБ	Всемирный банк
ВЛ	Воздушные линии
ВОР	Ведомость Объёмов Работ
ВР	Высокий риск
ГКЭООС	Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды
ГосСИАК	Государственная специализированная инспекция аналитического контроля
ГРП	Группа Реализации Проекта
ГСМ	Горюче-смазочные материалы
ЗРУ	Закон Республики Узбекистан
КН	Коренные народы
КМ	Кабинет Министров
ЛЭП	Линии электропередачи
МПРЖ	Механизм подачи и рассмотрения жалоб
МЭС	Магистральная электрическая система
НР	Низкий риск
НЭСУ	Национальные Электрические Сети Узбекистана
ОВОС	Оценка воздействия на окружающую среду
ОРУ	Открытое распределительное устройство
ПВХ	Поливинилхлорид
ПДК	Предельно допустимые концентрации
ПДС	Предельно допустимые сбросы
ПДУ	Предельно-допустимый уровень
ПЗВОС	Проект Заявления о воздействии на окружающую среду
ПКМ	Постановление Кабинета Министров
ПМОС	План Мониторинга Окружающей Среды
ПОСМ	Полугодовые отчёты по социальному мониторингу
ПП	Постановление Президента РУз
ППМУ	План Природоохранных Мероприятий Участка
ПС	Подстанция
ПУАСМ	План управления асбестосодержащими материалами
ПУОС	План управления окружающей средой
ПУОСС	План управления окружающей и социальной средой
РГРП	Региональная Группа реализации проекта
РУз	Республика Узбекистан
СанПиН	Санитарные правила и нормы
СИЗ	Средства индивидуальной защиты
СО	Социальная оценка
СР	Существенный риск
СЭН/СД	Сексуальная эксплуатация и надругательства или сексуальные домогательства
СЭС	Санитарно-эпидемиологическая служба
ТЭС	Тепловая электростанция
УР	Умеренный риск
ЭМП	Электромагнитное поле
ЭО	Экологическая оценка
ЭСС	Экологические и социальные стандарты
USD, \$	Доллар США
UZS, сум	Национальная валюта Узбекистана, узбекский сум

1 КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ

1.1 Общие положения проекта

Реализация Проекта **«Трансформация электроэнергетического сектора и устойчивая электропередача»** направлена на повышение надёжности системы передачи электроэнергии и функционирования недавно созданной передающей компании для содействия развитию рынка электроэнергии в Узбекистане. Проект реализуется Национальными электрическими сетями Узбекистана (НЭСУ) и финансируется Всемирным банком (ВБ). Предлагаемый проект будет состоять из четырёх компонентов. Разработка Плана Управления Окружающей и Социальной Средой производится в рамках Компонента 2 - **Усиление электрических сетей и внедрение возобновляемых источников.**

Данный компонент будет финансировать часть приоритетной инвестиционной программы НЭСУ на 2021–2026 годы, включая модернизацию и совершенствование существующих высоковольтных подстанций и линий и строительство новых передающих подстанций и линий. Компонент будет поддерживать (а) модернизации 22 приоритетных подстанций, которые были определены для реабилитации по всей стране; (b) строительства новой подстанции: 500/220 кВ "Кольцевая" для разгрузки соседних подстанциях и удовлетворения растущего спроса в соответствующих регионах; (c) строительство соответствующих линий электропередачи 500 кВ и 220 кВ для подключения вышеупомянутой подстанции к национальной сети передачи.

Место реализации проекта. Проект будет реализовываться в 10 областях Республики Узбекистан, (Андижанской, Ферганской, Ташкентской, Сырдарьинской, Самаркандской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Хорезмской) и в г. Ташкенте.

Местоположение подпроекта. Строительство ПС "Кольцевая" 500 кВ и соответствующих ЛЭП 500 кВ и 220 кВ будет осуществляться в Ташкентской и Сырдарьинской областях. Сама подстанция будет построена в Куйи-Чирчикском районе, в 56 км от города Ташкент.

ПС Кольцевая будет расположена в центральной части электрической сети Узбекистана. Доля потребления электроэнергии в центральной части составляет около 32% от общего потребления страны. Развитие промышленности, частного сектора и улучшение условий жизни и благосостояния населения в городе Ташкенте и Ташкентской области вызывает интенсивный рост энергопотребления. В то же время строительство новых электростанций и их ввод в эксплуатацию (Ново-Сырдарьинская ГРЭС установленной мощностью 3000, год ввода в эксплуатацию 2023 г.) требует обеспечения высокой надёжности и пропускной способности передающих сетей и их стабильной работы. ПС 500 кВ «Кольцевая» будет иметь техническую возможность передавать до 1602 МВА мощности. Годовая передача электроэнергии потребителям составит до 4,5 млрд кВтч в зависимости от режима работы потребителей и электростанций.

Подпроектные решения включают:

- строительство ПС 500/220/10 кВ "Кольцевая" с двумя группами автотрансформаторов мощностью по 801 MVA (2*3*267 MVA), с одним однофазным резервным автотрансформатором и одной группой трехфазных шунтирующих реакторов, установку на ОРУ-220 кВ ПС "Кольцевая" 18 единиц ячеек.
- строительство отдельных двух новых ВЛ 220 кВ между проектной ПС "Кольцевая" и ПС "Феруз". При этом демонтируется часть существующих "Л-

Феруз-1, 2" протяженностью около 68 км на участке от ПС "Феруз" к ПС "Озодлик", проходящих в том числе через территорию Республики Казахстан.

- строительство участков 2-х двухцепных ВЛ 220 кВ к ПС "Келес" и ПС "Озодлик" и одной двухцепной ВЛ 220 кВ.

Потенциальное социально-экономическое воздействие. Ожидается, что реализация этого подпроекта принесёт прямые и косвенные выгоды. Социально-экономическое воздействие подпроекта будет в основном положительным и связано с улучшением работы системы передачи электроэнергии в районе и Ташкентской области в целом. Стабильное электроснабжение улучшит условия жизни, доходы и экономические условия для ведения предпринимательской деятельности.

Проблемы, связанные с электроснабжением в домохозяйствах, отрицательно сказываются на качестве жизни всех членов семьи, особенно женщин и детей. Нестабильное электроснабжение влияет на использование женщинами своего времени при осуществлении традиционных социальных ролей, и создаёт барьеры для работающих женщин. Поскольку на женщин-домохозяек обычно ложится большинство бытовых и семейных обязанностей, они являются основными потребителями электроэнергии в домохозяйствах. Женщины не могут пользоваться бытовой техникой, например, стиральными машинами или электрическими плитами. Прямые преимущества также включают в себя приобретение современного оборудования для модернизации и автоматизации подстанции. Косвенные выгоды включают в себя повышение уровня знаний сотрудников подстанции и укрепление потенциала НЭСУ в целом.

Потенциальное экологическое воздействие на окружающую среду. Деятельность подпроекта будет поддерживать широкий спектр инвестиций, ориентированных на необходимость в модернизации и автоматизации подстанции, строительства новой подстанции и линий электропередач и будет не только оказывать положительное социальное и экономическое влияние, но и экологическое воздействие на окружающую среду.

Строительство новой ПС "Кольцевая" и линий передачи электроэнергии вызывают небольшие экологические воздействия во время их реализации, приводящие как к позитивным, так и негативным последствиям.

В ходе строительства зданий и инфраструктуры подстанции, а также новых линий электропередач, может возникнуть ряд различных неблагоприятных экологических и социальных последствий воздействия, таких, как а) повышенное загрязнение окружающей среды отходами; б) шум; в) загрязнение воздуха пылью, отходами сжигания топлива; г) повышенное загрязнение подземных и поверхностных вод в результате неадекватных мер предотвращения и смягчения; д) деградация и загрязнение почвы; е) угрозы для здоровья человека в результате неправильного обращения с тяжёлым оборудованием в ходе строительных работ; (г) временное ограничение доступа к частным и общественным активам (земля, коммерческие объекты, дороги, рынки и т.д.) в рамках строительной деятельности (h) приобретение земли в связи со строительными работами. Эти воздействия являются типичными для строительных или восстановительных работ и могут быть смягчены путём применения передовых методов строительства и/или соответствующих мер по снижению воздействия.

Вопросы вынужденного переселения. Подпроектом будут использоваться земли близлежащих фермерских хозяйств. Для строительства подстанции требуется постоянный отвод земельного участка 30 гектаров. Для строительства линий электропередач требуется постоянный и временный отвод фермерских земель в

Ташкентской и Сырдарьинской области. В общей сложности под воздействие по двум областям попадает около 120 фермерских хозяйств, вынужденного переселения домохозяйств не ожидается. Был инициирован процесс приобретения земли, и в настоящее время проводится Социальный Аудит, чтобы удостовериться, что процесс и компенсация соответствуют требованиям Экологического и социального стандарта № 5 Всемирного банка по приобретению земли, ограничениям на землепользование и вынужденному переселению.

Категория подпроекта.

В соответствии со стандартом Всемирного банка по воздействию социальных и экологических рисков ЭСС 1, подпроекту строительства ПС 500 кВ “Кольцевая” и соответствующих линий электропередачи присвоена категория Существенный риск (СР), поскольку социальное воздействие является постоянным и необратимым (изъятие земли), поэтому разработка ПУОСС должна быть сосредоточена на конкретных экологических/социальных проблемах. С учётом месторасположения подстанции на расстоянии 1000 метров от жилых домов и отсутствие рядом с подстанцией инфраструктурных объектов (дороги, рынки и т.д.) вокруг подстанции находятся только земли фермерских хозяйств.

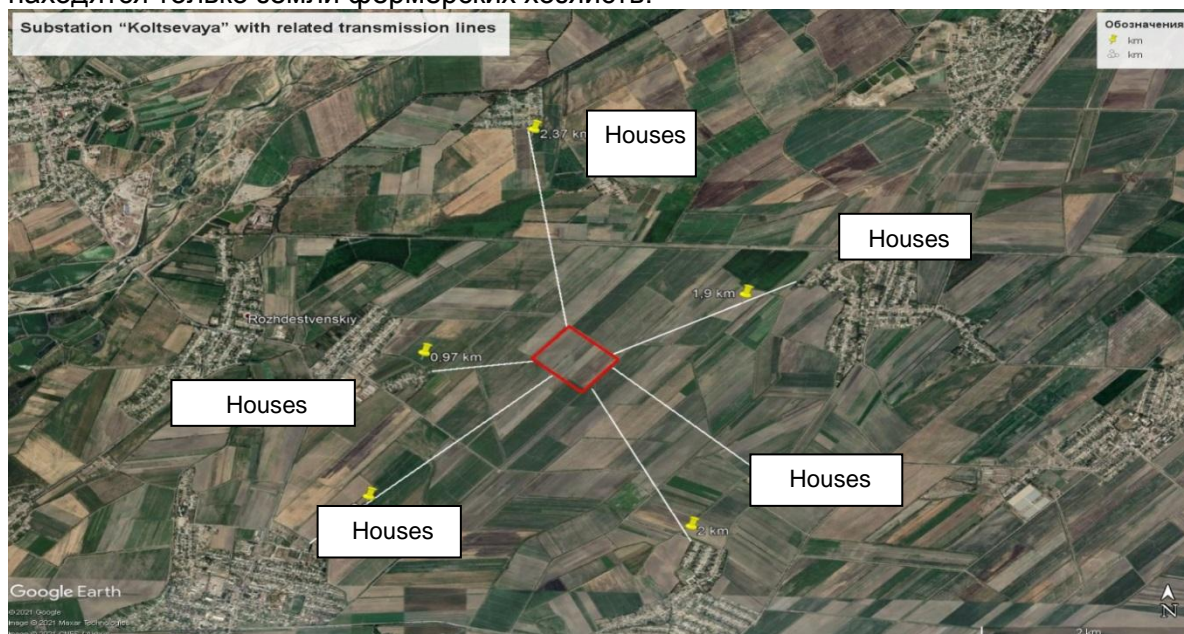


Рисунок 1. Расположение подстанции

1.2 ЭСС Всемирного банка и их актуальность для текущего подпроекта

В данном отчёте применялись следующие Стандарты Всемирного Банка, основываясь на экологической и социальной оценке полевых исследований и информацией представленной подпроектной организацией.

Экологические и Социальные Стандарты (ЭСС)	Наличие в проекте	Разъяснения и основные требования
ЭСС 1: Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями ЭСС1 устанавливает ответственность Клиента за	Да	В целом подпроект окажет ряд положительных социальных и экологических воздействий. Он поддерживает техническую помощь и мероприятия по наращиванию энергетического потенциала, снижает

Экологические и Социальные Стандарты (ЭСС)	Наличие в проекте	Разъяснения и основные требования
<p>оценку, управление и мониторинг экологических и социальных рисков и воздействий, связанных с каждым этапом проекта, поддерживаемого Банком посредством Финансирование инвестиционного проекта с целью достижения экологических и социальных результатов соответствующих экологическим и социальным стандартам (ЭСС).</p> <p>В соответствии с требованиями этого стандарта ОВОСС должна проводиться на основе текущей информации, включая описание и определение проекта и любых связанных с ним аспектов, а также исходные данные об окружающей среде и социальном уровне на соответствующем уровне детализации, достаточном для информирования о характеристике и идентификации рисков и воздействия и меры по смягчению.</p> <p>Оценка определяет потенциальные экологические и социальные риски и воздействия проекта, уделяя особое внимание тем, которые могут непропорционально падать на обездоленные и / или уязвимые социальные группы; изучить альтернативы проекта; определить пути улучшения выбора проекта, размещения, планирования, проектирования и реализации с целью применения иерархии смягчения для неблагоприятных экологических и социальных воздействий и поиска возможностей для усиления положительного воздействия</p>		<p>эксплуатационные затраты оборудования подстанций; расход электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды подстанций; увеличивает мощности трансформаторов; повышает надёжность электроснабжения потребителей всей энергосистемы Республики, обеспечивая безопасное, надёжное и доступное электроснабжение для домашних хозяйств.</p> <p>Однако деятельность в период строительства подстанции и соответствующих ЛЭП может привести к неблагоприятным воздействиям, в связи с чем подпроект должен будет внедрить существенные системы предварительной экологической и социальной проверки, смягчения последствий и мониторинга.</p> <p>Подпроектные мероприятия могут вызвать ряд прямых экологических рисков, таких как: повышенное загрязнение окружающей среды отходами, шумом, пылью, загрязнением воздуха, опасностями для здоровья и проблемами безопасности труда из-за строительных работ. Их можно легко смягчить, применяя передовые методы строительства и следуя положениям Планов экологического и социального управления.</p>

Экологические и Социальные Стандарты (ЭСС)	Наличие в проекте	Разъяснения и основные требования
<p>проекта.</p> <p>ЭСС 2. Труд и условия труда. ЭСС2 признает важность создания рабочих мест и получения дохода в целях сокращения бедности и всестороннего экономического роста. Заёмщики могут способствовать установлению прочных взаимоотношений между работниками и менеджментом и повышать выгоды от развития проекта, справедливо относясь к работникам проекта и обеспечивая безопасные и здоровые условия труда. ЭСС2 применяется к проектным работникам, включая работников, занятых полный рабочий день, неполный рабочий день, временных, сезонных работников и мигрантов.</p>	<p>Да</p>	<p>В подпроекте участвуют прямые работники (сотрудники НЭСУ), а также работники по контракту (сотрудники подрядчиков). НЭСУ и бенефициары подпроекта проведут проверку основных поставщиков, чтобы убедиться, что у них в исторической практике нет принудительного и детского труда или других значительных трудовых, экологических и социальных нарушений. Никакой принудительный или неоплачиваемый труд не будет использоваться в каких-либо мероприятиях подпроекта или в любых мероприятиях, которые могут быть связаны с подпроектом (например, общественная инфраструктура, созданная для поддержки инвестиций в подпроект). НЭС отвечает за повышение осведомлённости об этих положениях среди соответствующих заинтересованных сторон (например, местных хокимиятов и сообществ) и контроль за их соблюдением через реализацию мероприятий ПУОСС.</p>
<p>ЭСС 3. Эффективное использование ресурсов и предотвращение загрязнения, и управление ими ЭСС3 признает, что экономическая деятельность и урбанизация часто вызывают загрязнение воздуха, воды и земли и потребляют ограниченные ресурсы, которые могут угрожать людям, эко системным услугам и окружающей среде на местном, региональном и глобальном уровнях. Текущая и прогнозируемая атмосферная концентрация парниковых газов (ПГ) угрожает благосостоянию нынешнего и будущих поколений. В то же время более эффективное и</p>	<p>Да</p>	<p>Подпроектные работы, связанные со строительными рисками и воздействиями, предлагаемые меры по смягчению, связанные с соответствующими требованиями ЭСС3, включая сырье, использование воды, загрязнение воздуха, опасные материалы и опасные отходы, будут включены в ПУОСС.</p>

Экологические и Социальные Стандарты (ЭСС)	Наличие в проекте	Разъяснения и основные требования
<p>действенное использование ресурсов, предотвращение загрязнения и предотвращение выбросов парниковых газов, а также технологии и практика смягчения последствий стали более доступными и достижимыми. В этой ЭСС изложены требования к эффективности использования ресурсов, предотвращению загрязнения и управлению им на протяжении всего жизненного цикла проекта в соответствии с хорошей международной отраслевой практикой.</p>		
<p>ЭСС4. Здоровье и безопасность сообщества ЭСС4 признает, что деятельность, оборудование и инфраструктура проекта могут увеличить подверженность населения риску и воздействиям. Кроме того, сообщества, которые уже подвержены воздействиям изменения климата, могут также испытывать ускорение или усиление воздействий в результате деятельности по проекту. ЭСС4 учитывает риски и воздействия для здоровья, безопасности и безопасности на сообщества, затронутые проектом, и соответствующую ответственность Заёмщиков за предотвращение или минимизацию таких рисков и воздействий, с особым вниманием к людям, которые в силу своих конкретных обстоятельств могут быть уязвимы.</p>	<p>Да</p>	<p>ПУОСС для строительства подстанции и соответствующих ЛЭП будет включать необходимые меры для обеспечения эффективного управления отходами и работы с опасными материалами, а также требования к обучению в этом отношении, оценку рисков для здоровья, связанных с работой; работы и безопасность дорожного движения; чрезмерный уровень шума и пыли, осведомлённость о безопасности на площадке и ограничения доступа; и приток рабочей силы. Все подрядчики разработали и придерживались Кодексов поведения, включая требования к уважительному поведению и взаимодействию с местными общинами и на рабочих местах, запрет на участие в незаконной деятельности, сексуальную эксплуатацию и надругательства или сексуальные домогательства (СЭН / СД), принудительный или детский труд.</p>
<p>ЭСС5. Отвод земли, ограничения на землепользование и вынужденное переселение ЭСС5 признает, что</p>	<p>Да</p>	<p>Подпроектом будут использоваться земли близлежащих фермерских хозяйств. Для строительства подстанции требуется постоянный отвод земельного участка 30 гектаров.</p>

Экологические и Социальные Стандарты (ЭСС)	Наличие в проекте	Разъяснения и основные требования
<p>приобретение земли, связанное с проектом, и ограничения на землепользование могут оказать неблагоприятное воздействие на сообщества и людей. Отвод земли, связанный с проектом, или ограничения на использование земли могут привести к физическому смещению (переселению, потере земли или потере жилья), экономическому перемещению (потере земли, активов или доступа к активам, что приводит к потере источников дохода или других средств средства к существованию), или оба. Термин «вынужденное переселение» относится к этим воздействиям.</p>		<p>Для строительства линий электропередач требуется постоянный и временный отвод фермерских земель в Ташкентской и Сырдарьинской области. В общей сложности под воздействие по двум областям попадает около 120 фермерских хозяйств, вынужденного переселения домохозяйств не ожидается. Социальный аудит проводится для территорий, где было начато приобретение, и если потребуются дополнительные земли, будет подготовлен План действий по переселению на основе Рамочной политики по переселению подпроекта.</p>
<p>ЭСС6. Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами. ЭСС 6 признает, что защита и сохранение биоразнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами имеют основополагающее значение для устойчивого развития. Поэтому воздействие на биоразнообразии часто может отрицательно сказываться на предоставлении экосистемных услуг. Этот стандарт направлен на защиту естественных мест обитания и их биоразнообразия; избегать значительного преобразования или деградации критических естественных мест обитания и обеспечивать устойчивость услуг и продуктов, которые</p>	<p>Да</p>	<p>Мероприятия, предусмотренные подпроектом, в рамках строительства подстанции и линий электропередач будут производиться на территории сельхоз земель и, как ожидается, приведут к минимальным воздействиям на биоразнообразии. Следовательно, стандарт по этому субкомпоненту подпроекта актуален. Подпроектные работы, связанные с рисками и воздействиями на биоразнообразии и предлагаемые меры по смягчению, связанные с соответствующими требованиями ЭСС 6, будут включены в ПУОСС.</p>

Экологические и Социальные Стандарты (ЭСС)	Наличие в проекте	Разъяснения и основные требования
естественные места обитания предоставляют человеческому обществу.		
ЭСС7. Коренные народы / страны Африки к югу от Сахары, исторически недостаточно обслуживаемые традиционные местные общины Коренные народы – особые, уязвимые, социальные и культурные группы, привязанные к географически разным местам обитания или историческим территориям, с отдельной культурой, чем область проекта, и обычно, с другими языками. Стандарт направлен на обеспечение полного уважения прав человека, экономики и культуры КН и избегания неблагоприятного воздействия на КН в ходе разработки проекта.	Нет	В Республике Узбекистан нет таких групп людей / сообществ, и поэтому данный ЭСС не относится к Подпроекту.
ЭСС 8. Культурное наследие ЭСС8 признает, что культурное наследие обеспечивает преемственность в материальных и	Да	Ожидается, что деятельность по подпроекту может оказать незначительное воздействия на какие-либо физические культурные ресурсы (кладбища, одиночные захоронения, ранее не

Экологические и Социальные Стандарты (ЭСС)	Наличие в проекте	Разъяснения и основные требования
нематериальных формах между прошлым, настоящим и будущим. В нем изложены меры, предназначенные для защиты культурного наследия на протяжении всего жизненного цикла проекта.		зарегистрированные памятники культурного наследия на районном уровне), в период строительных работ связанных в основном с линиями электропередач. Подпроектные работы, связанные с рисками и воздействиями на культурное наследие и предлагаемые меры по смягчению, связанные с соответствующими требованиями ЭСС 8, будут включены в ПУОСС в форме Процедур по обнаружению находок.
ЭСС9. Финансовые посредники ЭСС9 признает, что сильный внутренний капитал и финансовые рынки и доступ к финансам важны для экономического развития, роста и сокращения бедности. Финансовые организации обязаны отслеживать и управлять экологическими и социальными рисками и воздействиями своего портфеля и подкомпонентов финансовых организаций, а также отслеживать риски портфеля в зависимости от характера промежуточного финансирования.	Нет	Финансовых посредников нет.
ЭСС 10. Взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие информации В этом ЭСС признается важность открытого и прозрачного взаимодействия между НЭСУ и заинтересованными сторонами проекта в качестве важного элемента передовой международной практики. Эффективное взаимодействие с заинтересованными сторонами может повысить экологическую и социальную устойчивость проектов, улучшить принятие проектов и внести значительный вклад в успешную разработку и	Да	План взаимодействия с заинтересованными сторонами был подготовлен, раскрыт и обсужден для всего подпроекта, в то время как проект ПУОСС для подпроекта будет раскрыт и обсужден в области до проведения окончательной оценки. В ходе реализации подпроекта будут проводиться постоянные консультации с заинтересованными сторонами.

Экологические и Социальные Стандарты (ЭСС)	Наличие в проекте	Разъяснения и основные требования
реализацию проектов.		

1.3 Воздействия, их управление и смягчение

Изъятие земель – Подпроектные мероприятия предусматривают принудительное изъятия земли при строительстве подстанции и линий электропередач, все подпроектные мероприятия будут проводиться на отведённых землях (временный и постоянный отвод) после выплаты всех компенсаций и выделения участков взамен изъятной земли.

Строительная площадка – Строительная площадка будет организована на территории земель фермерских хозяйств (30 гектаров), выделенной под строительство подстанции, где велась сельхоз деятельность. На территории строительной площадки будут находиться вагончики для рабочих, временные биотуалеты, склады, специально оборудованная площадка для заправки техники автозаправщиком. Строители будут проживать в ближайшем посёлке.

Загрязнение воздуха - Пыль будет образовываться вокруг зоны строительства и маршрута транспортировки. Земляные работы, временный рабочий участок, объездная дорога, отвал грунта, а также эксплуатация строительной техники станут источниками пыли и. продуктами сгорания дизельного топлива (оксидов азота, серы, оксидов азота, углерода, сажи, альдегидов, бензо(а)пирена).

Шум и вибрация - Строительная техника, транспортные грузовики будут источником возникновения шума и вибрации. Работы будут проводиться только в дневное время.

Воздействие электрического тока- объектами воздействия электрического тока на подстанции может быть обслуживающий персонал, а также люди и животные – при выносе потенциала с заземляющих устройств при протекании по ним токов короткого замыкания и молнии.

Загрязнение воды и водопользование – Земляные работы, работа строительной площадки, хранение масла, опасных материалов, а также отход грунта станут источниками загрязнения водных ресурсов. Утечка масла, опасных материалов, строительного мусора и бытовых отходов может привести к химическому загрязнению.

Опасные материалы и загрязнение почвы - Утечки топлива, смазочных материалов, строительного мусора и отходов выгребных ям могут вызвать загрязнение почвы.

Отходы – Строительные работы неизбежно приведут к образованию твёрдых и жидких отходов, включая инертные отходы (например, бетон, дерево, пластик и т.д.) и опасные отходы (например, отработанные масла). Кроме того, неконтролируемые сбросы сточных вод и «серых вод» (например, из туалетов и столовых) из строительных площадок также могут вызывать запахи и загрязнять местные водные ресурсы.

Эксплуатация строительной площадки для рабочих вырабатывает бытовые отходы. В ходе земляных работ образуются породные отвалы и вынутый грунт. В ходе других строительных работ образуются строительные отходы, такие как древесина, металл, пластик, трава, бумага и опасные отходы. Без соответствующих мер по управлению

отходами может произойти загрязнение местной окружающей среды.

Флора и фауна подпроектной территории – Работы по строительству будут проводиться на территории сельхозугодий, поэтому не прогнозируется значительного ущерба растительности, в частности вырубка деревьев. При проведении строительных работ в результате шумового эффекта, птицы и животные мигрируют на безопасное расстояние от места проведения работ. Популяция и численность животных и птиц не изменится.

На территории подпроектной зоны отсутствуют растения, занесённые в Красную книгу Узбекистана, из животного мира – занесён только аист.

Общественное здравоохранение и безопасность - Хранение топлива, химикатов создают риски для здоровья и безопасности, которые также могут затронуть местное население. Грузовые автомобили, транспортирующие материалы и другие строительные машины, будут использовать ту же дорогу общего пользования. Риск дорожно-транспортных происшествий с местными автомобилями, пешеходами станет выше во время периода строительных работ.

Охрана труда и техника безопасности - Права работников, включая гигиену труда и технику безопасности, должны учитываться во избежание несчастных случаев и травм, потери трудовых ресурсов, трудовых злоупотреблений и обеспечения справедливого обращения, оплаты труда, условий труда и жизни. Процедуры управления трудовыми ресурсами для всего подпроекта устанавливают руководящие принципы для ПУТР подрядчика.

Физические и культурные ресурсы – Возможность обнаружения находок может возникнуть во время работ по строительству подстанции, особенно линий электропередач, учитывая массивы территорий и земляные работы. Отчёт предусматривает использование процедур "случайных находок", которые включают в себя предварительно утверждённый подход к управлению и сохранению материалов, которые могут быть обнаружены в ходе реализации подпроекта.

Дорога – Строительство подстанции и линий электропередачи неизбежно вызовет временные неудобства для жителей, потому что дороги на постоянной основе будет занята тяжёлыми машинами и техникой. Подъезд к строящимся объектам предусматривается по существующим автодорогам.

На этапе строительства подрядчик должен иметь контрактные полномочия для минимизации кратковременных воздействий окружающей среды, используя известные традиционные методы, такие как пылеподавление на дороге и строительной площадке, установление ограничений скорости движения транспортных средств на подпроектном участке, обеспечение достаточного количества душевых и туалетов для строительных рабочих, надлежащее обращение с бытовыми отходами (особенно при утилизации пищевых отходов), а также введение норм и правил санитарии и безопасности труда. Назначенный руководитель подпроекта должен внимательно следить за соблюдением положений контрактов, касающихся окружающей среды и безопасности.

Воздействие на этапе эксплуатации

На этапе эксплуатации подстанции и ЛЭП значительное воздействие на окружающую среду в связи с выбросами, сбросами и отходами не ожидается, так как сам объект является подстанцией "с нуля".

Воздействие будет в основном положительным. ПС 500 кВ "Кольцевая" имеет техническую возможность передать до 1602 MVA мощности. Передача электрической энергии потребителям составит до 4,5 млрд. кВт-ч в зависимости от режима работы потребителей и электрических станций. Оснащение подстанции новым оборудованием улучшит работу системы электропередачи в районе и Ташкентской области в целом. Стабильное электроснабжение улучшит условия жизни, доходы и экономические условия для предпринимательства.

Небольшие воздействия на этапе эксплуатации могут быть связаны с образованием отходов, электрического и магнитного излучения. Отходы могут явиться источником загрязнения почвы, поверхностных и грунтовых вод. Поэтому необходимо проводить своевременную утилизацию этих отходов. Для предотвращения негативного влияния на персонал подстанции от электрического и магнитного излучения рекомендуется периодически проводить замеры электрического и магнитного поля.

1.4 Альтернативные варианты подпроектных решений

В качестве "нулевого варианта" считается не реализовывать подпроектное решение строительство ПС "Кольцевая" 500 кВ и соответствующих ЛЭП. Это исключает повышение надежности электроснабжения населения региона, развитие социальных объектов и промышленных предприятий.

Строительные решения, предлагаемые для ПС "Кольцевая" 500 кВ и соответствующих ЛЭП в рамках подпроекта, являются оптимальными и имеют преимущества с точки зрения воздействия на окружающую среду и социальную сферу, а также развития отрасли благодаря принимаемым в рамках подпроекта мерам.

В связи с этим, в результате всестороннего рассмотрения вопроса о строительстве ПС и ЛЭП, было принято технологическое решение: провести работы и мероприятия по строительству ПС "Кольцевая" 500 кВ и сопутствующих ЛЭП в г. Ташкенте и Сырдарьинской области. Реализация технологических решений, предложенных в данном подпроекте, позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение населения областей и города Ташкента.

1.5 Общественные консультации

После подготовки ПУОСС, отчёт был раскрыт 31 марта 2021 г. и 7 апреля, 2021 были проведены публичные консультации. На основе предложений, полученных в ходе консультаций, МУЭСОМ, ПУОСС, ПУТР, ПВЗС и РПП были обновлены, доработаны и опубликованы на веб-сайте НЭС и будут опубликованы на внешнем веб-сайте Всемирного банка.

Экологическое резюме на узбекском языке будет опубликовано перед проведением финальных общественных консультаций. Результаты общественных консультаций, ответы и вопросы, протокол, фотоматериалы и списки участников представлены в Приложении № 1 настоящего отчёта.

1.6 Заключение

План управления окружающей и социальной средой ПС "Кольцевая" 500 кВ и соответствующих ЛЭП был выполнен на основе анализа социальной среды и экологического состояния окружающей среды, а также с учетом ожидаемых последствий реализации мероприятий. Осуществление мероприятий, предусмотренных проектом, позволит обеспечить бесперебойную, надёжную эксплуатацию системы электроснабжения населения Ташкентской и Сырдарьинской

областей.

Таким образом, оценка выявленных воздействий подпроекта, состоящего из строительства подстанции и ЛЭП, приведет к улучшению энергоснабжения, что положительно скажется на передаче электроэнергии и уровне жизни населения.

Следовательно, можно рекомендовать, чтобы подпроект считался экологически осуществимым. Реализация подпроекта не вызовет негативного воздействия на окружающую среду, и соответствующие меры, перечисленные в предыдущем разделе, при их реализации будут полностью соответствовать международным требованиям и снизят/смягчат негативные воздействия.

2 КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

2.1 Описание Проекта

Цель проекта. Проект «Трансформация электроэнергетического сектора и устойчивая электропередача» направлен на повышение надёжности системы передачи электроэнергии и функционирования недавно созданной передающей компании для содействия развитию рынка электроэнергии в Узбекистане.

Предлагаемый проект будет состоять из следующих четырёх компонентов:

- (i) **Цифровизация сектора передачи электроэнергии:**
Целями данного компонента является использование преимуществ современных цифровых технологий для поддержки улучшенного мониторинга, автоматизации и управления энергосистемой в Республики Узбекистан.
- (ii) **Усиление электрических сетей и внедрение возобновляемых источников:** Данный компонент будет финансировать часть приоритетной инвестиционной программы НЭСУ на 2021–2026 годы, включая модернизацию и совершенствование существующих высоковольтных подстанций и линий и строительство новой передающей подстанции и линий. Компонент будет поддерживать (а) модернизацию 22 приоритетных подстанций, которые были определены для реабилитации по всей стране; (b) строительство новой подстанции: 500/220 кВ "Кольцевая" для разгрузки соседних подстанциях и удовлетворения растущего спроса в соответствующих регионах; (c) строительство соответствующих линий электропередач 500 кВ и 220 кВ для подключения вышеупомянутой подстанции к национальной сети передачи.
- (iii) **Институциональное развитие НЭСУ и содействие в реализации проекта:**
В рамках данного компонента будет оказываться поддержка в развитии и совершенствовании институционального потенциала, финансовой состоятельности и технических возможностей НЭС для гарантии эффективного выполнения своих функций и надёжной работы системы передачи и рынка электроэнергии в Узбекистане.
- (iv) **Развитие рынка электроэнергии:** Этот компонент будет оказывать техническую помощь в разработке и реализации плана перехода сектора электроэнергетики к внедрению оптового рынка электроэнергии, включая подготовку вторичного законодательства, правил рынка, создание институционального потенциала, а также разработку и внедрение систем, необходимых для функционирования рынка и управления им.

В данном ПУОСС рассматривается Компонент 2 **Усиление электрических сетей и внедрение возобновляемых источников**, в частности, строительство новой подстанции "Кольцевая" 500, расположенной в Ташкентской области и соответствующих линий электропередач в Ташкентской и Сырдарьинской областях.

Подпроектные решения будут включать:

- строительство ПС 500/220/10 кВ "Кольцевая" с двумя группами автотрансформаторов мощностью по 801 MVA (2*3*267 MVA), с одним однофазным резервным автотрансформатором и одной группой трехфазных шунтирующих реакторов, установку на ОРУ-220 кВ ПС "Кольцевая" 18 единиц ячеек.
- строительство отдельных двух новых ВЛ 220 кВ между проектной ПС "Кольцевая" и ПС "Феруз". При этом демонтируется часть существующих "Л-Феруз-1, 2" протяженностью около 68 км на участке от ПС "Феруз" к ПС

- "Озодлик", проходящих в том числе через территорию Республики Казахстан.
- строительство участков 2-х двухцепных ВЛ 220 кВ к ПС "Келес" и ПС "Озодлик" и одной двухцепной ВЛ 220 кВ.

2.2 Цели и задачи подпроекта

Строительство новой ПС 500 кВ "Кольцевая" с ВЛ 220 и 500 кВ для потребителей города Ташкента и Ташкентской области повысит устойчивость энергосистемы в целом, улучшит условия электроснабжения промышленных объектов, субъектов бизнеса и населения.

ПС 500 кВ "Кольцевая" имеет техническую возможность передать до 1602 MVA мощности.

Годовая передача электрической энергии потребителям составит до 4,5 млрд. кВт-ч в зависимости от режима работы потребителей и электрических станций.

Условием обеспечения своевременной, эффективной и качественной реализации предлагаемого Подпроекта является:

- максимальное использование оборудования, комплектующих изделий и материалов, производимых в республике, при строгом соответствии требованиям спецификаций.

Анализ возможностей отечественных производителей электротехнического оборудования и материалов показал наличие у них способности обеспечить для успешной реализации данного Подпроекта производство всей номенклатуры продукции в необходимом объеме и надлежащего качества.

2.3 Месторасположение подпроекта

ПС "Кольцевая" 500 будет построена на земельном участке площадью 30 га в Куйи-Чирчикском районе Ташкентской области, в 56 км от города Ташкента. Около 213 км воздушных линий электропередачи будут напряжением 220 кВ и 72 км линий 500 кВ, эти линии будут пересекать Ташкентскую и Сырдарьинскую области. Проектирование и строительство подстанции и линии электропередач планируется осуществлять на землях фермерских хозяйств, подлежащих постоянному и временному землеотводу.



Рисунок 2. Вид на территорию фермы - подстанция "Кольцевая" и линии электропередач

Таблица 1. Условия окружающей среды Подпроектной территории

№	Наименование	Значение
1.	Ветровой напор	0.45 кПа
2.	Гололедный район	II
3.	Минимальная температура	- 29,5°С
4.	Максимальная температура	- +44,5°С
5.	Сейсмика	8 баллов



Рисунок 3: ПС "Кольцевая" 500 Ташкентская область

2.4 Описание ПС "Кольцевая" и соответствующих ЛЭП

ПС Кольцевая будет расположена в центральной части электрической сети Узбекистана. Доля потребления электроэнергии в центральной части составляет около 32% от общего потребления страны. Развитие промышленности, частного сектора и улучшение условий жизни и благосостояния населения в городе Ташкенте и Ташкентской области вызывает интенсивный рост энергопотребления. В то же время строительство новых электростанций и их ввод в эксплуатацию (Ново-Сырдарьинская ГРЭС установленной мощностью 3000, год ввода в эксплуатацию 2023 г.) требует обеспечения высокой надёжности и пропускной способности передающих сетей и их стабильной работы. ПС 500 кВ «Кольцевая» будет иметь техническую возможность передавать до 1602 МВА мощности. Годовая передача электроэнергии потребителям составит до 4,5 млрд кВтч в зависимости от режима работы потребителей и электростанций.

Подпроектом предусматривается проектирование новой подстанции 500 кВ. Выбор площадки для строительства ПС произведен в соответствии с основами земельного законодательства Республики Узбекистан, законодательными актами по охране природы и использованию природных ресурсов.

Ориентирование площадки подстанции на местности и размещение сооружений на площадке определены условиями подходов питающих ВЛ 500 кВ, выходов ВЛ 220 кВ и трассой подъездной автомобильной дороги.



Рисунок 4. Подъездная дорога к строительной площадке ПС "Кольцевая"

2.4.1 Основные технико-экономические параметры подпроекта

- строительство ПС 500/220/10 кВ "Кольцевая" с двумя группами автотрансформаторов мощностью по 801 МВА ($2 \times 3 \times 267$ МВА), с одним однофазным резервным автотрансформатором и одной группой трехфазных шунтирующих реакторов.

- установку на ОРУ-220 кВ ПС "Кольцевая" 18 единиц ячеек по схеме "две рабочие секционированные выключателями и обходная системы шин с двумя обходными и двумя шиносоединительными выключателями (схема № 220-14), в т.ч. 2 вводных от АТ-500 кВ, 2 ОВ, 2 ШСВ, 2 СВ, 10 линейных (к ПС "Феруз", ПС "Келес", ПС "Озодлик", ПС "Юксак" и 2 резервные ячейки для 2-х ВЛ к ПС "Сергели").

- строительство отдельных двух новых ВЛ 220 кВ между проектной ПС "Кольцевая" и ПС "Феруз". При этом демонтируется часть существующих "Л-Феруз-1, 2" протяженностью около 68 км на участке от ПС "Феруз" к ПС "Озодлик", проходящих в

том числе через территорию Республики Казахстан;

- строительство участков 2-х двухцепных ВЛ 220 кВ к ПС "Келес" и ПС "Озодлик" и одной двухцепной ВЛ 220 кВ (для выполнения схемы "Заход - Выход" существующей ВЛ 220 кВ между ПС "Келес" и ПС "Юксак"), которые создадут электрические связи с использованием существующих участков ВЛ 220 кВ "Л-Келес-Феруз"-1 и 2 между системными подстанциями.

Протяженности ВЛ 220 кВ по ТЭО составили:

- одноцепная ВЛ 220 кВ "Л-Феруз-1" около 43 км;
- одноцепная ВЛ 220 кВ "Л-Феруз-2" около 43 км;
- двухцепная ВЛ 220 кВ "Л-Озодлик-1", "Л-Келес-2" около 42 км;
- двухцепная ВЛ 220 кВ "Л-Озодлик-2", "Л-Келес-1" около 42 км;
- двухцепная ВЛ 220 кВ "Л-Юксак", "Л-Келес-3" около 43 км.

Протяженности ВЛ 500 кВ по ТЭО составили:

- - ВЛ 500 кВ "Л-502" (Сырдарьинская ТЭС – ПС "Кольцевая") около 36 км;
- ВЛ 500 кВ "Л-552" ПС "Кольцевая" - ПС "Ташкент") около 36 км.

В целях снижения эксплуатационных расходов, повышения надежности и с учетом передового мирового опыта развития энергосистем с применением цифровых технологий (цифровизация) в подпроекте "Строительство новой ПС 500 кВ "Кольцевая" и ВЛ 500-220 кВ" на ПС "Кольцевая" будут применяться современные цифровые технологии (тип ПС – цифровая).

Строительство и ввод в работу ПС "Кольцевая" безусловно улучшит надежность электроснабжения потребителей г. Ташкента и Ташкентской области, т.к. повышается надежность работы магистральных электрических сетей и узловых подстанций, откуда поставляется электроэнергия также и для потребителей Ташкентской и Сырдарьинской областей.

Предлагаемый объем подпроекта ПС "Кольцевая" достаточно большой и включает строительство около 213 км ВЛ 220 кВ и 72 км ВЛ 500 кВ, а также цифровую подстанцию 500/220/10 кВ с 7-ю однофазными автотрансформаторами связи по 267 MVA (один из них является резервным).

2.5 Подпроектные решения

2.5.1 Основные технические показатели

Основные технические показатели проектируемой подстанции приведены в таблице 2.

Таблица 2: Основные технические показатели ПС 500 кВ

Показатели	Характеристика
Тип подстанции	Цифровая, открытая
Номинальное напряжение	500/220/10 кВ
Количество и мощность автотрансформаторов	7-однофазных трехобмоточных номинальной мощностью по 267 МВА каждый, в т.ч. 1 однофазный трехобмоточный резервный
Исполнение РУ-500 кВ, схема	"Полуторная схема"

Показатели	Характеристика
Исполнение РУ-220 кВ, схема	"Две рабочие секционированные выключателями и обходная системы шин с двумя обходными и двумя шиносоединительными выключателями"
Количество и исполнение подключаемых к ОРУ-500, 220 кВ линий электропередач	500 кВ - 2 воздушные линии
	220 кВ - 8 воздушных линий (дополнительно предусмотрены 2 резервные ячейки для подключения ВЛ 220 кВ ПС "Кольцевая" - ПС "Сергели"
Исполнение РУ-10 кВ	Шкафы КРУ-10 кВ с вакуумными выключателями, по схеме - одна, секционированная выключателем, система шин
Количество секций КРУ-10 кВ	2
Режим заземления нейтрали сети 10 кВ	Изолированная нейтраль
Токоограничивающие реакторы 10 кВ	6 - горизонтальной установки
Количество и мощность трансформаторов собственных нужд 10,5/0,4 кВ	3 x (1000-1250) kVA - (мощность уточняется при дальнейшем проектировании)
Количество и мощность вольтодобавочных трансформаторов 10 кВ (ЛРТ)	2 по 16 МВА каждый
Количество секций 380/220 Вт собственных нужд	2
Количество, емкость, напряжение аккумуляторной батареи	2 (емкость уточняется при дальнейшем проектировании), 220 V
Количество элементов аккумуляторной батареи	108 напряжением 2 V
Количество щитов, секций щита постоянного тока 220 Вт	2 щита, 4 секции, 4 зарядно-подзарядных устройства
Компенсация реактивной мощности в электрических сетях 500 кВ	Предусматривается, ШР-500 кВ однофазный, 3x60 МВАр
Вид обслуживания	С постоянным оперативным персоналом

Основные технические параметры подпроекта "Строительство ПС 500 кВ "Кольцевая" и двух ВЛ 500 кВ (Заход-Выход) "Сырдарьинская ТЭС – ПС Ташкент" в Ташкентской области" представлены в нижеследующей таблице 3.

Таблица 3 Основные технические параметры подпроекта

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Всего
1	Строительство ПС 500/220/10 кВ "Кольцевая" с двумя группами автотрансформаторов мощностью по 801 МВА (2x3x267 МВА)	ед. ПС	1
2	Строительство ВЛ 500 кВ на ПС "Кольцевая" от ВЛ "Сырдарьинская ТЭС – ПС "Ташкент-500" (Л-502) по схеме "Заход-Выход"	км	72 (2x36)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Всего
3	Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ "Л-Феруз-1"	км	43
4	Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ "Л-Феруз-2"	км	43
5	Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ "Л-Озодлик-1", "Л-Келес-2"	км	42
6	Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ "Л-Озодлик-2", "Л-Келес-1"	км	42
7	Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ "Л-Юксак", "Л-Келес-3"	км	43

2.5.2 Генеральный план ПС

Подпроектом предусматривается:

- **Строительство Здания ОПУ.** Здание ОПУ представляет собой двухэтажное кирпичное здание прямоугольной формы в плане с размерами 48,0×12,0 м. Высота помещений – 3,0 и 3,6 м.
- **Строительство здания вспомогательного назначения (ЗВН)** Для размещения персонала специализированной ремонтно-эксплуатационной бригады на ПС предусмотрено одноэтажное кирпичное здание ЗВН прямоугольной формы с размерами 19,8×9,6 м.
- **Строительство Здания ЗРУ 10 кВ.** Здание ЗРУ представляет собой одноэтажное кирпичное здание прямоугольной формы в плане с размерами 18,0×6,0 м.
- **Строительство Проходной.** Здание проходной представляет собой одноэтажное кирпичное здание прямоугольной формы в плане с размерами 6,0×6,0 м.
- **Строительство Маслонасосной.** Здание маслонасосной представляет собой кирпичное здание прямоугольной формы в плане с размерами 9,6×16,8 м.
- **Строительство Открытого склада масла.** Открытый склад масла под резервуары запроектирован прямоугольной формы. Фундаменты под резервуары для хранения масла монолитные железобетонные из бетона класса В20.
- **Construction of the Firefighting pumping station.** The firefighting pumping station is a rectangular brick building with dimensions of 6.0×6.0 m.
- **Противопожарные резервуары.** Работы по устройству противопожарных резервуаров включают в себя устройство монолитной железобетонной плиты, армированной каркасами, укладку стеновых панелей и плиты покрытия из сборного железобетона.
- **Маслосборник.** Маслосборник представляет собой подземное герметичное сооружение из сборных железобетонных элементов, объем маслосборника 100 м³.
- **Водоснабжение.** Источником водоснабжения ПС 500 кВ "Кольцевая" является проектируемый подземный водозабор от двух артезианских скважин (рабочей и резервной), выполняемых по отдельному проекту. На территории подстанции будут запроектированы отдельные системы хозяйственно-бытового и противопожарного водопроводов.
- **Канализация.** Водоотведение хозяйственно-бытового стока от зданий ОПУ, АПК, проходной, насосных над артезианскими скважинами, маслоаппаратной осуществляется в проектируемые безнапорные канализационные сети.

Подпроектом также предусматривается:

- планировка территории ПС путём организации рельефа в увязке с планировкой прилегающей территории;
- благоустройство площадки подстанции произвести после окончания всех строительно-монтажных работ путём засыпки свободной от сооружений и дорог территории подстанции щебнем t=20 см;

- монтаж внешнего железобетонного ограждения, с устройством внутреннего сетчатого ограждения, а также монтаж ворот и калитки;
- устройство аварийного маслоотвода из стальных труб с подключением в проектируемый маслосборник;
- устройство внутривозрадных дорог с асфальтобетонным покрытием, шириной проезжей части 4,5 м;
- устройство стоянки для внутреннего автотранспорта.
- Отвод ливневых и селевых вод решается с помощью устройства водоотводной сети по уклону спланированной территории с выпуском вод за пределы ограды подстанции.

2.6 Объем работ

Целью данного отчета является оценка потенциальных экологических и социальных рисков и вопросов, которые необходимо учитывать в связи со строительством и эксплуатацией подпроекта. ПУОСС основывается на принципах, правилах, руководствах и процедурах, изложенных в Модели управления экологическими и социальными мерами для всего проекта в целом, и данная ПУОСС для конкретного участка определяет потенциально значительные экологические и социальные воздействия подпроекта "Кольцевая" 500 и соответствующих ЛЭП, а также определяет соответствующие меры по контролю за состоянием окружающей среды, меры по снижению воздействия и степень контроля.

План управления окружающей и социальной средой (ПУОСС) для конкретного участка является важным документом, который должен быть распространен среди ключевых партнеров до начала реализации подпроекта.

ПУОСС формирует рамки интегрированного подхода к экологическому и социальному менеджменту, который был принят для подтверждения потенциального экологического и социального воздействия подпроекта. Целью ПУОСС является (i) определение потенциальных экологических и социальных воздействий данного подпроекта и (ii) детализация мер, которые должны быть приняты в ходе реализации и функционирования подпроекта для устранения или компенсации неблагоприятных экологических и социальных воздействий, или для их снижения до приемлемого уровня, и (iii) детализация действий, необходимых для реализации этих мер; (iv) а также для обеспечения значимых и всеобъемлющих консультаций с участием многих заинтересованных сторон и их вовлечения на протяжении всего жизненного цикла программы.

Управление окружающей и социальной средой служит общим и систематическим руководством, охватывающим политику, процедуры и положения, которые должны быть связаны в течение всего периода реализации проекта, чтобы обеспечить систематическое решение социальных и экологических вопросов на этапе реализации проекта. Кроме того, ПУОСС обеспечивает технический вклад и руководство Проектом с точки зрения экологического и социального менеджмента. Таким образом, применение и внедрение ПУОСС будет направлять интеграцию социальных и экологических аспектов в процесс принятия решений на всех этапах планирования, проектирования, реализации, эксплуатации и обслуживания проекта путём выявления, предотвращения и/или минимизации неблагоприятного социального и экологического воздействия - на самых ранних этапах процесса реализации проекта.

Предлагаемый подпроект строительства подстанции "Кольцевая" 500 и соответствующих ЛЭП являются экологически безопасными и не представляют каких-

либо серьезных экологических проблем, которые могли бы возникнуть как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации. Одним из возможных способов обеспечения рационального природопользования во время строительства и эксплуатации является разработка типовых рабочих процедур, учитывающих вопросы безопасности и охраны окружающей среды и обеспечивающих их соблюдение всеми сотрудниками и контролируемых инженером подпроекта.

Рекомендуется заключить контракт с подрядчиком на этапе строительства, чтобы свести к минимуму краткосрочное воздействие на окружающую среду, используя известные традиционные методы, такие как распыление воды для сведения к минимуму пыли, установление ограничений скорости движения транспортных средств на территории проекта, обеспечение достаточного количества туалетов для строительных рабочих, надлежащее удаление бытовых отходов (особенно пищевых отходов) и введение правил охраны здоровья и безопасности. Назначенный руководитель проекта должен внимательно следить за соблюдением положений контрактов, касающихся охраны окружающей среды и техники безопасности.

Общими целями управления окружающей и социальной средой являются:

- Реализация мер по предотвращению или сокращению каких-либо негативных последствий воздействия до приемлемых уровней;
- Реализация мер, которые способствуют обеспечению экологических мероприятий, совпадающих по фазе с техническими и другими проектными действиями в ходе выполнения;
- Реализация мер по устранению рисков на этапах строительства и эксплуатации;
- Контроль и мониторинг значительных проблем во время строительства и эксплуатации.
- Разработка механизмов контроля за соблюдением требований.
- Минимизация негативного социального воздействия (например, трудовые отношения, отношения с близлежащими сообществами, гендерные вопросы и т.д.).
- Организация адекватных каналов взаимодействия с различными заинтересованными сторонами на протяжении всего периода деятельности подпроекта.

3 ПОЛИТИЧЕСКАЯ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ

3.1 Национальное природоохранное и социальное законодательство Узбекистана и процедуры

Экологическое и социальное воздействие Проекта регулируется рядом экологических и социологических законодательных актов Республики Узбекистан. В соответствии со статьёй 11 Закона Республики Узбекистан «Об Экологической Экспертизе», для проекта требуется подготовка ОВОС.

Законодательством предусмотрен ряд других экологических прав и обязанностей граждан Республики Узбекистан, которые могут быть реализованы посредством индивидуальной или общественной природоохранной деятельности.

Таблица 4. Список законов об окружающей среде, имеющих отношение к проекту

Год	Нормативный документ	Последняя редакция
08.12.1992	Конституция Республики Узбекистан	16.04.2014
09.12.1992	Закон «Об охране природы»	18.04.2018
06.05.1993	Закон «О воде и водопользовании»	23.07.2018
23.09.1994	Закон «О недрах»	13.12.2002
25.05.2000	Закон «Об экологической экспертизе»	14.09.2018
03.12.2004	Закон «Об охраняемых природных территориях»	14.09.2017
26.12.1997	Закон «Об охране и использовании растительного мира»	21.09.2016
26.12.1997	Закон «Об охране и использовании животного мира»	19.09.2016
27.12.1996	Закон «Об охране атмосферного воздуха»	14.09.2017
05.04.2002	Закон «Об отходах»	10.10.2018
12.11.2013	Закон об экологическом контроле	12.11.2013
28.08.1998	Закон "О государственном земельном кадастре"	03.12.2004
23.09.1994	Закон "О недрах" № 2018-XII	13.12.2002

3.2 Требования к социальной оценке

Социальная оценка - это процесс сбора и анализа данных, осуществляемый Заёмщиком с целью определения социальных аспектов инвестиционных проектов, предоставления пространства для учёта мнений заинтересованных сторон при разработке проектов и организации процесса реализации, мониторинга и оценки на основе широкого участия. Всемирный банк может потребовать от заёмщика проведения полной социальной оценки (обычно называемой также "анализом бедности и социальных последствий") в тех случаях, когда ожидаются крупномасштабные или серьёзные социологические или социально-экономические последствия или отсутствует базовая социально-экономическая информация.

Национальное законодательство Узбекистана не содержит никаких требований в отношении СО, поэтому в случае поступления запроса на СО, Исполнительное агентство организует процесс СО на основе рекомендаций Банка. Единственным, национальным нормативным документом, который может применяться в отношении СО, является Постановление Кабинета Министров от 15 февраля 2013 года № 44 "Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты социальных пособий и материальной помощи малообеспеченным семьям" с изменениями в соответствии с Постановлением КМ №1046 от 28 Декабря 2019 года.

Таблица 5. Список законов о социальной собственности и праве собственности на землю, имеющих отношение к проекту

Год	Акт / Нормативный документ	Последняя редакция
29.08.1996	Гражданский кодекс Узбекистана	18.04.2018
21.12.1995	Трудовой кодекс	16.10.2018
25.12.1997	Налоговый кодекс	11.10.2018
30.04.1998	Земельный кодекс	24.07.2018
13.01.1992	Закон о занятости	03.01.2018
30.08.2001	Закон о культурном наследии	18.04.2018
29.08.1996	Закон о здравоохранении	13.06.2017
01.08.2018	Указ Президента Республики Узбекистан №5495 о мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан.	01.08.2018
25.05.2011	Постановление Кабинета Министров № 146 о совершенствовании порядка предоставления земельных участков, обеспечении защиты прав юридических и физических лиц на земельные участки улучшения архитектурного облика населенных пунктов республики, оптимального использования их земель под застройку.	25.05.2011 с изменениями на основании Постановления Кабинета Министров № 1024 (20 декабря 2019 г.)
15.02.2013	Постановление Кабинета Министров № 44 о мерах по дальнейшему совершенствованию порядка назначения и выплаты социальных пособий»	28.12.2019 с изменениями на основании Постановления Кабинета Министров № 1046
21.09.2016	Постановление Кабинета Министров РУз №317 о внесении изменения и дополнении в некоторые решения правительства Республики Узбекистан, направленных на дальнейшее совершенствование порядка оформления кадастровой документации на недвижимое имущество.	29.12.2018
30.03.2017	Постановление Кабинета Министров №165 о порядке назначения и выплаты органами самоуправления граждан единовременной материальной помощи нуждающимся семьям в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области	30.03.2017

Год	Акт / Нормативный документ	Последняя редакция
16.07.2018	Постановление Кабинета Министров №3857 о мерах по повышению эффективности подготовки и реализации проектов с участием международных финансовых институтов и иностранных государственных финансовых организаций.	16.07.2018
27.07.2018	Указ Президента Республики Узбекистан № 5490 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства"	27.07.2018
26.12.2018	Постановление Кабинета Министров РУз № 1047 "О порядке формирования и использования средств централизованных фондов по возмещению причиненного физическим и юридическим лицам ущерба в связи с изъятием земельных участков для нужд государства и общества"	26.12.2018
10.05.2018	Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 мая 2018 года № 349 "О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в Узбекистане"	10.05.2018
13.08.2019	Закон РУз "О приватизации земель несельскохозяйственного назначения" №552	13.08.2019
03.08.2019	Указ Президента РУз №-5491"О дополнительных мерах по безусловному обеспечению гарантирования права собственности граждан и субъектов предпринимательства"	03.08.2019
16.11.2019	Постановление Кабинета Министров № 911 о порядке изъятия земельных участков и предоставления компенсации владельцам объектов недвижимости, расположенных на изъятom земельном участке".	16.11.2019
11.12.2019	Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №981 "Об утверждении положения о порядке установления водоохранных зон и зон санитарной охраны водных объектов Республики Узбекистан".	11.12.2019

3.3 Национальные требования к оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)

Национальная процедура ЭСО регулируется Законом "Об экологической экспертизе" (2000 год), обновлённым 14.09.2017 года, и Постановлением Кабинета Министров № 541 от 07.09.2020 года: "Об утверждении Положения о государственной экологической экспертизе". В соответствии со статьёй 3 вышеупомянутого закона, проводится оценка воздействия на окружающую среду с целью выявления:

- Соответствие планируемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям на этапах, предшествующих принятию решения об их реализации;
- Уровень экологической опасности от планируемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать или оказала

- негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения;
- Адекватность и обоснованность мер, предусмотренных для охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Нижеперечисленные виды деятельности требуют реализации ОВОС:

- проекты государственных программ, концепций, схем размещения и развития производительных мощностей, отраслей экономики и социальной сферы;
- при выборе земельных участков под все виды строительства;
- предпроектная и проектная документация;
- проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов, регламентирующих хозяйственную и иную деятельность, связанную с использованием природных ресурсов;
- документация по созданию новых видов техники, технологий, материалов, веществ, продукции;
- действующие предприятия и другие объекты, оказывающие негативное влияние на состояние окружающей природной среды и здоровье граждан;
- все виды градостроительной документации;
- объекты со специальным правовым режимом.

После подготовки ОВОС рассматривается специальным уполномоченным государственным органом в области государственной экологической экспертизы является Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды (ГКЭООС).

3.4 Требования защитной политики Всемирного банка к экологической и социальной оценке

Уровень детализации экологического анализа зависит от масштаба и воздействия предлагаемых работ на окружающую и социальную среду. Ниже приведены 4 категории риска: **высокий, существенный, умеренный или низкий**. При присвоении категории риска учитываются соответствующие факторы, такие как тип, место осуществления, чувствительность и масштаб проекта; характер и степень потенциальных социально-экологических рисков и воздействий; а также материально-техническая база Заёмщика и его решимость управлять социально-экологическими рисками и воздействиями в соответствии с СЭС. В зависимости от характера проекта и контекста, в котором он разрабатывается, другие факторы риска также могут ставить под угрозу реализацию мер по смягчению социально-экологических последствий. К их числу могут относиться правовые и институциональные аспекты; характер предлагаемых мер и технологий; структуры управления и законодательные акты; а также факторы, имеющие отношение к стабильности, конфликтам или безопасности.

- **Высокий риск (ВР)**. Проект классифицируется как **ВР**, если он может оказать значительные негативные последствия воздействия на окружающую среду (в зависимости от типа, местоположения, чувствительности и масштаба проекта, а также характера и величины его потенциального воздействия на окружающую среду). Эти последствия, как правило, являются необратимыми, чувствительными, разнообразными, совокупными или создающими прецедент и могут повлиять на районы за пределами проектных площадок или объектов.

Существует несколько мест расположения, которые следует принимать во внимание при принятии решения о том, следует ли классифицировать проект как проект **ВР**:

- в чувствительных и ценных экосистемах или вблизи них - водно-болотных угодьях, плодородных землях и местах обитания видов, находящихся под угрозой исчезновения.

- в районах, где имеются археологические и/или исторические объекты или существующие культурные и социальные учреждения, или поблизости от них;
- в густонаселённых районах, где может потребоваться переселение или потенциальное воздействие, загрязнение и другие нарушения могут оказать значительное воздействие на население;
- в районах, подверженных комплексным мероприятиям в области развития или конфликтам в распределении природных ресурсов; вдоль водотоков, в районах подпитки водоносных горизонтов или в водосборных бассейнах, используемых для питьевого водоснабжения; и на землях или водах, содержащих ценные ресурсы (таких как рыбные ресурсы, минералы, лекарственные растения, сельскохозяйственные почвы с высокой степенью костных отложений).

- **Существенный риск (СР).** Проект относится к категории **СР**, если потенциальное воздействие на окружающую среду, обычно специфическое для конкретного участка, обратимо по своему характеру; ущерб меньше, чем в проектах категории **ВР**, и если меры по его смягчению могут быть разработаны легче. Проекты категории **СР** иногда отличаются только по масштабу от проектов категории **ВР**.

- **Умеренный риск (УР).** Проект подпадает под категорию **УР**, если он может оказать минимальное негативное воздействие на окружающую среду или вообще не оказать его. Например, проекты технической помощи в области институционального развития, компьютеризации и подготовки кадров относятся к категории **УР**.

- **Низкий риск (НР).** Проект категории **НР** предполагает минимальное воздействие или отсутствие его.

3.5 Рекомендуемая Категоризация Подпроекта

С учётом месторасположения подстанции на расстоянии 1000 м от жилых домов и отсутствие рядом с подстанцией инфраструктурных объектов (дороги, рынки и т.д.) в строительный период прогнозируются небольшие воздействия с необратимыми последствиями. Однако, в целом, социальные воздействия, с точки зрения приобретения земли, являются постоянными и необратимыми (приобретение земли), поэтому разработка ПУОСС должна быть сосредоточена на конкретных экологических/социальных вопросах. Соответственно, в соответствии со стандартом Всемирного банка по воздействию социальных и экологических рисков ЭСС 1, подпроект строительства подстанции 500 кВ "Кольцевая" и соответствующих ЛЭП относятся к категории Существенный риск (СР).

Эти воздействия могут влиять только на площадь, участки или объекты, подлежащие физическим работам. Данное воздействие ограничено рамками отдельных мест осуществления проекта; необратимых последствий мало или нет вообще; в большинстве случаев мероприятия по смягчению неблагоприятных последствий воздействия легче поддаются разработке.

3.6 Требования ЭСС Всемирного Банка

На основании Экологической и социальной структуры (ЭСС) Всемирного банка при разработке проекта должна быть проведена экологическая оценка (ЭО). На этом этапе оцениваются потенциальные экологические и социальные риски и определяется область воздействия проекта. На этом этапе производится оценка потенциальных экологических и социальных рисков и определяется зона влияния проекта. Такая оценка позволяет изучить проектные альтернативы; провести отбор участка, планирование и проектирование негативных воздействий на окружающую среду. Предварительная ЭО позволяет выработать предотвращающие и смягчающие меры

управления факторами неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

Следующие экологические и социальные стандарты (ЭСС) применимы к данному подпроекту:

3.6.1. ЭСС 1: Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

ЭСС1 устанавливает ответственность Клиента за оценку, управление и мониторинг экологических и социальных рисков и воздействий, связанных с каждым этапом подпроекта, поддерживаемого Банком посредством Финансирование инвестиционного подпроекта с целью достижения экологических и социальных результатов, соответствующих экологическим и социальным стандартам (ЭССs).

В целом подпроект окажет ряд положительных социальных и экологических воздействий. Он поддерживает техническую помощь и мероприятия по наращиванию энергетического потенциала, снижает эксплуатационные затраты оборудования подстанций; расход электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды подстанций; увеличивает мощности трансформаторов; повышает надёжность электроснабжения потребителей всей энергосистемы Республики, обеспечивая безопасное, надёжное и доступное электроснабжение для домашних хозяйств.

Однако деятельность в период строительства подстанции и соответствующих ЛЭП может привести к неблагоприятным воздействиям, в связи с чем проект должен будет внедрить существенные системы предварительной экологической и социальной проверки, смягчения последствий и мониторинга.

3.6.2. ЭСС 2: Труд и условия труда

ЭСС2 признает важность создания рабочих мест и получения дохода в целях сокращения бедности и всестороннего экономического роста. Заёмщики могут способствовать установлению прочных взаимоотношений между работниками и менеджментом и повышать выгоды от развития проекта, справедливо относясь к работникам проекта и обеспечивая безопасные и здоровые условия труда. ЭСС 2 применяется к проектным работникам, включая работников, занятых полный рабочий день, неполный рабочий день, временных, сезонных работников и мигрантов.

В подпроекте будут участвовать прямые работники (сотрудники НЭС), а также работники по контракту (сотрудники подрядчиков). НЭС и бенефициары подпроекта проведут проверку основных поставщиков, чтобы убедиться, что у них в исторической практике нет принудительного и детского труда или других значительных трудовых, экологических и социальных нарушений.

3.6.3. ЭСС 3: Эффективное использование ресурсов и предотвращение загрязнения и управление им

ЭСС3 признает, что экономическая деятельность и урбанизация часто вызывают загрязнение воздуха, воды и земли и потребляют ограниченные ресурсы, которые могут угрожать людям, экосистемным услугам и окружающей среде на местном, региональном и глобальном уровнях. Текущая и прогнозируемая атмосферная концентрация парниковых газов (ПГ) угрожает благосостоянию нынешнего и будущих поколений.

Оценка связанных с строительными рисками и воздействиями строительных работ и

предлагаемые меры по смягчению, связанные с соответствующими требованиями ЭСС3, включая сырье, использование воды, загрязнение воздуха, опасные материалы и опасные отходы, включает в себя ПУОСС.

3.6.4. ЭСС 4: Здоровье и безопасность сообщества

ЭСС4 признает, что деятельность, оборудование и инфраструктура проекта могут увеличить подверженность населения риску и воздействиям. Кроме того, сообщества, которые уже подвержены воздействиям изменения климата, могут также испытывать ускорение или усиление воздействий в результате деятельности по проекту.

Для устранения экологических рисков и воздействий, которые могут повлиять на здоровье и безопасность населения, ПУОСС включает оценку рисков для здоровья, связанных с работой; работы и безопасность дорожного движения; чрезмерный уровень шума и пыли, осведомленность о безопасности на площадке и ограничения доступа; и приток рабочей силы.

3.6.5. ЭСС 5: Приобретение земли, ограничения на землепользование и принудительное переселение

ЭСС5 признает, что приобретение земли, связанное с проектом, и ограничения на землепользование могут оказать неблагоприятное воздействие на сообщества и людей. Отвод земли, связанный с проектом, или ограничения на использование земли могут привести к физическому смещению (переселению, потере земли или потере жилья), экономическому перемещению (потере земли, активов или доступа к активам, что приводит к потере источников дохода или других средств к существованию), или оба.

Для строительства Подстанции и ЛЭП требуется дополнительный отвод земли (постоянный и временный), под строительство подстанции необходим постоянный отвод 30 гектар. Строительство ЛЭП потребует временного. В связи с тем, что подпроект затронет около 120 фермерских хозяйств, проводится социальный аудит для проверки процесса и соответствия компенсаций требованиям Экологического и социального стандарта Всемирного банка № 5 "О приобретении земли, ограничениях на землепользование и вынужденном переселении".

3.6.6. ЭСС 6: Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами

ЭСС 6 признает, что защита и сохранение биоразнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами имеют основополагающее значение для устойчивого развития. Поэтому воздействие на биоразнообразие часто может отрицательно сказываться на предоставлении экосистемных услуг. ЭСС6 признает важность поддержания основных экологических функций мест обитания, включая леса, и биологического разнообразия, которое они поддерживают.

Мероприятия, предусмотренные проектом, в рамках строительства подстанции и ЛЭП, будут проводиться на территории фермерских хозяйств Ташкентской и Сырдарьинской области - следовательно, воздействие на биоразнообразие будет минимальным. Оценка связанных со строительством рисками и воздействиями на биоразнообразие и предлагаемые меры по смягчению, связанные с соответствующими требованиями ЭСС 6, включает в себя ПУОСС.

3.6.7. ЭСС 8: Культурное наследие

ЭСС8 признает, что культурное наследие обеспечивает преемственность в материальных и нематериальных формах между прошлым, настоящим и будущим. В нем изложены меры, предназначенные для защиты культурного наследия на протяжении всего жизненного цикла подпроекта.

Ожидается, что деятельность по подпроекту не окажет воздействия на какие-либо физические культурные ресурсы, будут внимательно изучены косвенные воздействия финансируемых проектом мероприятий и меры по смягчению, а также надлежащие процедуры «случайных находок», которые включены ПУОСС.

3.6.8. ЭСС 10: Взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие информации.

В этом ЭСС признается важность открытого и прозрачного взаимодействия между НЭСУ и заинтересованными сторонами проекта в качестве важного элемента передовой международной практики. Эффективное взаимодействие с заинтересованными сторонами может повысить экологическую и социальную устойчивость проектов, улучшить принятие проектов и внести значительный вклад в успешную разработку и реализацию подпроектов.

Во время подготовки ПУОСС, в апреле 2021 года проводились первичные консультации с заинтересованными сторонами и затрагиваемым населением. Вопросы и опасения, поднятые в ходе консультаций, были отражены в документах ПУОСС.

4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ

4.1 Методология Оценки Воздействия на Окружающую Среду

Целью ОВОСС является определение базовых условий окружающей среды с целью выявления и оценки воздействия различных видов деятельности предлагаемого проекта. Настоящий отчёт содержит сокращённый вариант ОВОСС, и включает анализ требований ВБ и Республики Узбекистан. Кроме того, были подготовлены План Управления Окружающей и Социальной средой (ПУОСС) и План Мониторинга Окружающей Среды (ПМОС).

Потенциальные воздействия на окружающую среду были оценены в соответствии со стандартами Всемирного Банка и природоохранного законодательства Республики Узбекистан. Кроме того, были приняты во внимание организационные аспекты.

4.2 Скрининг воздействий

Скрининг используется для определения степени экологических исследований, необходимых для проекта. Данный скрининг проводится в соответствии с контрольным перечнем, содержащимся в Справочнике по экологической оценке Всемирного банка. Используя такие критерии, как тип, масштаб и местоположение проекта, чувствительность окружающей среды и масштабы воздействий, цель этого контрольного перечня состоит в том, чтобы отфильтровать незначительные воздействия и сделать акцент на тех воздействиях, для которых требуются меры по смягчению.

Целью смягчения является предотвращение или уменьшение любого потенциального неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Существуют различные альтернативы для смягчения определённых последствий. Исходя из этого, выбор методов смягчения последствий должен быть совместным процессом между инженерами и специалистами по окружающей среде. Используемые методы должны быть экономически целесообразными и лучшими из доступных. Сотрудничество и контроль необходимы для обеспечения правильной реализации метода.

Каждый экологический фактор, который может быть затронут реализацией проекта, был рассмотрен, а также оценены масштабы и важность каждого потенциального воздействия на окружающую среду. При проверке воздействия на окружающую среду были использованы следующие определения значимости воздействия:

Отсутствие воздействия - потенциальное воздействие оценивается как нулевое, если проектная деятельность физически удалена в пространстве или времени от компонента окружающей среды, или если воздействие настолько мало, что его невозможно измерить (т.е. незначительны). Никаких мер по смягчению не требуется для проектной деятельности, которая не окажет «никакого воздействия»;

Незначительное воздействие (положительное или отрицательное) - если воздействие происходит, но не соответствует критериям для значительного воздействия, оно считается незначительным. Для незначительных отрицательных воздействий, должны быть приняты соответствующие меры по смягчению;

Значительное воздействие (положительное или отрицательное) - влияние является значительным, если проект потенциально может повлиять на экологический компонент. Следующие критерии используются для определения того, является ли воздействие значительным; (i) пространственный масштаб воздействия (проектная

территория, местный, региональный или национальный / международный); (ii) временные рамки воздействия (краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные); (iii) масштабы изменений в экологическом компоненте, вызванных проектной деятельностью (малый, умеренный, серьёзный); (iv) значение для местного населения; (v) соблюдение международных, национальных, областных или районных законов, стандартов и правил в области охраны окружающей среды; и (vi) соблюдение руководящих принципов, стандартов и нормативных актов Узбекистана и Всемирного банка. В тех случаях, когда выявляются потенциальные серьёзные негативные воздействия, разрабатываются меры по смягчению их воздействия до приемлемых уровней.

Неизвестное воздействие - потенциальные воздействия от деятельности проекта будут оцениваться как неизвестные, если серьёзность воздействия не может быть определено по одной из следующих причин: (i) характер и место деятельности проекта неопределённые; (ii) возникновение экологической составляющей в области исследования является неопределённым (iii) временной масштаб воздействия неизвестен; или (iv) пространственный масштаб, в котором может возникнуть воздействие, неизвестен. Смягчающие меры определяются для воздействий, которые классифицируются как «неизвестные воздействия», там, где это возможно.

Есть несколько типов воздействий, которые необходимо учитывать. Прямые воздействия вызваны деятельностью проекта, происходят одновременно и в одном месте и могут иметь место, как во время строительства, так и в ходе эксплуатации проекта. Прямые воздействия будут ограничены в этом проекте, потому что проект строительства подстанции и соответствующих ЛЭП будет реализовываться на территории действующего предприятия.

Косвенные воздействия, которые могут включать в себя воздействия, стимулирующие рост, вызванные проектной деятельностью или проектом в целом, проявляющиеся позже по времени или на отдалённом расстоянии, по-прежнему достаточно предсказуемы.

Краткосрочные воздействия, такие как шум и выхлопные газы, связанные с тяжёлой техникой, происходят во время строительных работ и обычно не имеют долгосрочных последствий.

Экологический скрининг выявляет ряд потенциальных воздействий на окружающую среду, которые могут возникнуть в результате деятельности, предложенной для проекта. В тех случаях, когда воздействие на окружающую среду считается серьёзным (или значительным), принимаются меры по смягчению, как правило, для включения в проектную документацию.

Воздействия, создаваемые в ходе строительных работ, зависят от ряда факторов, включая временное использование земли и ее восстановление после строительства. Использование «наилучших практик» во время строительных работ, координирование и сотрудничество с местными властями с точки зрения управления воздействиями, а также строгое соблюдение правил охраны окружающей среды, включённых в проектные заявки и спецификации, и соблюдение комплексного ПУОСС.

В следующем разделе описывается воздействие на окружающую среду, которое будет в результате реализации проекта. В нем также описаны разработанные меры по смягчению воздействий, которые направлены на смягчение до технически осуществимого минимума.

В описании идёт разделение между различными этапами проекта, проектированием,

строительством и эксплуатацией. В конечном итоге, все предлагаемые меры по предотвращению или смягчению воздействий, связанные со строительством, будут включены в тендерную или контрактную документацию, что станет обязательным элементом контрактов по строительству и надзору за строительством.

4.2.1. Воздействия и Меры по Смягчению Последствий – Этап Проектирования

В данной главе представлены различные варианты проектирования, рассмотренные с экологической точки зрения. В рамках процесса планирования выбранные участки были рассмотрены в тесном сотрудничестве с подпроектной группой. Этот интерактивный процесс планирования направлен на предотвращение и минимизацию потенциального воздействия настолько это технически осуществимо. Главным образом должны быть рассмотрены следующие пункты:

- Потеря растительного покрова
- Потеря сельскохозяйственных земель
- Воздействие на существующие поселения
- Воздействие на флору и фауну
- Воздействие на ландшафт

Нижеследующие варианты были сравнены на стадии проектирования:

На этапе проектирования негативного воздействия не ожидается. На этапе проектирования требуются некоторые изыскания, но никаких воздействий на окружающую среду не ожидаются.

4.2.2. Воздействия и Меры по Смягчению Последствий – Этап Строительства

При строительстве ПС "Кольцевая" 500 и соответствующих ЛЭП наибольшее воздействие на окружающую среду оказывают строительные работы. Характер воздействия на окружающую среду во время и после строительных работ будет меняться.

Технологический процесс передачи и распределения электроэнергии по ВЛ является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую воздушную или водную среду.

Трассы проектируемых ВЛ выбирались с учетом требований землепользователей и нанесения минимального ущерба окружающей среде.

Расстановка опор будет выполняться с учетом максимально возможного сохранения плодородных земель и зеленых насаждений. Фруктовые сады вырубке не подлежат.

Для защиты птиц от поражения их электрическим током над всеми поддерживающими гирляндами крепятся противоптичьих заградители.

Параметры опор, сечение проводов, расстояния между фазами и между фазой и землей обеспечивают уровень интенсивности электрического поля, удовлетворяющий международным требованиям, и исключают корону на проводах. Габариты от проводов до земли и других сооружений принимаются в соответствии с ПУЭ и биологическими нормами.

В случае возможных повреждений на ВЛ, приведших к аварии (падение опоры или обрыв провода), в связи с прохождением ВЛ от жилых домов на расстояние более высоты опоры, никаких отрицательных воздействий на жилье не будет.

Все технические решения по данному проекту принимаются в полном соответствии с действующими нормами и правилами, обеспечивающими безопасную эксплуатацию ВЛ.

При земляных работах для установки фундаментов на культурных землях плодородная почва укладывается в стороне, отдельно от другого вынутаго грунта и затем укладывается обратно на поверхность обратной засыпки.

При соблюдении рекомендаций и мероприятий, которые будут даны в рабочем проекте после проведения детальных изысканий, негативных воздействий на атмосферный воздух, поверхностные и грунтовые воды, почву, растительность и население не будет.

Строительство ПС "Кольцевая" 500 приведет к небольшим экологическим последствиям при реализации, как положительным, так и отрицательным.

Применение современного, высокоэффективного силового оборудования на проектной подстанции позволяет свести к минимуму воздействие на окружающую среду.

При проектировании ПС предусматриваются следующие мероприятия по защите окружающей среды:

- система закрытых маслоотводов и маслобонника для предотвращения загрязнения окружающей территории и водоемов при аварийном выбросе масла автотрансформаторов;
- применение элегазовых выключателей 500, 220 kV, отвечающих мировым стандартам;
- мероприятия по шумозащите окружающей территории не требуются, так как территория жилой застройки находится вне зоны действия шума от автотрансформаторов;
- сечения проводов выбраны с учетом проверки на корону и практически обеспечивают отсутствие шума;
- предусмотрены мероприятия по пожаротушению;

Реализация проектных решений практически не оказывает негативного воздействия на компоненты окружающей среды района.

Источником загрязнения атмосферного воздуха на подстанции являются резервуары с трансформаторным маслом. Приземные концентрации углеводородов, содержащихся в выбросах подстанции, на границе подстанции не превышают установленных квот.

Воздействие на грунты и почвенно-растительный покров оказывается в пределах площадки подстанции при строительстве зданий и сооружений. Воздействие носит обратимый единовременный характер. Незначительному воздействию почвенно-растительный покров подвергается при строительстве заходов ВЛ на подстанцию.

Вода на проектируемой подстанции используется только в хозяйственно-бытовых целях. В целях пожаротушения предусмотрены противопожарные резервуары. Источником водоснабжения является скважина.

Физические виды воздействия, оказываемые при эксплуатации подстанции, локализованы в пределах площадки подстанции и не сказываются на населении ближайших населенных пунктов.

Вред для окружающей среды должен контролироваться, в основном по отношению к:

- загрязнению почвы, поверхностных и грунтовых вод через проливы топлива, масла и смазочных веществ;
- здоровью рабочих и местного населения, связанных со строительством и эксплуатацией механизмов;
- сбору отходов, сформированных на местах строительства;
- экологическому нарушению биоценозов и мест обитания птиц и других животных;
- загрязнению атмосферы через выбросы вредных веществ;
- сохранению архитектурных памятников.

Смягчающие меры приведены ниже.

Экологические предосторожности в ходе строительства

Основное воздействие на окружающую среду будет связано со строительными работами. Экологическая должная предосторожность необходима, чтобы контролировать риски случайного экологического ущерба и предотвращать в максимально возможной степени экологические последствия воздействия:

- для сложных объектов и специальных работ в обязательном порядке разрабатывать составляющие проекта производства работ.
- внедрение в строительном производстве новых эффективных материалов и конструкций, технологий ведения работ.
- предусматривать создание безопасных и здоровых условий, облегчающих труд и исключаящие аварии и несчастные случаи, обеспечение правил техники безопасности охраны труда с правильным выбором и технически обоснованными размерами рабочих мест и их организацией.
- ввод в эксплуатацию объектов, не отвечающих экологическим требованиям, запрещается.
- определить последовательность строительных работ с учётом сведения локальных неудобств до минимума.
- определить методы строительства с применением ограждения участков работы. Максимально обеспечивать соответствующий доступ к местам работы и проживания.
- требовать, чтоб подрядная организация гарантировала безопасное перемещение и установку механизмов.
- требовать, чтоб подрядная организация использовала при необходимости перераспределение дорожного движения в рабочей зоне. Управление дорожным движением, аварийные сигналы и освещение должны быть установлены согласно местных правил. При необходимости предусмотреть безопасные обходы и переходы для пешеходов.

Все это является ответственностью подрядчика и служб надзора за строительством.

4.2.3. Воздействия на земельные ресурсы

Для строительства подстанции и линий электропередач необходимо дополнительное приобретение земли (постоянное и временное), для строительства подстанции необходимо постоянное приобретение земли площадью 30 га. Строительство ЛЭП потребует временного и постоянного отвода земель под хозяйства Ташкентской и Сырдарьинской областей. Таким образом, от реализации подпроекта будет затронуто около 120 фермерских хозяйств.

Таблица 6. Предварительные данные об отводе земель и числе затронутых фермеров в Ташкентской области

Ташкентская область	Янгиюль	Зангиота	Пскент	Оккурган	Куйичирчик	Итого по областям
Временный (га)	70,82	59,02	48,19	39,9	131,5	349,43
Постоянный(га)	1,1151	0,702	2,59	2,25	3,57	10,2271
Количество фермеров	22	41	28	5	7	103
Итого	71,94	59,72	50,78	42,15	135,07	359,66

Сырдарьинская область	Гектар(га)	Итого по областям
Временный	21,3096	21,31
Постоянный	0,2418	0,24
Количество фермеров		15
Всего	21,5514	21,55

В связи с вышеизложенными данными необходимо провести Социальный аудит, чтобы убедиться, что процесс и компенсация соответствуют требованиям Экологического и социального стандарта №5 Всемирного банка по приобретению земли, ограничениям на землепользование и вынужденному переселению, а также рекомендовать реализацию любых дополнительных мер по заполнению пробелов между существующим процессом и требованиями ВБ, до начала любых строительных работ.

Эрозию почвы и нестабильность склонов следует решать путём засыпки траншей, террасирования склонов холмов, посадки деревьев и строительства дамб, задерживающих наносы.

Подрядчик должен принять все практически осуществимые меры для предотвращения деградации и эрозии почвы, близлежащих улиц, подъездных дорог, садов и полей. Использование тяжелой техники должно быть ограничено, насколько это возможно, во избежание возмущения и уплотнения фермерских земель вокруг подстанции и ЛЭП.

Основным воздействием на земельные ресурсы является загрязнение почвы строительными отходами и смазочными материалами, отходами выгребных ям, а также затопление прилегающих земель с возможным повреждением конструкций. Соответствующие участки должны быть подготовлены для сбора и хранения строительных отходов и отложений, чтобы уменьшить негативные последствия воздействия на окружающую среду.

Во время строительства подстанции и фундаментов для опор органический верхний слой почвы, пригодный для дальнейшего использования, должен быть удалён и временно храниться отдельно от оставшихся грунтовых материалов.

В период строительства будут проводиться работы, связанные с выемкой и обратной засыпкой грунта, планировкой территорий, подготовкой оснований маслосборника и закладкой фундаментов под оборудование.

Земляные работы будут проводиться с использованием экскаваторов и бульдозеров. При выемке грунт будет складироваться около траншей и котлованов. При проведении земляных работ следует максимально использовать выемку грунта в качестве обратной засыпки и насыпи. Излишки грунта представляют отход и будут использоваться при планировке территории. Более подробно меры по смягчению последствий воздействия на земельные ресурсы будут приведены ниже в Плане Управления Окружающей и Социальной Средой (ПУОСС).

4.2.4. Образование отходов

При строительных работах будут образовываться следующие отходы:

- почвенные отходы от подготовки площадок для строительства маслосборника и фундаментов под оборудование, которые будут частично использоваться для

- обратной засыпки траншей и котлованов, а также планировки участка;
- отходы металлических материалов после строительства предусматривается сдавать в ООО "HUDUDIY IKKILAMCHI QORA METALLAR" (Вторчермет) или на переработку на металлургический завод.

Обслуживание техники будет производиться исключительно на заправочных станциях, использованные масла и другие жидкие загрязняющие вещества будут складироваться в специально оборудованных для них местах и вывозиться на регенерацию на ближайшую нефтебазу.

Хранение таких отходов в районах, близких к населённым пунктам и несвоевременная или ненадлежащая утилизация может влиять на качество воздуха, образование пыли и воздействовать на соседние населённые пункты. Помимо этих отходов, также будут образовываться использованные сварочные стержни, упаковочные материалы, древесина. Строительные отходы, а также другие отходы (бумага, стекло, пластик и т.д.) следует классифицировать по отдельным контейнерам. Места размещения отходов должны быть тщательно отобраны на строительной площадке, а правила классификации отходов и правила переработки должны быть подготовлены в планах управления окружающей средой.

При эксплуатации ПС, проведении ремонтных работ на территории подстанции будут образовываться следующие виды отходов: лом чёрного металла, лом алюминия; лом меди, лом свинца, лом латуни, отходы резины, отработанный силикагель, отработанное трансформаторное масло, отработанное компрессорное масло, огарки сварочных электродов, обтирочный материал, загрязнённый нефтепродуктами (содержание масел менее 15 %), отходы бумаги незагрязнённые, отработанные бумага и бумажные фильтры, отработанные светодиодные лампы (не содержащие ртути). От деятельности персонала ожидается образование коммунально-бытовых отходов.

Опасные отходы

Наиболее опасные отходы, образующиеся в процессе строительства, включают отработанное топливо и смазочные материалы. Данные отходы являются опасными загрязнителями почти всех компонентов природной среды - поверхностных и подземных вод, почвенно-растительного покрова, атмосферного воздуха. Они могут нанести значительный ущерб окружающей среде во время ненадлежащего сбора и хранения. В связи с этим необходимо соблюдать условия их сбора и хранения.

При установке контейнеров с отработавшим топливом и смазочными материалами места для накопления этих отходов должны иметь твёрдую крышку и навес, исключая проникновение воды и посторонних предметов. Резервуары с отработанным маслом и загрязнёнными нефтепродуктами должны быть оснащены металлическими поддонами. Лоток должен обеспечивать удержание масла в случае перелива не менее 5% объёма. Места и навесы, в которых хранятся отработанные ёмкости с маслом, должны быть защищены. При хранении ёмкостей с отработанными маслами необходимо следить за их герметичностью, чтобы избежать загрязнения компонентов окружающей среды отработанными маслами (пробки бочек должны быть плотно затянуты).

Отходы горюче-смазочных материалов по мере их накопления следует утилизировать на ближайшей нефтебазе. В ходе реализации подпроекта асбестосодержащие материалы (АСМ) не будут использоваться. Трансформаторное масло не будет содержать поливинилхлорид (ПВХ). Опасные отходы должны храниться в определённых безопасных местах, как определено в плане утилизации отходов.

4.2.5. Воздействие на водные ресурсы, почву, грунты

Земляные работы, утечка масла, неправильное хранение опасных материалов, строительного мусора и бытовых отходов может привести к химическому загрязнению почвы, грунтов, поверхностных и грунтовых вод. В случае случайного разлива будет проведена немедленная очистка. Загрязнение может быть вызвано сточными водами, если они будут сливаться в выгребные ямы без соответствующих защитных гидроизоляционных слоёв. Все материалы для очистки должны храниться в безопасном месте на отдельном участке строительной площадки, на которой разрешена утилизация опасных отходов. Меры по предохранению от загрязнения поверхностных вод, почвы, грунтов должны быть включены в планы управления окружающей средой.

В случае несоблюдения правил работы со смазочными материалами при проведении строительных работ нарушится состояние грунтов, почв, поверхностных и грунтовых вод. Воздействие будет временным на эти компоненты среды с обратимыми последствиями.

План предотвращения загрязнения поверхностных и грунтовых вод, почвы представлен ниже в Плане управления окружающей и социальной средой (глава 6, таблица 6).

4.2.6. Воздействие на атмосферный воздух

Временное экологическое воздействие строительных работ связано с использованием техники для ремонта и восстановления, земляными работами. В процессе выполнения подпроектных решений, связанных с земляными работами, воздействию будет подвергаться атмосферный воздух за счёт притока неорганической пыли с поверхности земли и продуктов сгорания дизельного топлива (оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, сажа, альдегиды, бенз(а)пирен) от строительной техники и автотранспорта. Выемка породы будет проводиться с использованием бульдозера и экскаватора. Работа бульдозера и погрузка будет сопровождаться выделением в атмосферный воздух пыли неорганической с содержанием SiO₂ 20-70%. Пыль будет увеличиваться вокруг строительной площадки и маршрута транспортировки в районе 100-150 метров от дороги. Строительная площадка, объездная дорога, отвал грунта, а также эксплуатация строительной техники станут источниками пыли. С открытых площадок для хранения верхнего слоя почвы, песка, машин для перевозки почвы, песка будет выделяться пыль, если они будут не закрыты.

На стадии строительных работ в рамках подпроекта будет иметь место воздействие на качество воздуха на местах из-за выхлопных газов строительной техники и образования пыли, однако, эти последствия будут локализованы и будут временными. В частности, риск загрязнения пылью будет возрастать в ветреную погоду. Величина воздействия будет возрастать, когда строительные/восстановительные работы будут проводиться вблизи населённой территории.

Принимая во внимание характер большинства работ, это воздействие, как ожидается, будет краткосрочным с низким риском и обратимым эффектом, и его последствия можно смягчить путём реализации мер, рекомендованных в Таблице 6. Однако применение дополнительных мер (чаще всего полив, установка пылевого экрана) может потребоваться для объектов, связанных с земляными работами, при транспортировке пылящих материалов. Особую осторожность следует соблюдать при контакте с токсичной пылью асбеста, которая может образоваться при демонтаже кровли здания ОПУ и насосной, изготовленной из асбестовых листов. Персоналу

следует работать в защитных масках. Правила работы с асбестовыми материалами и предосторожности представлены в Приложении 3. Негативное воздействие можно предупредить, применяя наилучшие методы строительства и соответствующие смягчающие меры.

4.2.7. Воздействие шума и вибрации

При проведении строительных работ при строительстве подстанции и ЛЭП с использованием техники для ремонта и восстановления, транспортных грузовиков, земляных работ будет создаваться шум и вибрация в ближайших старых зданиях, ограничение доступа к зданиям, закрытие отдельных участков дорог и нарушение автомобильного движения по ним. Зона воздействия шума будет до 50 м от строительных рабочих участков (места демонтажа и установки оборудования и работ по капитальному ремонту). Не ожидается, что во время работ по подпроекту уровень шума может превысить установленные нормы. Шумовое воздействие может быть смягчено с помощью использования рекомендуемых мер. Учитывая специфику подпроектных работ, ожидается, что вибрация не будет влиять на здоровье людей и целостность конструкций, поскольку, работ генерирующих заметную вибрацию проводиться не будет.

При работах на территории подстанции воздействие шума и вибрации не отразится на домах, социальных объектах, так как они находятся на расстоянии не менее 1000м. В строительном лагере временно будут проживать строители, поэтому все работы с повышенным шумом должны выполняться в дневное время.

Для обеспечения норм приемлемого уровня шума для жилых районов в Узбекистане используют СанПиН № 0267-09. Настоящие нормы и правила устанавливают допустимые параметры шума в помещения жилых, общественных зданий и жилую застройку населённых мест, создаваемых внешними и внутренними источниками и уровень шума не должен превышать в дневное время 55 дБ(А), в ночное время 45 дБ(А).

Подпроект также должен соответствовать санитарным нормам и правилам № 0120-01 для обеспечения приемлемого уровня шума на рабочем месте. Мероприятия по снижению шума должны быть представлены в плане управления окружающей средой.

В целях снижения негативного воздействия шума на рабочем месте работники должны применять индивидуальные средства защиты - противозвуковые средства, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 15762-70, если это не противоречит требованиям безопасного выполнения работ.

4.2.8. Воздействия на растительный покров и животный мир

На этапе строительных работ на почвенно-растительный покров будет оказано косвенное воздействие в виде оседания пыли на поверхность листьев, выбросов от работы двигателей внутреннего сгорания техники.

Учитывая, что последствия загрязнения атмосферного воздуха и почв химическими веществами на территории, прилегающей к участку работ, допустимые, слабые по степени и интенсивности, а уровень загрязнения не будет превышать допустимых норм, то негативное влияние на почвенно-растительный покров будут краткосрочными по времени и слабым по степени.

В связи с отсутствием на территории подстанции ценных видов деревьев, растительности, занесённых в Красную книгу Узбекистана, существенного ущерба

растительности в ходе строительных работ не ожидается. Вокруг территории подстанции флора и фауна подпроектной территории скудны, площади представляет собой орошаемые сельскохозяйственные угодья фермерских хозяйств.

По всей протяжённости трассы в ходе строительных работ и эксплуатации ВЛ ожидается воздействие на некоторые группы животных и птиц. Интенсивность, степень и масштаб воздействия на отдельные виды фауны будут отличаться по причине различий экологии местообитаний, кормовой базы, режима жизни.

Места обитания различных животных, в основном грызунов, ящериц, земноводных и рыб, обитающих в реке, и птиц, гнездящихся в зарослях надводной и водной растительности, а также деревьев и кустарников, растущих вдоль проектируемых линий электропередач, будут временно нарушены.

После окончания строительных работ, территория привлечёт к заселению животных, ведущих ночной образ жизни, а также птиц и пресмыкающихся. Таким образом, воздействие на животных будет слабым по силе и обратимым.

В ходе эксплуатации ВЛ 220-500 кВ воздействие высокого напряжения может проявляться, в основном, для птиц, которые используют опоры для отдыха и реже - для создания гнёзд. В целом, опоры ВЛ не являются благоприятным местом для гнездования птиц, так как электрическое поле высокого напряжения вызывает нарушения некоторых физиологических процессов.

Негативные последствия для птиц, использующих опоры ВЛ для временного отдыха, возникают в момент их взлёта и касания крыльями проводов и траверсы. В этом случае птицы гибнут от электрического разряда.

Для исключения гибели и заболевания птиц, использующих опоры ВЛ для отдыха и сооружения гнёзд, на опорах предусмотрена установка специальных отпугивающих птиц устройств в виде ершей, колючих трехстержневых трезубцев, пружинных конструкций, создающих временные вибрирующие эффекты. Указанные конструкции крепятся к поясам траверс проволокой или специальными металлическими манжетами перед подъёмом опоры. В последнее время приняты к исполнению специальные заградительные цветные зонтики, которые укрепляются над гирляндами. Они не только отпугивают ярким цветом птиц, но и предохраняют гирлянды от загрязнения помётом, что удлиняет эксплуатацию ВЛ без дополнительных чисток и аварийных отключений.

Прямое воздействие, связанное с нарушением жилищ и частично с уничтожением кормовой базы, может быть связано с такими видами, как мелкие птицы, грызуны, средние и мелкие млекопитающие.

Воздействие, связанное с уничтожением жилищ животных, будет ограниченным и локальным, так как участки работ по сооружению котлованов и дорожных полок занимают небольшие участки. Однако при ведении работ по устройству площадок под опоры и дорожные полки необходимо обходить участки с норами и другими видами жилищ животных.

В целях снижения воздействия на молодняк при выведении потомства и его кормлении, строительные работы необходимо проводить в конце лета и осенью.

На все группы фауны ожидается воздействие шума при проведении строительных работ. Воздействие шума от строительной техники будет периодическим, не интенсивным, слабо возрастающим после завоза на площадку техники. Благодаря

постепенному наращиванию объемов работ, связанных с поступлением техники, шум, как фактор беспокойства, позволит животным мигрировать на безопасное расстояние от места производства строительных работ.

Воздействие на ихтиофауну пересекаемых поверхностных водотоков при строительстве трассы ВЛ исключено благодаря применению однопролётного перехода, без сооружения переходных опор и проведения строительных работ вне водного пространства, на расстоянии 60-100 м от кромки воды.

Воздействие на животных сельскохозяйственной орошаемой зоны слабое по интенсивности, так как среди сельскохозяйственных угодий практически отсутствуют ценные объекты дикой фауны. Для сохранения биоразнообразия животных, обитающих рядом с поливными угодьями и среди полей, строительные работы по сооружению трассы ВЛ необходимо проводить весной, до начала вспашки на участках, выделенных по яровые, и осенью, до начала сельскохозяйственных работ, на участках, выделенных под озимые культуры.

Для минимизации воздействия на дикую природу меры по смягчению последствий будут включены в План управления окружающей средой.

4.2.9. Случайные исторические монументы или культурные находки

На подпроектных площадках возможно при земляных работах, особенно при выемке грунта для строительства фундаментов для оборудования и маслосборника могут быть обнаружены исторические монументы или культурные объекты. Предусматривается постоянный контроль проведения работ на проектных площадках представителем областной или городской инспекции по охране объектов культурного наследия. На случай археологических находок, План предусматривает требование о публикации специальных извещений, прекращении работ и соблюдение порядка их выемки.

Также предусматривается постоянный контроль проведения работ на рабочих площадках подрядчиком. На случай обнаружения археологических находок он немедленно сообщает в областную или городскую инспекции по охране объектов культурного наследия.

Подрядчик обязуется охранять любые ценные ландшафты и объекты, включая археологические и палеонтологические останки. Если такие останки будут обнаружены в ходе работ, будет применяться процедура "Случайные находки", разработанная в рамках ПУОСС, и включена в контракт Подрядчика. Соответствующим органам власти должно быть сделано объявление и получено разрешение на продолжение работы после инвентаризации или осмотра останков.

4.2.10. Здоровье и безопасность работников и населения

Для рабочих - Несоблюдение правил техники безопасности и гигиены труда может создать риск для строительных рабочих. Подрядчики должны будут соблюдать правила охраны труда и здоровья, которые включают, помимо прочего, строгое соблюдение установленных норм и процедур, которые зависят от типа проводимых работ, использования СИЗ, учебной деятельности и мониторинга. Кроме того, все работники должны быть ознакомлены с порядком работы с опасными материалами. Подрядчики должны обеспечить работникам соответствующие жилищные условия: безопасное водоснабжение, условия мытья, комнаты для отдыха и т.д.

Для населения – Ожидается, что строительство подстанции и ВЛ 220-500 кВ будет осуществляться компанией, победившей в тендере. Ориентировочная численность работников составит около семидесяти человек. Месторасположение строительного лагеря пока неизвестно, эта информация будет определена на этапе детального проектирования. Строительство подстанции и ЛЭП может быть осуществлено без нарушения нормальной жизнедеятельности в любых близлежащих населенных пунктах. Подрядчики должны будут подготовить и распространить кодекс поведения и быть ответственными за его выполнение, а также поддерживать механизмы подачи и рассмотрения жалоб для своих сотрудников. Такие меры будут приняты для предотвращения враждебной или оскорбительной среды на рабочем месте, включая вопросы сексуальной эксплуатации, надругательств и сексуальных домогательств. Мероприятия по обучению и наращиванию потенциала в рамках проекта будут включать специальные модули, направленные на борьбу с ГН, в целях углубления понимания всеми сотрудниками проекта и основными заинтересованными сторонами рисков, связанных с ГН, и необходимых мер по их снижению в рамках проекта.

При проектировании объектов проекта должны учитываться экологические и социальные условия, в том числе расположение населённых пунктов и чувствительных и охраняемых территорий. Подрядчик обязан надлежащим образом охранять все здания, сооружения, работы, услуги или сооружения от повреждения, нарушения или порчи в течение срока действия контракта.

Увеличение интенсивности движения грузовиков и автотранспорта на стройплощадки, временное закрытие дорог при транспортировке габаритного оборудования внутри населённых пунктов также может причинить неудобства местному населению. Несвоевременная и неэффективная утилизация твёрдых бытовых отходов и ненадлежащие санитарные условия труда строителей на строительных площадках и в трудовых лагерях могут привести к загрязнению окружающей среды и негативно сказаться на здоровье местного населения. Кроме того, движение тяжёлой техники может разрушить или ухудшить состояние дорог внутри населённых пунктов.

Методы работы на строящихся объектах могут создать опасные ситуации для работников и населения близлежащих населённых пунктов. Необходимо создать здоровые условия работы с соблюдением правил по безопасности труда. Должно быть обеспечено ограждение рабочих объектов и мостиков через траншеи. Грузовые автомобили, транспортирующие материалы и другие строительные машины, будут использовать ту же дорогу общего пользования. Риск дорожно-транспортных происшествий с местными автомобилями, пешеходами станет выше во время периода строительных работ.

Управление движением, аварийные сигналы и освещение должно выполняться в соответствии с местными правилами. При необходимости, должны быть установлены безопасные объездные дороги и переходы для пешеходов.

4.2.11. Дорожное движение и безопасность на строительных площадках

Подрядчик должен планировать, как избежать проблем безопасности, связанных с движением транспорта и эксплуатацией экскаватора на рабочих площадках и при транспортировке материалов. Планирование дорожного движения необходимо для минимизации негативного воздействия подпроектных перевозок на все населённые пункты, затронутые строительством. Это включает меры по минимизации нарушения существующей дорожной инфраструктуры, населённых пунктов, прилегающих к дорожной сети, и природных ресурсов, а также меры по предотвращению ущерба имуществу домохозяйств и общин.

Планирование дорог, а также безопасных рабочих мест, парковок и зон технического обслуживания для грузовых автомобилей и экскаваторов должно быть выполнено до начала работ. Планирование включает в себя маршрут доступа и точки входа на стройплощадку без ущерба для домохозяйств и связанных с ними сооружений, возделываемых земель, плодовых деревьев или любого другого потенциального источника дохода. Доступ к коммерческой и жилой недвижимости должен быть сохранен.

Подрядчик должен обеспечивать, устанавливать и обслуживать дорожные знаки, дорожную разметку, фонари, шлагбаумы и светофоры и другие меры, которые могут быть необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения вокруг строительных площадок Подпроекта. Для проведения восстановительных работ может потребоваться закрытие или изменение направления некоторых существующих государственных или частных дорог, пешеходных дорожек. Ограничение может быть введено на длительный, либо на временный период строительства. Жителям населённых пунктов, затронутых дорожным движением, рекомендуется предоставлять достаточную информацию о воздействии движения транспорта, характерного для данного подпроекта. В тех случаях, когда дороги, по которым дети добираются до школ, используются для обеспечения безопасности дорожного движения, в школах должно проводиться обучение по вопросам безопасности дорожного движения.

На этапе строительства Подпроекта загрязнение воздуха в виде пыли может происходить в результате движения грузового автотранспорта. Эту проблему можно решить, установив ограничение скорости 30 км/ч на необработанных дорогах в сухих условиях. Травмы или несчастные случаи со смертельным исходом в результате дорожно-транспортных происшествий должны быть предотвращены путём планирования местности, предупреждающих знаков, ограждений и подготовки водителей. Подготовка водителей по вопросам экологии и безопасности должна также включать вопросы реагирования на чрезвычайные ситуации.

4.2.12. Воздействие магнитного поля

При эксплуатации ВЛ ожидаемый уровень максимальной напряжённости магнитного поля составит 7,76 А/м, что значительно ниже допустимых норм. ПДУ напряжённости магнитного поля устанавливаются в зависимости от пребывания в нем людей. В соответствии с гигиеническими требованиями допускается восьмичасовое пребывание персонала в магнитном поле напряжённостью до 80 А/м при общем воздействии (на все тело) и до 800 А/м при локальном воздействии (на конечности).

Следовательно, воздействие ВЛ и подстанции на окружающую среду по уровню напряжённости магнитного поля в пределах нормы, мер защиты персонала и населения от магнитного поля, создаваемого источниками ЭМП проводами ВЛ, не требуется.

4.2.13. Воздействие электрического тока

Объектом воздействия электрического тока может быть персонал работающий при строительстве и обслуживании подстанции – при выносе потенциала с заземляющих устройств при протекании по ним токов короткого замыкания и молнии. Поражающее действие электрического тока на организм человека характеризуется прекращением работы сердца, органов дыхания, нервной системы, в экстремальных случаях – летальным исходом. Согласно ГОСТ 12.1.038 – 82 норма прохождения через тело человека электрического тока без вредного воздействия для здоровья – 0,3 мА при безаварийном режиме работы электрооборудования и 6 мА – при аварийном режиме работы и продолжительности воздействия более 1,0 с.

4.2.14. Загрязнение поверхностного водотока, грунтовых вод, грунтов

Земляные работы, хранение масла, хранение опасных материалов станут источниками загрязнения речной воды, если водоток находится поблизости. Утечка масла, неправильное хранение опасных материалов, строительного мусора и бытовых отходов может привести к химическому загрязнению. Все хранилища топлива и химикатов (если таковые имеются) должны быть размещены на герметичной основе внутри обваловки и защищены ограждением. Зона хранения должна быть расположена вдали от любого водотока или водно-болотных угодий. Основание и стенки обваловки должны быть непроницаемыми и иметь достаточную ёмкость, чтобы вместить 110% объёма резервуаров. Утилизация смазочного масла и других потенциально опасных жидкостей в землю или в водные объекты запрещена.

В случае случайного разлива будет проведена немедленная очистка. Все материалы для очистки должны храниться в безопасном месте на площадке, на которой разрешена утилизация опасных отходов. План очистки поверхностных вод должен быть тщательно спланирован, для соответствия стандарту качества сбрасываемой воды. Отстойный бассейн, резервуар для нейтрализации, резервный водоём должны быть подготовлены с учётом затопления. Все мероприятия будут включены в ПУОСС.

4.2.15. Воздействия и Меры по Смягчению Последствий – Этап Эксплуатации

При строительстве ПС "Кольцевая" 500 и соответствующих ЛЭП ожидается увеличение охвата населения обеспеченного бесперебойным электроснабжением, что благоприятно повлияет на уровень жизни населения, развитие бизнеса.

ПС 500 кВ "Кольцевая" имеет техническую возможность передать до 1602 MVA мощности. передача электрической энергии потребителям составит до 4,5 млрд. кВт-ч в зависимости от режима работы потребителей и электрических станций.

На этапе эксплуатации на территории подстанции будут образовываться следующие виды отходов: лом чёрного металла, лом алюминия; лом меди, лом свинца, лом латуни, отходы резины, отработанный силикагель, отработанное трансформаторное масло, отработанное компрессорное масло, огарки сварочных электродов, обтирочный материал, загрязнённый нефтепродуктами (содержание масел менее 15 %), отходы бумаги незагрязнённые, отработанные бумага и бумажные фильтры, отработанные светодиодные лампы (не содержащие ртути). От деятельности персонала ожидается образование коммунально-бытовых отходов.

Шумовое воздействие не превысит нормативных значений: 45 дБА в жилой застройке согласно КМК 2.01.08-96 и 80 дБА на рабочих местах при эксплуатации электроподстанций согласно СанПиН № 0325-16 «Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах».

После завершения строительных работ **загрязнение атмосферы** не будет происходить. При эксплуатации ПС выделение углеводородов масла из не плотностей происходит в процессе работы маслonaполненного оборудования (трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, реакторы). Для восполнения потерь углеводородов масла за счёт испарения из не плотностей осуществляют, долив масла. Выделение углеводородов в атмосферу происходит не организованно.

Силы службы безопасности - Предполагается, что на этапах эксплуатации подстанций будут наняты по контракту работники для обеспечения безопасности

персонала и имущества, они будут оценивать риски, создаваемые этими мерами по обеспечению безопасности для тех, кто находится внутри и за пределами территории подстанции. Для того чтобы избежать таких рисков, необходимо будет стремиться к тому, чтобы сотрудники Государственной службы безопасности, развёрнутые для обеспечения безопасности, действовали в соответствии с Постановлением Кабинета Министров № 60 от 1 марта 2012 года. НЭСУ не будет применять санкции в отношении любого применения силы силами службы безопасности, за исключением тех случаев, когда она используется в превентивных и оборонительных целях, соразмерно характеру и масштабам угроз.

Работа на сооружениях подстанции может быть связана с операциями в замкнутом пространстве в здании насосной, на трансформаторах и тд.

Для предотвращения, сведения к минимуму и контроля несчастных случаев и травм на подстанции рекомендуется принятие соответствующих мер, которые представлены в плане управления окружающей и социальной средой.

Таким образом, реализация данного подпроекта, заключающаяся в строительстве подстанции и соответствующих ЛЭП, приведёт к изменению электроснабжения территории, что положительно отразится на всем комплексе, развития отрасли и благосостоянии населения.

Краткая информация о потенциальных экологических и социальных рисках и воздействиях с мероприятиями по их снижению в ходе реализации подпроекта представлена в Таблице 8 ниже.

Таблица 8. Сводная таблица воздействий

Воздействие	
Воздействия и меры по смягчению – Строительная фаза	
Качество воздуха	Умеренное воздействие
Ландшафт	Умеренное воздействие
Изъятие земли	Умеренное воздействие
Почва, эрозия и устойчивость склона	Умеренное воздействие
Качество воды	Незначительное воздействие
Флора и фауна	Незначительное воздействие
Шум и вибрация	Умеренное воздействие
Воздействия на доступ и движение	Незначительное воздействие
Воздействия на культурные ресурсы	Незначительное воздействие
Здоровье и безопасность работников	Умеренное воздействие
Здоровье и безопасность населения	Умеренное воздействие
Воздействие электрического тока	Незначительное воздействие
Воздействие магнитного поля	Незначительное воздействие
Дорожное движение и безопасность	Умеренное воздействие
Напряженность в трудовых лагерях может привести к возникновению напряженности в близлежащих населенных пунктах	Умеренное воздействие
Воздействие и меры по смягчению– Эксплуатационная фаза	
Качество воздуха	Незначительное воздействие
Качество воды	Незначительное воздействие
Флора и фауна	Незначительное воздействие
Шум	Незначительное воздействие
Силы службы безопасности	Незначительное воздействие

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В следующем разделе представлено рассмотрение вопросов управления природоохранной деятельностью, которая будет осуществляться в рамках общей реализации проекта. Роли и обязанности различных организаций в проведении этих мероприятий, определение и укрепление организационного потенциала необходимого для достижения обязательных целей и реализацией задач поставленных проектом.

На данном этапе была подготовлена программа мониторинга окружающей среды и определены предварительные расходы, связанные с ее реализацией.

5.1 Организационная структура и распределение ответственности

Общая организационная структура управления охраной окружающей среды для проекта показана на Рисунке 5.

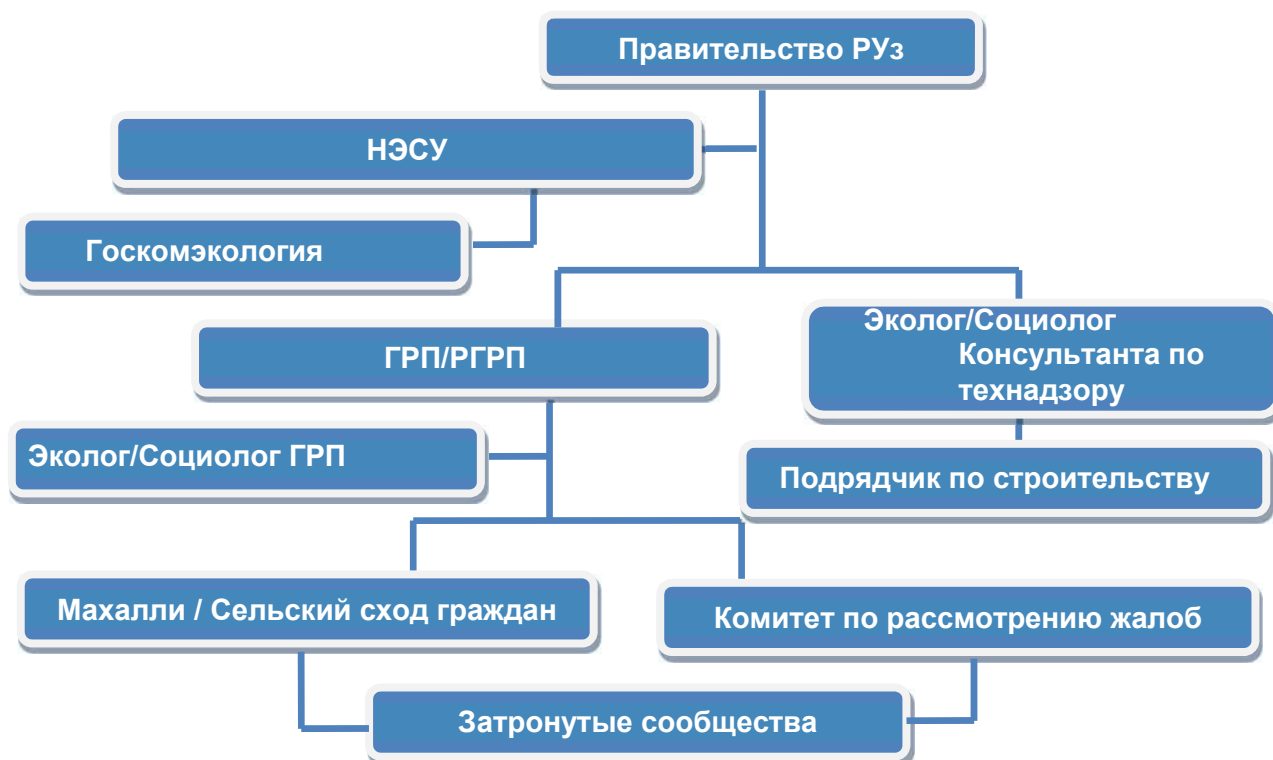


Рисунок 5. Организационная Структура Управления Охраной Окружающей Среды

5.2 Национальные электрические сети Узбекистана (НЭСУ)

НЭСУ несёт общую ответственность за подготовку, осуществление и финансирование экологического менеджмента и мониторинга задач, относящихся к проекту. НЭСУ осуществляет свои функции через ГРП, которая будет отвечать за общее выполнение проекта и перед которой будет поставлена задача по повседневному управлению проектом, а также мониторингу.

Персонал, назначенный ГРП (специалист по окружающей среде-1 и специалист по социальным вопросам-1), возьмет на себя все задачи, связанные с оценкой состояния окружающей и социальной среды. Группа реализации проектом (ГРП), работающая с и от имени НЭСУ, будет нести ответственность за внедрение предложенного плана

мониторинга. Внедрение мер по смягчению, представленных в ПУОСС и плане мониторинга во время строительства, будет ответственностью Подрядчика. Представитель ГРП и специалисты по охране окружающей среды и социальным вопросам Консультантов по надзору будут контролировать мониторинг реализации мер по смягчению и контролю во время строительства. Специалисты ЕРС-подрядчика по охране окружающей среды и социальным вопросам будут работать с международными специалистами (консультантами по строительному надзору) для решения сложных вопросов, которые могут возникнуть и будут предоставлять постоянно обновлённую информацию в виде отчётов, для предоставления в ГРП. Персоналу ГРП будет также оказываться поддержка со стороны Консультантов по надзору. Команде Консультанта будет необходимо предоставить специалиста по мониторингу экологических воздействий и специалиста по мониторингу социальных воздействий.

В ходе подготовки технико-экономического обоснования и детального проектирования проводились консультации с Госкомэкологией, был подготовлен и сдан на рассмотрение ПЗВОС, в настоящее время подпроект рассматривается готовится к утверждению. Постоянное взаимодействие с Госкомэкологией будут необходимы в ходе реализации подпроекта.

Махаллинские комитеты (местные органы самоуправления) и Хокимияты и общественные организации будут оказывать содействие в организации встреч, также обеспечивать информацией о затронутых общинах, экологических и социальных воздействиях. Отчёт о процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами будет являться неотъемлемой частью внутреннего доклада по мониторингу, который готовит ГРП.

Ответственность за осуществление мер по смягчению на этапе строительства будет нести Подрядчик в соответствии со спецификациями подпроекта и контрактными требованиями. Специалисты по охране окружающей среды и социальным вопросам Консультанта по надзору будут осуществлять мониторинг за реализацией мер по смягчению последствий на этапе строительства.

Скрининг и оценка воздействия на окружающую и социальную среду показывает, что основные экологические и социальные проблемы, возникающие в процессе строительства, являются не значительными и обратимыми, и могут быть существенно уменьшены за счёт выполнения рекомендуемых мер по смягчению, которые перечислены в ПУОСС (таблица 9). Поэтому мониторинг и соблюдения мер во время строительства очень важен.

Строительный экологический мониторинг выполняет функцию надзора, основная цель которого состоит в обеспечении соблюдения ПУОСС. Определённые действия в ПУОСС, которые должны быть проверены, включены в План мониторинга (см. Таблицу 11). Они включают подготовку планов по всем аспектам работы, таких как план обеспечения безопасности рабочих мест, план утилизации отходов и тд., которые должны быть закончены и утверждены до начала строительства. Также необходимо включить в него контроль воздуха, контрольные параметры шума и качества воды.

ГРП должна контролировать развитие подпроекта, реализацию плана управления окружающей и социальной средой (ПУОСС), результатами экологического и социального мониторинга и своевременно сообщать о них ВБ. Предложенная форма включена как Приложение 2.

5.3 Требования к отчётности

В ходе реализации проекта консультантам по надзору в сотрудничестве с ГРП будет необходимо:

- (i) разработать протокол экологического аудита для использования во время строительства, а также разработать подробный план мониторинга и управления; и
- (ii) регулярно проводить экологический и социальный мониторинг и представлять ежеквартальные отчёты на основе данных полученных во время мониторинга и лабораторных анализов.
- (iii) внедрить МПРЖ и создать базу данных полученных и разрешенных жалоб.

ГРП будет предоставлять следующие документы по экологической и социальной отчётности во ВБ:

- (i) **Базовый отчёт по мониторингу.** Отчёт должен быть представлен в ВБ до начала строительных работ, он включает в себя подробный план экологического управления и мониторинга (в том числе места сбора данных, параметров и частота сбора), базовые данные об окружающей среде, соответствующие стандарты и распределение обязанностей по сбору данных.
- (ii) **Отчёты по экологическому мониторингу (ежемесячные, квартальные и годовые).** Отчёты будут включать в себя экологические меры по смягчению, действия, предпринятые для контроля, собранные данные, результаты анализов, рекомендуемые меры по смягчению, данные об экологическом обучении, и выявленные экологические и социальные нарушения. Отчёт будет включать в себя реализацию ПУОСС, в котором будет представлена: (I) организационная структура до решения экологических проблем и вопросов Подрядчика и Консультанта по надзору, (ii) данные о получении всех необходимых разрешений, связанных с экологическими проблемами при строительных работах; (III) описание воздействия на окружающую и социальную среду в течение отчётного периода и меры по предотвращению изменения климата реализованные в этот период; (IV) любые ранее не определённые воздействия, которые имели место в течение отчётного периода и меры реализованные; (V) любая авария, связанная со строительством, и (VI) любые жалобы на экологические и социальные аспекты жизни затронутых лиц или других сторон, количество полученных и рассмотренных жалоб.

6. ПЛАН ПО СМЯГЧЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ И СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ

План Управления Окружающей и Социальной Средой (ПУОСС) разработан и представлен (См. Таблицу 9), и он должен быть обновлён во время детального проектирования. НЭСУ должно гарантировать и контролировать, чтобы подрядчики подготовили ПУОСС для участка, где будут проводиться строительные работы, основываясь на данном ПУОСС и фактической ситуации на подпроектной территории.

Воздействия на окружающую среду, связанные с подпроектом, были подробно описаны ранее в соответствующих разделах данной ПУОСС. Меры по смягчению воздействий, необходимые для устранения воздействий, выявленных в ПУОСС, были обобщены в каждом из соответствующих разделов, охватывающих физическую, биологическую и социально-экономическую среду, затрагиваемую в рамках подпроекта. Определённые воздействия и конкретные меры по их смягчению были объединены в Плане Управления Окружающей и Социальной Средой (ПУОСС), приведённом в Таблице 9, который включает сроки, обязанности и, где необходимо, смету расходов по каждой мере.

Во время строительства, смягчающие меры будут направлены на выполнение подрядчиками всех работ в соответствии с экологическими нормативами. Необходимо что бы проводилась надлежащим образом утилизация отходов, использование горюче-смазочных материалов, восстановление растительности на любых расчищенных в процессе строительства участках, управление использованием воды, контроль за уровнем строительной пыли.

НЭСУ должно гарантировать следующее:

(i) обязательство подрядчика предпринять меры по смягчению воздействия на окружающую среду, как определено в ПУОСС, все необходимые мероприятия будут включены в тендерную документацию, а позже в контрактную документацию; (ii) стоимость рекомендуемых экологических и социологических мер по смягчению, должна быть прописана отдельной статьёй в смете строительных работ. Такое выделение отдельного бюджета для выполнения мер по смягчению воздействия на окружающую среду крайне важно для обеспечения их реализации. (iii) обязательство подрядчика о назначении сотрудников, ответственных за осуществление мер по смягчению воздействия на окружающую среду во время строительства и предоставление отчётности в ГРП, (iv), обязательство подрядчика по подготовке Плана Природоохранных Мероприятий Участка (ППМУ) для реализации ПУОСС с указанием отдельных участков, где необходимо принять меры по смягчению. Данный ППМУ может быть представлен как часть Плана Природоохранных Мероприятий Участка (ППМУ) и Плана охраны здоровья и окружающей среды, которые входят в контрактные обязательства подрядчика. Кроме того, все планы по вывозу отходов, посадке деревьев, использованию воды также должны быть подготовлены для одобрения консультантом по технадзору от имени ГРП, и (v), подрядчик, в сотрудничестве с ГРП, будет отвечать за рассмотрение любых жалоб и претензий в связи со строительными работами.

Таблица 9. План управления окружающей и социальной средой

Стадия	Проблема	Смягчающие мероприятия	Ответственный за реализацию	Ведение мониторинга	Стоимость, тысяч \$	Ответственные организации по мониторингу за выполнением работ (в порядке участия)
А. Строительство Подстанции “Кольцевая” 500 и соответствующих ЛЭП	Окружающая среда					
Капитальное строительство, работы по капитальному ремонту, установка нового оборудования	1. Водные ресурсы					
	1.1. Загрязнение вод (поверхностных грунтовых), почв строительными отходами	Соблюдение ремонтно-восстановительных и строительных норм и правил; • складирование отходов только в установленных местах.	Генподрядчик	Текущий технический контроль и надзор за строительными работами	Включается в стоимость проектирования и закупки-строительства	РГРП, ГРП, местное агентство по надзору за ведением строительных работ, местные органы охраны природы.

Стадия	Проблема	Смягчающие мероприятия	Ответственный за реализацию	Ведение мониторинга	Стоимость, тысяч \$	Ответственные организации по мониторингу за выполнением работ (в порядке участия)
	1.2. Загрязнение вод со стройплощадки	<ul style="list-style-type: none"> - Все хранилища топлива и химикатов (если таковые имеются) должны быть размещены на герметичной основе с внутренней обваловкой; - Утилизация смазочного масла и других потенциально опасных жидкостей в землю или в водные объекты запрещена; - Отстойники для осадков или резервуары - Оборудование для ликвидации разливов - Проведение немедленной очистки при разливе горюче-смазочных материалов и утилизация их остатков; - Обеспечение отвода поверхностного и дренажного стока от рабочей площадки; - Своевременная очистка рабочих участков от строительных отходов; - Проведение восстановительных работ на нарушенных участках. - Ёмкости для горюче-смазочных материалов должны заполняться согласно установленным норм; - Не допускать сливов отработанных нефтепродуктов на рельеф, соблюдать правила заправки и транспортировки. 	Генподрядчик	Периодично, в ходе строительных работ Замеры в месте сброса сточных вод нефтепродуктов, взвешенных веществ: 1 раз в квартал в течение 1 года	Включается в стоимость проектирования и закупки строительства 5,0\$ Генподрядчик	РГРП, ГРП, местное агентство по надзору за ведением строительных работ, ГосСИАК, Узгидромет, либо другая аккредитованная лаборатория
	2.Земельные ресурсы 2.1 Земляные работы	Использование тяжелой техники должно быть ограничено, насколько это возможно, во избежание просадки и уплотнения земель.	Генподрядчик	Текущий технический контроль и надзор за строительными работами	Включается в стоимость проектирования и закупки строительства	РГРП, ГРП, местное агентство по надзору за ведением строительных работ.

Стадия	Проблема	Смягчающие мероприятия	Ответственный за реализацию	Ведение мониторинга	Стоимость, тысяч \$	Ответственные организации по мониторингу за выполнением работ (в порядке участия)
		<p>При разработке траншей грунт складировать вдоль трассы водопроводных и канализационных труб после их укладки обратная засыпка траншей с уплотнением грунта</p> <p>Восстановление нарушенного почвенно-растительного покрова (ШНК 2.05.02 – 07; КМК 2.05.03-97 2);</p> <p>До начала основных работ по строительству плодородный слой почвы снимается и перемещается на площадку для временного хранения.</p> <p>Территория строительства после окончания строительно-монтажных работ очищается от мусора и озеленяется.</p>				
	2.2. Загрязнение почв строительными отходами	<ul style="list-style-type: none"> • Организация своевременного сбора строительных отходов, их отгрузка и складирование в установленных местах 	Генподрядчик	Периодично, в ходе строительных работ	Включается в стоимость проектирования и закупки строительства	РГРП, ГРП, местное агентство по надзору за ведением строительных работ.
	2.3. Утечки топлива и масел	<ul style="list-style-type: none"> • Емкости для горюче-смазочных материалов должны заполняться согласно установленным норм; • не допускать сливов отработанных нефтепродуктов и масел на рельеф; • соблюдать правила заправки и транспортировки. 	Генподрядчик рабочие техники	Текущий контроль в ходе строительных работ	Включается в стоимость проектирования и закупки строительства	РГРП, ГРП, местное агентство по надзору за ведением строительных работ, местные органы СЭС и охраны природы

Стадия	Проблема	Смягчающие мероприятия	Ответственный за реализацию	Ведение мониторинга	Стоимость, тысяч \$	Ответственные организации по мониторингу за выполнением работ (в порядке участия)
	2.4.Прорыв существующих водопроводных и канализационных труб и затопление прилегающих земель	Срочное проведение работ по восстановлению трубопроводов и восстановлению земель.	Генподрядчик	Периодично, в ходе строительных работ	Включается в стоимость проектирования и закупки строительства	РГРП, ГРП, местное агентство по надзору за ведением строительных работ, местные органы СЭС и охраны природы
	3. Атмосферный воздух					
	3.1 Запылённость при капитальном ремонте зданий, демонтаже оборудования, от земляных работ при капитальном строительстве и при перевозке	-Пылеподавление в течение периода строительства -Полив дорог, строительных площадок и соответствующее покрытие для транспорта при транспортировке отходов -При обнаружении асбеста, персоналу работать в защитных масках и использовать все правила работы с АСМ; -В процессе демонтажа необходимо производить полив демонтируемых конструкций -Земляные работы приостанавливаются, если скорость ветра превышает 20 км/ч -Не сжигать мусор и другие материалы -Закрытие кузова с сыпучим материалом брезентом при перевозке.	Подрядчик	Периодично, в ходе строительных работ Замеры пыли 1 раз в квартал в течение 1 года (внеплановые проверки)	Включается в стоимость проектирования и закупки строительства Генподрядчик 5,0\$	РГРП, ГРП, местное агентство по надзору за ведением строительных работ, местные органы СЭС и охраны природы
	3.2.Загрязнение выхлопными газами от работающих агрегатов и автотранспорта	- Использование строительных средств и транспортных средств, соответствующих национальным или международным стандартам; - Запрещение стоянки автотехники с работающим двигателем; - Недопущение лишнего количества машин на территории и автотехники, выбрасывающие дым;	Генподрядчик Автодорожная инспекция	Текущий контроль в ходе строительных работ Замеры сажи, оксида углерода 1 раз в квартал в течение 1 года (внеплановые проверки)	Включается в стоимость проектирования и закупки строительства Генподрядчик 6,0\$	РГРП, ГРП, местное агентство по надзору за ведением строительных работ, местные органы СЭС и охраны природы

Стадия	Проблема	Смягчающие мероприятия	Ответственный за реализацию	Ведение мониторинга	Стоимость, тысяч \$	Ответственные организации по мониторингу за выполнением работ (в порядке участия)
	3.3. Шум, вибрация от работающих машин	<ul style="list-style-type: none"> - Никакой работы в выходные недалеко от дома или города; - Предоставление комплектов для защиты от шума (СИЗ) рабочим; - Сведение к минимуму движения задним ходом транспортных средств. - Двигатели внутреннего сгорания с глушителем - Пневматические инструменты с глушителем - Ограничение работы техники в ночное время - Ограничение времени работ дневным периодом суток; (СанПин РУз № 0267-09 3; СанПин № 0120-01 4). - Обеспечение строителей инструкцией по технике безопасности (ШНК 3.06.03 - 08; КМК 3.06.04-97) - Уровень шума на территории близлежащих жилых помещений не должен превышать 55 дБ в дневное время и 45 дБ в ночное время. Для рабочих уровень шума на рабочих местах не должен превышать 70 дБ. (СанПин РУз № 0267-093; СанПин № 0120-014); - Расположить источники шума и вибрации как можно дальше от домов; - Шумоподавляющие устройства - Оградить участок работ в целях безопасности для населения; - Проинформировать население о временных ограничениях, связанных с ремонтно-строительными работами. 	Генподрядчик	Текущий контроль в ходе строительных работ Замеры шума 2 раза в год	Включается в стоимость проектирования и закупки строительства 6,0\$ Генподрядчик	РГРП, ГРП, местное агентство по надзору за ведением строительных работ, местные органы СЭС и охраны природы

Стадия	Проблема	Смягчающие мероприятия	Ответственный за реализацию	Ведение мониторинга	Стоимость, тысяч \$	Ответственные организации по мониторингу за выполнением работ (в порядке участия)
	3.4. Открытое сжигание отходов	- Никакое сжигание мусора или других материалов не будет осуществляться на строительной площадке.	Генподрядчик	Текущий контроль в ходе строительных работ	Включается в стоимость проектирования и закупки-строительства	РГРП, ГРП, местное агентство по надзору за ведением строительных работ, местные органы СЭС и охраны природы
	4.Бытовые отходы	- Предоставлять контейнеры для мусора на каждом рабочем месте в специально отведенных местах хранения отходов; - Определите утилизацию отходов с последующей переработкой; - Хранение отходов в закрытых контейнерах; - Запретить использование поврежденных контейнеров. Регулярно проверяйте целостность контейнера; - Своевременный вывоз на мусорный полигон; - Тренинги / обучения	Генподрядчик	Постоянно	Включается в стоимость проектирования и закупки-строительства	РГРП, ГРП, местное агентство по надзору за ведением строительных работ, Инспектор по контролю управления отходами при управлении по экологии и охране окружающей среды Ташкентской области
	5.Строительные отходы	- Определение различных видов строительных отходов: токсичных, опасных, инертные, - маркирование контейнеров для быстрого определения, какой вид отходов они содержат; - утилизация отходов с последующей переработкой; -Определение мест складирования отходов; -Использование неактивных отходов грунта при планировке и ремонте дороги и т.п.; - Еженедельно следует вести учет типов и объемов отходов, вывозимых с площадки; - Тренинги / обучение	Генподрядчик	Постоянно в течение строительства	Включается в стоимость проектирования и закупки-строительства	РГРП, ГРП, местное агентство по надзору за ведением строительных работ, Инспектор по контролю управления отходами при управлении по экологии и охране окружающей среды Ташкентской области

Стадия	Проблема	Смягчающие мероприятия	Ответственный за реализацию	Ведение мониторинга	Стоимость, тысяч \$	Ответственные организации по мониторингу за выполнением работ (в порядке участия)
	6. Опасные отходы	<ul style="list-style-type: none"> - Кратковременное хранение опасных отходов, Своевременная утилизация или передача на переработку специализированным организациям, с которыми необходимо заключить договора -Тренинги / обучение - Средства индивидуальной защиты соблюдать правила хранения емкостей с ГСМ в герметичной упаковке - Утилизация отходов должна осуществляться лицензированной компанией по обращению с отходами. <p>Асбестосодержащие отходы должны быть помещены в полиэтиленовые или нетканые мешки и далее убиты в специальные герметичные контейнеры с маркировкой «асбест».</p>	Генподрядчик	Постоянно	Включается в стоимость проектирования и закупки-строительства	РГРП, ГРП, местное агентство по надзору за ведением строительных работ, Инспектор по контролю управления отходами при управлении по экологии и охране окружающей среды Ташкентской области
	7. Флора					
	Повреждение деревьев и растительного покрова	<ul style="list-style-type: none"> - Восстановление поврежденной растительности; - Устройство временных дорог без повреждения древесно-кустарниковой растительности; - Прокладка водопроводных и канализационных сетей следует проводить избегая повреждение растительности. 	Генподрядчик	После завершения работ	Включается в стоимость проектирования и закупки-строительства	РГРП, ГРП, местное агентство по надзору за ведением строительных работ, Инспекция по контролю биоразнообразия при Управлении по экологии и охране окружающей среды Ташкентской области
	8. Фауна					

Стадия	Проблема	Смягчающие мероприятия	Ответственный за реализацию	Ведение мониторинга	Стоимость, тысяч \$	Ответственные организации по мониторингу за выполнением работ (в порядке участия)
	Воздействие на фауну	-Ограничение работы в ночное время; -Проведение, в случае необходимости рубку деревьев, не в период гнездования птиц. -Защита рыбы путем предохранения от загрязнения поверхностных водотоков.	Генподрядчик	Периодично	Включается в стоимость проектирования и закупки строительства	РГРП, ГРП, местное агентство по надзору за ведением строительных работ, Инспекция по контролю биоразнообразия при Управлении по экологии и охране окружающей среды Ташкентской области
	9. Физическое культурное наследие					
	Случайные находки, представляющие культурную ценность	-Прекращение работ, оповещение заинтересованных организации, - извлечение находок согласно установленных правил. -Выполнение строительных работ на расстоянии не менее 100 м от археологических остатков после предварительного разрешения.	Генподрядчик	Постоянно, по мере извлечения	Включается в стоимость проектирования и закупки строительства	РГРП, ГРП, Областная инспекция по охране объектов культурного наследия
	10. Социально-экономические аспекты					

Стадия	Проблема	Смягчающие мероприятия	Ответственный за реализацию	Ведение мониторинга	Стоимость, тысяч \$	Ответственные организации по мониторингу за выполнением работ (в порядке участия)
	10.1. Безопасные и здоровые условия труда, исключение аварий и несчастных случаев	<p>Надзор за здоровьем рабочих должен включать: (а) медицинское обследование перед назначением на работу;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Для предотвращения инфекции и замедления передачи COVID-19 сделайте следующее: - Регулярно мойте руки с мылом или протирайте их спиртовым раствором. - Держитесь на расстоянии не менее 1 метра от людей, кашляющих или чихающих. - Не прикасайтесь к лицу. - Прикрывайте рот и нос при кашле или чихании. - Оставайтесь дома, если чувствуете себя плохо. - Воздерживайтесь от курения и других действий, ослабляющих легкие. - Практикуйте физическое дистанцирование, избегая ненужных поездок и держась подальше от больших групп людей. <p>(b) периодические медицинские обследования; контролировать параметры качества питьевой воды ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Соблюдение техники безопасности; - ознакомление работников с порядком работы с опасными материалами (такими как асбестовые материалы, ГСМ и т.д.). - Выключение неиспользуемых установок; используйте машины и оборудование по назначению; - Используйте машины и оборудование по назначению; - Средства индивидуальной защиты ; - Предохранительное устройство оборудования ; - База скорой помощи; <p>Для обеспечения безопасности</p>	Генподрядчик	Постоянно	Включается в стоимость проектирования и закупки строительства	РГРП, ГРП, местное агентство по надзору за ведением строительных работ,

Стадия	Проблема	Смягчающие мероприятия	Ответственный за реализацию	Ведение мониторинга	Стоимость, тысяч \$	Ответственные организации по мониторингу за выполнением работ (в порядке участия)
		<ul style="list-style-type: none"> - ограждение токоведущих частей; - необходимые изоляционные расстояния между токоведущими частями и отдельными присоединениями; - проходы и проезды; -электромагнитные и механические блокировки, исключающие - ошибочные действия персонала при производстве оперативных переключений; -защитное устройство заземляющее; -дистанционное управление выключателями 110 кВ, основными - выключателями 10 кВ; -система контроля и автоматики режимов работы; - защита от коротких замыканий и перенапряжений - рабочее и аварийное освещение. - Соблюдение нормы и инструкции для обеспечения электрической и пожарной безопасности. - В целях снижения воздействия электрического поля на персонал необходимо при строительстве: <ul style="list-style-type: none"> а) применять металлоконструкции ОРУ из оцинкованных, алюминированных или алюминиевых элементов; б) лестницы для подъёма на траверсы металлических порталов располагать внутри их стоек (лестницы, размещённые снаружи, должны быть огорожены экранирующими устройствами, обеспечивающими внутри допустимые уровни напряжённости электрического поля). в) Ошиновку ОРУ выполнять жёсткую из алюминиевых сплавов . 				

Стадия	Проблема	Смягчающие мероприятия	Ответственный за реализацию	Ведение мониторинга	Стоимость, тысяч \$	Ответственные организации по мониторингу за выполнением работ (в порядке участия)
	10.2. Дорожно-транспортные происшествия на общественной дороге	- Регулярное техническое обслуживание и контроль транспортных средств - Сигнализация, освещение, дорожные знаки безопасности, барьеры и сигнальщики; - Информационные кампании по повышению безопасности	Генподрядчик, автоинспекция	Текущий контроль в ходе строительных работ	Включается в стоимость проектирования и закупки-строительства	РГРП, ГРП, автоинспектор
	10.3. Заблокированный доступ	- Предоставление альтернативной дороги в обход строительной площадки, при наличии таковой; - Организация работы таким образом, чтобы не блокировать доступ к жилым домам, приносящим доход активам и общественным объектам	Генподрядчик	Текущий контроль в ходе строительных работ	Включается в стоимость проектирования и закупки-строительства	РГРП, ГРП, автоинспектор
	10.4 Неравные возможности для уязвимых групп работников	- Содействие справедливому обращению, не дискриминации и равным возможностям работников. Для крупного строительства - обеспечить составление и реализацию ПУТР Подрядчика. - Разработать кодекс поведения, которому должна следовать рабочая сила в отношении рабочей площадки и окружающего сообщества. - Поведение работника и повышение осведомлённости сообщества о ГН - Создание механизма подачи и рассмотрения жалоб с учётом ГН - Запретить принудительный труд, ориентироваться на местных работников, где это возможно	Генподрядчик	Текущий контроль в ходе строительных работ	Включается в стоимость проектирования и закупки-строительства	РГРП, ГРП

Стадия	Проблема	Смягчающие мероприятия	Ответственный за реализацию	Ведение мониторинга	Стоимость, тысяч \$	Ответственные организации по мониторингу за выполнением работ (в порядке участия)
В. Эксплуатация и обслуживание	Окружающая среда					
Новая подстанция и соответствующие ЛЭП	Загрязнение почвы и воды, неочищенными стоками, отработанным трансформаторным маслом.	<ul style="list-style-type: none"> - Строго регламентированный сбор и удаление отходов в установленные места, их утилизация. - Обеспечение отвода поверхностного и дренажного стока от рабочей площадки; - Своевременная очистка рабочих участков от строительных отходов; 	Местный персонал, Областной филиал НЭСУ	Регулярно, по установленному графику	НЭСУ	МЭС, Областной комитет по окружающей среде и охране природы Ташкентской области, СЭС
	Загрязнение атмосферного воздуха	<ul style="list-style-type: none"> - Никакое сжигание мусора или других материалов не будет осуществляться на подстанции - Запрещение стоянки автотехники с работающим двигателем; - Недопущение лишнего количества машин на территории и автотехники, выбрасывающие дым; 	Местный персонал, Областной филиал НЭСУ	Регулярно, по установленному графику	НЭСУ	МЭС, Областной комитет по окружающей среде и охране природы Ташкентской области, СЭС
	Бытовые производственные отходы	<ul style="list-style-type: none"> - Оборудование площадок для временного хранения отходов; - Своевременный вывоз на полигон отходов или переработка; - Водовод для подачи воды в случае возгорания; - Автоматическое пожаротушение - Компостирование смета от уборки территории; - Соблюдать правила хранения ёмкостей с ГСМ в герметичной упаковке; - Своевременно разрабатывать экологические и другие критерии, регламентирующие максимально допустимые нагрузки на окружающую среду; 	Местный персонал, Областной филиал НЭСУ	Регулярно, по установленному графику	НЭСУ	МЭС, Областной комитет по окружающей среде и охране природы Ташкентской области, СЭС

Стадия	Проблема	Смягчающие мероприятия	Ответственный за реализацию	Ведение мониторинга	Стоимость, тысяч \$	Ответственные организации по мониторингу за выполнением работ (в порядке участия)
	-	<ul style="list-style-type: none"> - Соблюдать режим сброса очищенных сточных вод и установленные нормативы их качества, охрану водных объектов от загрязнения, засорения; - Осуществлять сброс коммунально-бытовых, дренажных и других сточных вод с разрешения органов охраны природы в установленном порядке; - Внедрять безотходные и малоотходные технологии, сокращать образование отходов производств и быта, производить их обеззараживание, переработку, соблюдать правила их сортировки, складирования, захоронения и утилизации. 	Местный персонал, Областной филиал НЭСУ	Ежеквартальный мониторинг за сбросом очищенных сточных вод Периодический контроль органами охраны природы за соблюдением условий сброса сточных вод	5 \$ НЭС	<p>МЭС, Областной комитет по окружающей среде и охране природы Ташкентской области, СЭС</p> <p>Инспектор по контролю воды при управлении по экологии и охране окружающей среды Ташкентской области</p>
	Растительность	<ul style="list-style-type: none"> - Озеленение территории вокруг подстанции; - Восстановление деревьев в случае вырубок; - Организация полива и контроль состояния растительности. 	Местный персонал, Областной филиал НЭСУ	Постоянно		<p>НЭСУ, МЭС</p> <p>Инспекция по контролю биоразнообразия при Управлении по экологии и охране Окружающей среды Ташкентской области</p>

Стадия	Проблема	Смягчающие мероприятия	Ответственный за реализацию	Ведение мониторинга	Стоимость, тысяч \$	Ответственные организации по мониторингу за выполнением работ (в порядке участия)
	Аварийные ситуации	<ul style="list-style-type: none"> - База скорой помощи. -Для обеспечения безопасности проведения работ по монтажу и техническому обслуживанию подстанции предусматривается: <ul style="list-style-type: none"> - ограждение токоведущих частей; -необходимые изоляционные расстояния между токоведущими частями и отдельными присоединениями; - проходы и проезды; -электромагнитные и механические блокировки, исключающие ошибочные действия персонала при производстве оперативных переключений; -защитное устройство заземляющее; -дистанционное управление выключателями 110 кВ, основными выключателями 10 кВ; -система контроля и автоматики режимов работы; - защита от коротких замыканий и перенапряжений - рабочее и аварийное освещение. - Соблюдение нормы и инструкции для обеспечения электрической и пожарной безопасности. В целях снижения воздействия электрического поля на персонал необходимо: <ul style="list-style-type: none"> - лестницы для подъёма на траверсы металлических порталов располагать внутри их стоек (лестницы, размещённые снаружи, должны быть огорожены экранирующими устройствами, обеспечивающими внутри допустимые уровни напряжённости электрического поля). - Информационные кампании по повышению безопасности - План действий в чрезвычайных ситуациях 	Местный персонал, Областной филиал НЭСУ	Постоянно в течении эксплуатации		Местный персонал, НЭСУ, МЭС

Стадия	Проблема	Смягчающие мероприятия	Ответственный за реализацию	Ведение мониторинга	Стоимость, тысяч \$	Ответственные организации по мониторингу за выполнением работ (в порядке участия)
	Социально-экономические аспекты					
	Охрана труда и техники безопасности	<ul style="list-style-type: none"> - Разработать комплексную программу по улучшению состояния техники безопасности и гигиены труда для обслуживающего персонала - Внедрение эффективной системы мониторинга состояния здоровья населения - Установка автоматизированной системы безопасности; Надзор за здоровьем рабочих должен включать: (а) медицинское обследование перед назначением на работу, (б) периодические медицинские обследования; - Соблюдение техники безопасности; - ознакомление работников с порядком работы с опасными материалами (такими как асбестовые материалы, ГСМ и т.д.). - Средства индивидуальной защиты; - Предохранительное устройство оборудования; - Постоянное обучение 	Местный персонал, Областной филиал НЭСУ	Периодический контроль		НЭСУ, МЭС, СЭС.
	Угроза здоровью рабочего персонала	Эксплуатация трансформаторного оборудования с соблюдением установленных норм.	Местный персонал, Областной филиал НЭСУ	Ежемесячный контроль		НЭСУ, Местный персонал, МЭС

7. ПЛАН МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ

Мониторинг окружающей и социальной среды является очень важным аспектом при управлении окружающей средой, как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации. В Плане Мониторинга Окружающей Среды (ПМОС) рассматриваются вопросы строительства подстанции и ЛЭП в целом, установки оборудования, работ по капитальному строительству, взаимодействие с общественностью и обеспечение безопасности. Важными параметрами программы мониторинга являются воздух, шум и качество поверхностных вод на подпроектной территории.

В ответ на выявленные в ходе исследований воздействия на окружающую среду, был разработан План мониторинга окружающей среды и представлен в Таблице 11. Контрактные документы будут содержать список всех необходимых мер по смягчению последствий и временные рамки для контроля выполнения этих мероприятий. Частью мониторинга будет надзор за проектной деятельностью с целью контроля соответствия действий Подрядчика условиям договора в ходе строительства.

Консультант по надзору за строительством в сотрудничестве с ГРП в ходе реализации проекта должен:

- Разработать протокол экологического аудита на этап строительства, а также разработать подробный план мониторинга и управления;
- Регулярно контролировать мониторинг окружающей среды и представлять ежеквартальные отчёты: основные параметры, подлежащие мониторингу, изложены в Таблице 11, и
- Регулярно контролировать подпроектные мероприятия, и представлять ежеквартальные отчёты на основе данных мониторинга и лабораторных анализов. Основные параметры, подлежащие мониторингу, изложены в Таблице 11. Подрядчик и консультант по надзору за строительством будут отвечать за сбор данных по экологическому мониторингу для назначенной организации (например, Госкомэкологии).

Следующие меры будут приняты для обеспечения соблюдения программы экологического мониторинга в ходе реализации подпроекта:

В тендерной и контрактной документации будут чётко изложены обязательства Подрядчика по природоохранным мероприятиям, представленные в Таблице 9 и будут добавлены к спецификации контракта;

Расходы на принятие рекомендуемых мер по смягчению воздействий на окружающую и социальную среду должны быть включены в качестве элемента в Ведомость Объёмов Работ (BOR). Это будет гарантировать наличие конкретной статьи бюджета по смягчению воздействий на окружающую среду. Во время закупок Подрядчику будет предложено включить эти расходы в свои тарифы и представить расходы по смягчению отдельной строкой в BOR.

ГРП наймет консультанта по надзору за экологией и социологией, которые будут нести ответственность за реализацию обязанностей Подрядчика по окружающей и социальной среде, безопасности и здоровью. Консультант будет сотрудничать с местной администрацией.

7.1 Сметы для предложенных мер по защите окружающей среды

The environmental costs of the sub-project should be included in the sub-project cost and

Экологические затраты по подпроекту должны быть включены в стоимость подпроекта, и включают в себя следующие: (I) расходы на финансирование исследований, консультаций, и раскрытия информации для обновлённого ПУОСС (ii) расходы на осуществление смягчающих мер, включая посадку деревьев, и (III) стоимость для финансирования экологического мониторинга и отчётности. В таблице ниже приведены затраты, необходимые для смягчения последствий экологических и социологических мер и мониторинга.

Таблица 10. Затраты на охрану окружающей среды для смягчения и мониторинга

Базовый Мониторинг

Деятельность / Пункт	Частота	Местоположения & число проб или выборок	Стоимость единицы	Цена
Качество воздуха	1 раз в квартал	2 на подстанции, 2 возле ближайших населённых пунктов - Общая выборка = предположительно 4	100\$США	400 \$США
Качество воды	1 раз в квартал	Не менее 2 образцов воды в ближайшем канале на месте сброса сточных вод = 2 – Общая выборка предположительно 2	U50 \$США	100 \$США
Загрязнение почвы	1 раз в квартал	Не менее 2 мест на участке проекта = 2 образца	75\$США	150\$США
Шум	1 раз в квартал	Дорожная исходная точка, пункт завершения и уязвимые места, как определено ПТН. Общее количество - предположительно 5	40 \$США	200\$США
Итого в квартал				650 \$США

Предложенные экологические и социальные программы мониторинга.

Параметр	Пара метры мониторинга	Место	Измерения (вкл. методы и оборудование)	Частота измерений	Обязанности (Вкл. обзор и отчётность)	Стоимость
Качество воздуха	NOX TSP CO пыль	На проектных территориях, подъездных дорогах	Дневной мониторинг, не менее 4 замеров	Ежемесячно на пыль, остальные параметры раз в квартал	Специалист по экологии предоставляет отчёт в ГРП	3000 \$
Шум	Шум	На проектной территориях, подъездных дорогах	Дневной мониторинг, не менее 4 замеров	Ежемесячно	Специалист по экологии предоставляет отчёт в ГРП	3000 \$

Параметр	Параметры мониторинга	Место	Измерения (вкл. методы и оборудование)	Частота измерений	Обязанности (Вкл. обзор и отчетность)	Стоимость
Качество воды	Нефтепродукты, взвешенные вещества, БПК, pH,	Ближайший канал на месте сброса сточных вод	Портативные приборы	Ежеквартально	Специалист по экологии предоставляет отчет в ГРП	3000 \$
Социально-экономические параметры	Жалобы полученные по МПРЖ	Сообщества связанные проектной территорией	Количество поданных жалоб и количество решенных	Ежемесячно	РГРП	Нет прямых затрат
Всего:						9,000 \$

БПК = биохимическое потребление кислорода, СО = окись углерода, NOx - оксиды азота, pH = выражение основного или кислотного состояния, TSP = общее содержание взвешенных веществ.

Институциональное укрепление и обучение

Укрепление институциональной деятельности	Позиция (и) (учреждения, подрядчики, консультанты по надзору)	Расписание	Оценки затрат
Смягчение	Подрядчики, проектные инженеры, НЭСУ, ГРП/РГРП	10 дней	10,000 \$
Мониторинг	Государственный комитет по экологии, проектные инженеры, члены муниципалитета	5 дней	5,000 \$
Экологическая и социальная оценка (принципы, методология)	Государственный комитет по экологии, НЭСУ, ГРП/РГРП	10 дней	10,000 \$
ВСЕГО			25,000 \$

Таблица 11. План Мониторинга Окружающей Среды

Проблема	Мера по смягчению	Показатель Эффективности	Средства проверки	Частота	Ответственное ведомство/лицо	Затраты (в долл. США)
СТАДИЯ ПОДГОТОВКИ К СТРОИТЕЛЬСТВУ						
Загрязнение почвы	Удалить, сохранить и повторно использовать верхний слой почвы в соответствии с наиболее применимой практикой; почва должны быть сохранена таким образом, чтобы предотвратить эрозию или потерю плодородия; Обеспечить невозможность разливов нефтепродуктов и прочих веществ, а в случае возникновения незамедлительное принятие мер, для минимизации воздействия на почву. Хранение строительных материалов должным образом в специально отведённых местах.	Подпроектная территория подстанции	Проверить предварительный проект	Один раз или более в зависимости от пересмотра подпроекта	ГРП,НЭС	Нет данных
Доступ населения	Обеспечивается доступ для местного населения, включая пешеходов, немоторизованные транспортные средства, домашний скот	Доступ не затруднён/ Обеспечение альтернатив	Проверить предварительный проект и карты	Один раз и более в зависимости от проверки подпроекта	ГРП,НЭС	Нет данных
Инфраструктура	Избегать воздействия на существующую/запланированную инфраструктуру	Инфраструктура не затрагивается	Проверить предварительный проект и карты	Один раз	ГРП,НЭС	Нет данных

Проблема	Мера по смягчению	Показатель Эффективности	Средства проверки	Частота	Ответственное ведомство/лицо	Затраты (в долл. США)
Насыпи/сооружения	Спроектировать насыпи, переходы, водопропускные трубы и т.д.	Насыпи и т.д. соответствуют требованиям	Проверить предварительный проект и карты	Один раз	ГРП,НЭС	Нет данных
Шумовые загрязнения	Шумовая защита пересматривается в ходе проектирования	Шумовая защита включена там, где рационально/эффективно	Проверить предварительный проект и карты	Один раз	ГРП,НЭС	Нет данных
Источники материалов и транспортировка	Участник тендера должен определить источники материалов, указать методы транспортировки, представить реальную разбивку затрат, включая текущее обслуживание и восстановление подъездных дорог, грунтовых дорог.	Требование контракта Участник тендера предоставляет информацию	Проверка	Один раз и более в зависимости от результата	ГРП,НЭС	Нет данных
Контроль загрязнения магистрали	Применение мер контроля загрязнения	Меры включены в подпроект	Проверка	Один раз и более в зависимости от результата	Специалист по экологии ГРП	Нет данных
Доступ к информации/связи с общественностью	Информировать население о ходе строительства. Успешная реализация механизма подачи и рассмотрения жалоб. Жалобы принимаются и быстро рассматриваются.	Должны быть изготовлены информационные материалы. Прописан механизм подачи и рассмотрения жалоб. Определены ответственные по рассмотрению жалоб и комитеты по рассмотрению жалоб.	Выборочные проверки, обратная связь с местным населением/ННО, обратная связь с инженером	Примерно раз в месяц в течение всего периода строительства, чаще при жалобах со стороны населения	Специалист по экологии и социологии, отчитывается в ГРП	Включено в бюджет консультанта по технадзору

Проблема	Мера по смягчению	Показатель Эффективности	Средства проверки	Частота	Ответственное ведомство/лицо	Затраты (в долл. США)
		Журналы регистрации жалоб существуют и обновляются.				
СТАДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА						
Минимизация неудобств для местного населения	<p>Никаких шумных работ возле населённых пунктов между 20:00 и 6:00 и в праздничные дни.</p> <p>Максимальный уровень шума на границе участка 70 дБ(А)</p> <p>Строительная техника/оборудование оснащены средствами защиты от шума и выхлопных газов</p> <p>Доступ для местного населения обеспечен, включая пешеходов, немоторизованные транспортные средства и домашний скот</p> <p>Мусор и отходы вывозиться со строительных городков/территории подрядчиком.</p> <p>Отходы вывозятся из строительных городков/территорий подрядчиком.</p> <p>Подрядчик обязан надлежащим образом защищать все здания, сооружения, рабочие места, услуги или сооружения от</p>	Минимальные жалобы	Выборочные проверки, обратная связь с местным населением/ННО, обратная связь с инженером	Примерно раз в месяц в течение всего периода строительства, чаще при жалобах со стороны населения	Специалист по экологии, отчитывающийся в ГРП	Обеспечение должно быть предусмотрено подрядчиком

Проблема	Мера по смягчению	Показатель Эффективности	Средства проверки	Частота	Ответственное ведомство/лицо	Затраты (в долл. США)
	повреждений, нарушений или порчи в течение срока действия контракта и в случае нанесения ущерба, обеспечить своевременный и адекватный ремонт, а также компенсацию в случае нанесения ущерба.					
Здоровье и безопасность	Наличие питьевая воды туалетов, душевых и столовых. Тренинги по здоровью и ВИЧ/СПИД, COVID19, кодексу поведения. Оборудование для скорой помощи и обучение. Средства индивидуальной защиты и обучение.	Все описанное предоставлено, обучение проведено.	Выборочные проверки, документы по тренингам, протоколы ДТП, обратная связь с инженером и рабочими	Примерно раз в месяц в течение всего периода строительства, чаще при жалобах со стороны населения / рабочих	Специалист по экологии, отчитывающийся в ГРП	Включено в бюджет консультанта по технадзору

Проблема	Мера по смягчению	Показатель Эффективности	Средства проверки	Частота	Ответственное ведомство/лицо	Затраты (в долл. США)
	Обучение технике безопасности на строительстве и реагированию в чрезвычайных ситуациях. Журналы регистрации несчастных случаев. Меры по безопасности населения					
Расчистка участка	При расчистки от растительности сохранить как можно больше деревьев и растительности	Нет повреждённых деревьев/срубленных без разрешительных документов.	Выборочные проверки, обратная связь с инженером и рабочими	Примерно раз в месяц во время расчистки участка	Специалист по экологии, отчитывающийся в ГРП	См. выше
Инфраструктура	Повреждение инфраструктуры	Повреждения не обнаружены	Выборочные проверки, обратная связь с инженером	Примерно раз в месяц во время строительства	Специалист по экологии, отчитывающийся в ГРП	См. выше
Контроль дренажа	План дренажа участка Отстойники Стоячая вода	План дренажа участка существует и выполняется Нет заиленных/мутных сбросов воды за пределы участка в водоёмы Нет масляной плёнки на водоёмах вблизи от участка Нет стоячей воды на/возле участка	Выборочные проверки, обратная связь с местным населением/ННО, обратная связь с инженером	Примерно раз в месяц во время строительства	Специалист по экологии, отчитывающийся в ГРП	См. выше
Контроль загрязнения топливом и химикатами	Правила о предотвращения утечек. Правила хранения топлива, транспортировке и мытье транспортного средства	Все правила разработаны и утверждены. Нет неочищенных связанных с работой	Выборочные проверки, обратная связь с местным населением/ННО, обратная связь с	Примерно раз в месяц в течение всего периода строительства, чаще при жало-	Специалист по экологии, отчитывающийся в ГРП	См. выше

Проблема	Мера по смягчению	Показатель Эффективности	Средства проверки	Частота	Ответственное ведомство/лицо	Затраты (в долл. США)
	Запрет на мытье транспортного средства, в реках/на заболоченных территориях. Хранение смазочных материалов и химикатов на заболоченных территориях не разрешается и если неизбежно, то они должны храниться в специально построенных защищённых насыпью местах.	разливов смазочных материалов/ битума/ цемента/бетона на участке. Правила о хранении топлива, транспортировке и мытье транспортного средства существуют и выполняются. Рабочие знают о запрете. Транспортные средства не моются в реках/ заболоченных местах. Любое неизбежное хранение масел и химикатов в заболоченных местах будет организовано в специально построенных защищённых насыпью местах.	инженером	бах со стороны населения		
Управление отходами	Мусор и отходы в/около рабочих городков и территории убирается подрядчиком. Хранение отходов на заболоченных территориях не разрешается.	План управления отходами существует и выполняется. Мусор и отходы удаляются. Отходы не хранятся на заболоченных территориях. Места размещения необходимо периодически посещать и проводить мониторинг.	Выборочные проверки, обратная связь с местным населением/ННО, обратная связь с инженером	Примерно раз в месяц в течение всего периода строительства, чаще при жалобах со стороны населения	Специалист по экологии, отчитывается в ГРП	См. выше

Проблема	Мера по смягчению	Показатель Эффективности	Средства проверки	Частота	Ответственное ведомство/лицо	Затраты (в долл. США)
Бытовые отходы	<p>Бытовые отходы со строительных лагерей и столовой будут забираться лицензированной организацией.</p> <p>Все строительные отходы должны вывозиться с площадки и должны быть организованы специальные управляемые свалки под контролем местных органов власти.</p> <p>Отходы рабочих должны регулярно вывозиться с площадки.</p> <p>По завершению контракта все временные постройки и сооружения должны быть вывезены с площадки.</p>	<p>Нет местного воздействия, если только не будет размещения возле существующих населённых пунктов</p> <p>Строительные лагеря очищаются</p>	<p>Выборочные проверки,</p> <p>Обратная связь с рабочими и инженером</p>	<p>Регулярный ежемесячный мониторинг участка и деятельности по сбору и размещению отходов</p> <p>Консультантами по технадзору</p>	<p>Консультант по технадзору и органы по охране природы</p>	
Управление опасными материалами, горюче-смазочными материалами и топливом	<p>Опасные отходы (или химические отходы) будут надлежащим образом храниться, перерабатываться и размещаться.</p> <p>Опасные отходы будут храниться в спроектированных местах, где будут установлены предупреждающие знаки.</p> <p>Необходимо разработать максимальную нагрузку для грузовиков, перевозящих опасные грузы.</p>	<p>Реки и подпроектные участки очищаются</p>	<p>Выборочные проверки,</p> <p>Обратная связь с рабочими и инженером</p>	<p>Ежемесячный мониторинг участка и деятельности по сбору и размещению отходов</p> <p>Консультантами по технадзору</p>	<p>Консультант по технадзору и органы по охране природы</p>	

Проблема	Мера по смягчению	Показатель Эффективности	Средства проверки	Частота	Ответственное ведомство/лицо	Затраты (в долл. США)
Отходы, подлежащие переработке	Материалы, подлежащие переработке, такие как деревянные доски для траншейных работ, сталь, леса, крепежные материалы, упаковочные материалы и т.д. будут собираться и сортироваться от других источников отходов на участке. Собранные материалы, подлежащие переработке, будут повторно использованы для других проектов или переданы мусороперерабатывающим предприятиям для переработки.	Подпроектный коридор очищается	Выборочные проверки, обратная связь с рабочими и инженером	Регулярный ежемесячный мониторинг участка и деятельности по сбору и размещению отходов Консультантами по технадзору	Консультант по технадзору и органы по охране природы	
Строительные сточные воды	Меры по смягчению будут включены в строительные контракты, чтобы предотвратить разливы и утечки строительных материалов (например, битума, нефте-продуктов, химикатов, зольной пыли, цемента, песка и агрегатов) во время транспортировки. Запасы строительных материалов, таких как битум, нефтепродукты и химикаты, должны быть надлежащим образом накрыты или размещены под навесом, чтобы предотвратить загрязнение	Подпроектный коридор очищается	Выборочные проверки, обратная связь с рабочими и инженером	Регулярный ежемесячный мониторинг участка и деятельности по сбору и размещению отходов Консультантами по технадзору	Консультант по технадзору и органы по охране природы	

Проблема	Мера по смягчению	Показатель Эффективности	Средства проверки	Частота	Ответственное ведомство/лицо	Затраты (в долл. США)
	в результате дождей.					
Управление местной сетью дорог	Грунтовые дороги До начала строительства реальное состояние всех грунтовых дорог должно быть оценено и сфотографировано (возможно ГРП в сотрудничестве с Инженером). Требование восстановить все временно используемые грунтовые дороги до их исходного состояния.	Грунтовые дороги фотографируются Дороги предварительно укрепляются, где необходимо Повреждения ремонтируются Дороги восстанавливаются до исходного состояния после использования	Выборочные проверки, обратная связь с местным населением/ННО, обратная связь с инженером	Примерно раз в месяц в течение всего периода строительства, чаще при жалобах со стороны населения	Специалист по экологии, отчитывается в ГРП	См. Выше
Дорожная безопасность		План управления движением существует и выполняется Нет увеличения ДТП Нет ненужного нарушения движения	Выборочные проверки, обратная связь с местным населением/ННО, обратная связь с инженером	Примерно раз в месяц в течение всего периода строительства, чаще при жалобах со стороны населения	Специалист по экологии, отчитывается в ГРП	См. Выше
Контроль шума	Отсутствие шумных работ вблизи от населённых пунктов между 20:00-06:00 и в праздничные дни Максимальный уровень шума на границе участка 70 дБ(А)	План контроля шума существует и выполняется На участке нет слишком шумного оборудования/ транспортных средств Рабочие, работающие на шумном оборудовании/ выполняющие шумные	Выборочные проверки, обратная связь с местным населением/ННО, обратная связь с инженером	Примерно раз в месяц в течение всего периода строительства – включая ночное время и праздники, чаще при жалобах со стороны	Специалист по экологии, отчитывается в ГРП	См. выше

Проблема	Мера по смягчению	Показатель Эффективности	Средства проверки	Частота	Ответственное ведомство/лицо	Затраты (в долл. США)
		работы, используют соответствующие СИЗ		населения		
Контроль загрязнения воздуха	Контроль загрязнения воздуха	Рабочие, работающие с оборудованием/выполняющие работы, загрязняющие воздух, используют соответствующие СИЗ	Выборочные проверки, обратная связь с местным населением/ННО, обратная связь с инженером	Регулярные проверки участков субподрядчика (асфальтный завод, карьеры и т.д.) Примерно раз в месяц в течение всего периода строительства, чаще при жалобах со стороны населения	Специалист по экологии, отчитывается в ГРП	См. Выше
Базовое исследование качества воздуха	Базовый мониторинг качества воздуха должен проводиться сразу же после даты принятия заявки насколько это практически возможно, чтобы определить уровни содержания в атмосфере загрязнителей воздуха на указанных местах мониторинга. Предлагаемые места требуют одобрения специалиста по экологии.	Жалобы, полученные через механизм подачи и рассмотрения жалоб.		Результаты мониторинга должны быть представлены в течение двух (2) рабочих дней после завершения мониторинга. По результатам мониторинга должны предприняться соответствующие действия. Окончательные результаты должны быть	СЭ должен быть ответственен за ежедневные проблемы управления мерами по защите окружающей среды. Подрядчик не должен начинать работы на участке, пока СЭ не начал работать на территории участка.	Отслеживание и сообщение затрат должно быть частью предложения подрядчика.

Проблема	Мера по смягчению	Показатель Эффективности	Средства проверки	Частота	Ответственное ведомство/лицо	Затраты (в долл. США)
				представлены в необходимом первоначальном экологическом базовом отчёте.		
Контроль пылеобразования	Контроль пылеобразования Грунтовые дороги в жилых районах должны поливаться/очищаться, чтобы сократить пыль Пылеобразующие материалы должны быть накрыты во время транспортировки	План контроля пылеобразования существует и выполняется Нет запыления на грунтовых дорогах в жилых районах Нет запыления от строительной техники, перевозящей материалы	Выборочные проверки, обратная связь с местным населением/ННО, обратная связь с инженером	Примерно раз в месяц в течение всего периода строительства, чаще при жалобах со стороны населения	Специалист по экологии, отчитывается в ГРП	См. выше
Культурное наследие/ археологические находки	План культурных/археологических находок	План культурных/ археологических находок существует и выполняется, Рабочие с планом ознакомлены	Выборочные проверки	Один раз	Специалист по экологии, отчитывается в ГРП	См. Выше
Озеленение	Срубленные деревья должны быть замены посаженными деревьями.	Посадка деревьев и уход	Выборочные проверки	Один раз, в конце строительства	Специалист по экологии, отчитывается в ГРП	См. выше
СТАДИЯ ПОСТ-СТРОИТЕЛЬСТВА/ЭКСПЛУАТАЦИИ						
Воздействие на биоразнообразии	Успешно реализованные подпроектные меры по минимизированию воздействий на биоразнообразии.	Минимальное изменение исходного биоразнообразия	Отчёты по мониторингу биоразнообразия на стадии пост-строительства и эксплуатации	Мониторинг один раз в год (летом) в течение пяти лет после ввода трассы в эксплуатацию	МЭС/ местные ННО при содействии ВБ.	Включено в годовой бюджет ГРП на эксплуатацию и обслуживание

Проблема	Мера по смягчению	Показатель Эффективности	Средства проверки	Частота	Ответственное ведомство/лицо	Затраты (в долл. США)
Управление движением	Соблюдение скоростных режимов. и надлежащая установка знаков Обучение и информирование местного населения. Необходимо изучить любые дополнительные пешеходные переходы	В местах доступа к строительству возле населённых пунктов	Отчёты по мониторингу на стадии пост-строительства и эксплуатации	Регулярная отчётность по любым авариям и жалобам	Компания по эксплуатации дорог	Включено в годовой бюджет ГРП на эксплуатацию и обслуживание
Мониторинг окружающей среды	-План случайных разливов -Реализация мер по минимизации рисков загрязнения грунтовых и поверхностных вод -Контроль скорости транспортных средств - Программа мониторинга шума -Программа мониторинга качества воздуха -Программа мониторинга качества воды -Программа мониторинга утилизации отходов: -регулярный вывоз отходов, - Журнал регистрации ДТП -Регистрация жалоб от населения (назначение сотрудника для связям с населением)		Отчёты по мониторингу на стадии пост-строительства и эксплуатации	Регулярная отчётность (ежемесячно/ежегодно)	ГРП	Включено в годовой бюджет ГРП на эксплуатацию и обслуживание

8 ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ И РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

8.1 Общая информация

В данном разделе описываются раскрытие информации, консультации и участие, которые проводились как часть процесса ПУОСС, а также результаты этой деятельности и то, что должно быть запланировано в течение всего времени реализации Проекта. Более подробная информация о процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами представлена в ПВЗС проекта, который также служит рамочным документом для проведения консультаций по конкретному участку.

Раздел состоит из следующих пунктов:

- Методология/средства, использованные для информирования и вовлечения общественности в процесс оценки окружающей и социальной среды
- Обсуждение вопросов, поднятых различными заинтересованными сторонами
- Ответы затронутым лицам о том, как проект может решить их опасения, высказанные в ходе консультаций
- Документация по общественным консультациям, включая даты, имена, темы и краткое описание обсуждений, результаты
- Определение мер для непрерывных консультаций во время реализации программы управления окружающей средой.

8.2 Принципы консультаций

Ранее проводимые и текущие консультации, раскрытие информации и привлечение ключевых заинтересованных сторон – основное требование для проектов, финансируемых ВБ.

Особыми целями общественного раскрытия информации и консультаций являются:

- Обеспечение того, что все юридические и международные финансовые требования, связанные с консультациями, были соблюдены;
- Включение всех заинтересованных сторон в планирование проекта, для улучшения плана проекта, реализации и мониторинга;
- Поощрение открытого диалога с местным сообществом, и особенно с лицами, затронутыми проектом, в местах, где расположен проект;
- Обеспечение того, чтобы соответствующая проектная информация об экологических и социальных рисках и воздействиях раскрывалась заинтересованным сторонам своевременно, понятным, доступным и надлежащим образом и в надлежащем формате.
- Постоянное информирование всех заинтересованных и затронутых сторон о ходе реализации проекта; и
- Обеспечение механизма подачи и рассмотрения жалоб, для получения их и рассмотрения.

Общественные консультации базируются на принципах, что вовлечение населения должно быть лишено внешнего воздействия, вмешательства, принуждения и запугивания, Общественные консультации должны проводиться при предоставлении своевременной, соответствующей, понятной и доступной информации.

Консультации должны всегда хорошо планироваться и основываться на принципах уважительного и содержательного диалога.

8.3 Деятельность по взаимодействию с заинтересованными сторонами

Общие принципы

Взаимодействие с заинтересованными сторонами будет осуществляться на протяжении всего периода разработки проекта в соответствии с ПВЗС, с целью выявления и учета мнений заинтересованных сторон и лиц, которые могут быть затронуты проектом на протяжении всего срока его реализации, а также обеспечения открытой и прозрачной двусторонней связи между инициатором проекта и заинтересованными сторонами. Подход к взаимодействию направлен на удовлетворение как национальных, так и международных требований.

Следующие общие принципы будут регулировать деятельность по взаимодействию с заинтересованными сторонами:

- Содержание документов для общественного обсуждения будет иметь доступную и адекватную информацию о Проекте и не вызовет чрезмерных опасений (относительно потенциальных негативных последствий воздействия) или ожиданий (относительно потенциальных позитивных воздействий, таких как создание рабочих мест и т.д.);
- Письменная информация будет сопровождаться визуальными иллюстрациями и пояснениями, необходимыми для понимания проекта;
- Информация будет раскрыта на местном(ых) языке(ах), где это уместно, и таким образом, чтобы она была доступной и культурно приемлемой, с учетом интересов любых уязвимых групп населения;
- Всевозможные поднятые вопросы, будут разъяснены и даны ответы;
- Если возникают ключевые вопросы, вызывающие особую озабоченность, могут быть предложены семинары для объяснения технических процессов, методов оценки и мер обеспечения качества для проверки результатов и обеспечения соблюдения процедур смягчения последствий; а также
- Будут предприняты усилия для объяснения не только предлагаемого проекта и процесса ПУОСС, но также применимых национальных законов и законов, международных принципов и стандартов и того, как будут решены вопросы их соблюдения. Предлагаемый проект и ПУОСС были разработаны на основе национальных законов и нормативных актов, международных принципов и стандартов.

8.4 Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Основные вопросы, поднятые участниками в ходе первичных встреч и консультаций в апреле 2021 года в Ташкентской области, охватывали следующие темы:

- будут ли затронуты дома при строительстве,
- о воздействии в период строительных работ на природную среду и население
- социальные и экономические выгоды от этого проекта
- после реализации проекта будет ли стабильное электроснабжение
- будет ли проводиться рубка деревьев в процессе проведения строительных работ.

По мнению населения, для обеспечения комплексного подхода к решению проблем электроснабжения основными направлениями, на которых необходимо сосредоточиться в настоящее время, являются во-первых - улучшение, ремонт и замена существующего оборудования подстанции, так как оно устарело; во-вторых – ремонт и строительство линий электропередач;. Таким образом, текущий Проект полностью соответствует ожиданиям и потребностям населения Ташкентской области.

8.5 Механизм подачи и рассмотрения жалоб (МПРЖ)

В рамках проекта, в качестве важнейшего элемента надлежащей международной практики является открытое и прозрачное взаимодействие между Заёмщиком и заинтересованными сторонами. Эффективное взаимодействие с заинтересованными сторонами может повышать социально-экологическую устойчивость проекта, улучшать его восприятие и вносить существенный вклад в его успешную разработку и реализацию.

Процедуры рассмотрения обращений и жалоб, связанных с проектом, служат для обеспечения эффективного и системного механизма для ответов на вопросы, обеспечения обратной связи и рассмотрения жалоб от лиц, интересы которых затрагиваются проектной деятельностью.

Своевременное удовлетворительное разрешение обращений и жалоб является важным процессом реализации проекта. Механизм подачи и рассмотрения жалоб проекта будет направлен на поиск решения по удовлетворению обращений и жалоб и взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами.

Любое лицо, испытавшее воздействие или обеспокоенное проектной деятельностью, может воспользоваться МПРЖ, и получить ответы на возникшие вопросы.

В Узбекистане широко используется механизм подачи и рассмотрения обращений и жалоб (МПРЖ) граждан согласно Закону Республики Узбекистан №ЗРУ-378 от 03.12.2014 «Об обращениях юридических и физических лиц». Заинтересованные лица могут обратиться через интернет на портал <https://my.gov.uz/ru>. Также с 2017 года функционируют «Народные приемные», куда граждане могут обращаться по волнующим их вопросам.

На объекте данного проекта должен быть заведен журнал регистрации, где должны регистрироваться обращения граждан и меры по решению возникшего вопроса.

Будет создан механизм подачи и рассмотрения жалоб (МПРЖ) для получения и обеспечения разрешения недовольств и жалоб местных жителей и заинтересованных организаций по социальным и экологическим вопросам. МПРЖ будет состоять из трех уровней, как указано ниже.

Таблица 12. Механизм подачи и рассмотрения жалоб и его уровни

Уровни/шаги	Процесс
Уровень 1- Инженер участка НЭСУ, полевой офис Подрядчика, махаллинский комитет и районные хокимияты	<p>Пострадавшее лицо обращается непосредственно в махаллинский комитет или в Полевой офис на рабочей площадке Подрядчика или к Инженеру участка НЭСУ¹. ГРП будет отвечать за сбор/приём и регистрацию жалоб от махаллинского комитета, подрядных организаций, инженера(ов) участка(ов) и хокимията на еженедельной основе.</p> <p>Хокимияты будут выступать в качестве альтернативного/дополнительного пункта подачи жалоб. Это вытекает из их обязанностей, определённых национальным законодательством; После регистрации полученных жалоб</p>

¹ В ходе консультаций по вопросам МПРЖ представители НЭС заверили, что присутствие инженера, принимающего жалобы населения, является обычной практикой для каждого их строящегося объекта.

Уровни/шаги	Процесс
	<p>специалист по переселению ГРП рассмотрит характер / специфику жалобы и направит ее соответствующей стороне для разрешения. Параллельно специалист района по переселению ГРП проинформирует ГРП в Ташкенте о полученной жалобе и дальнейших действиях, предпринятых для ее разрешения. В зависимости от характера жалобы она может направляться Подрядчику, в органы Госкомземгеодезкадастра, махаллинскому комитету, районному отделению Комитета по охране природы или недавно созданному при Кабинете Министров Республики Узбекистан Централизованному фонду по возмещению убытков физическим и юридическим лицам в связи с изъятием у них земельных участков для государственных и общественных нужд. На этом уровне жалоба должна быть решена в течение двух недель.</p>
<p>Уровень 2 –</p> <p>ГРП в Ташкенте и Комитет по рассмотрению жалоб, возглавляемый ГРП/НЭСУ</p>	<p>В случае, если жалоба не была рассмотрена на первом этапе или заявитель не удовлетворён принятым решением он/она может подать жалобу непосредственно в секретариат ГРП в Ташкенте. В соответствии с установленной процедурой секретариат рассмотрит жалобу и направит в соответствующий отдел для принятия решения о ее разрешении. В случае, если жалоба не связана напрямую с проектом, заявителю будет рекомендована дальнейшая инстанция, куда он/она должен подать заявку для принятия решения.</p> <p>В случае, если для разрешения жалобы требуется больше времени и ресурсов, ГРП может создать Специальную комиссию для рассмотрения жалоб, в состав которой могут входить представители секретариата ГРП представители руководящих органов НЭСУ, хокимията района, органов кадастра и охраны окружающей среды, и тд. Все жалобы будут разрешены в течение 15 дней. В случае, если потребуются дополнительные сведения, то, после предварительного уведомления заявителя, для разрешения жалобы и ее закрытия может быть использовано максимум 30 дней.</p>

Если вопрос не был решен или заявитель не удовлетворен решением, потерпевшее лицо на любой стадии процесса МПРЖ может подать жалобу в Хозяйственный суд, где решение будет принято соответствующим национальным законодательством.

Жалобы могут быть высказаны в любое время в ходе подготовки и реализации проекта. Однако механизм подачи и рассмотрения жалоб в рамках проекта не препятствует контактам затрагиваемых лиц с национальной/государственной правовой системой для разрешения их жалоб на любом этапе процесса МПРЖ. Подача жалобы, комментариев и/или предложений является бесплатной.

Подрядчик должен включать информацию о жалобах в ежемесячные отчеты о ходе работы, представляемые ГРП, которые, в свою очередь, будут включать обобщенную информацию в полугодовые отчеты по социальному мониторингу (ПОСМ).

Связь

Перед началом работ на участке Подрядчик обязан:

- Сообщить о МПРЖ населению в зоне воздействия проекта.
- Создать и опубликовать круглосуточную горячую линию для жалоб.
- Убедиться, что имена и контактные телефоны представителей, ГРП, Областного отделения НЭСУ и Подрядчика размещены на досках объявлений за пределами строительной площадки.

Процесс разрешения жалоб был официально представлен в ходе общественных консультаций. Механизм подачи и рассмотрения жалоб также будет представлен во время обычных встреч сообщества на территории Проекта на этапе строительства.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Протоколы Общественных Консультаций

Место/формат: Офис НЭСУ в Ташкенте в формате Видео конференции.

Дата: 7 апреля 2021 г

Проект "Трансформация электроэнергетического сектора и устойчивая электропередача"
(ESTART)

Общественное слушание: Раскрытие информации и публичные обсуждения по социально экологическим принципам (СЭП)

Подготовлено: Специалисты по экологическим и социальным вопросам Ekostandart Ekspert: Ольга Вахидова-Мордовина и Зилола Казакова

Представлено: Зилолой Казаковой

Целевая аудитория: Были приглашены представители региональных и местных органов власти, вовлечённые в экологическую и социальную деятельность в рамках проекта (специалисты департамента земельных ресурсов и государственного кадастра, комитета по экологии и охране окружающей среды, Министерства Энергетики Руз, представители хокимията, и т.д.). Список участников прилагается. Также были приглашены специалисты НЭСУ и жители непосредственно затронутых населённых пунктов (подстанции, ЛЭП, подъездные пути).

Устное изложение было сделано на местном языке (узбекский).

Были обсуждены следующие темы:

Описание проекта и его составляющих; потенциальные мероприятия по планированию проекта, национальное экологическое, социальное законодательство и соответствующие требования ВБ: выявленные социальные и экологические воздействия и меры по смягчению последствий; разработанные документы по социальным и экологическим гарантиям (МУЭСОМ, РПП, ПУТР и ПЗВС) и необходимость разработки ПУОСС для каждого подпроекта, в контексте ранее разработанных документов; Механизм подачи и рассмотрения жалоб и контактная информация проекта для пострадавших людей и организаций; дальнейшие этапы реализации проекта.

После обсуждения Консультант поделился с участниками презентацией и предоставил контактные телефоны проектных представителей по которым в случае возникновения каких-либо вопросов и необходимых разъяснений участники общественных консультаций могут связаться с консультантом или представителем ГРП.

Далее участникам была представлена возможность высказать своё мнение и задать вопросы. Консультанты поочерёдно обращались к представителям каждого проектного региона. Представители региональных подразделений НЭСУ сообщили что информация, представленная по проекту ясна и понятна, что ранее в процессе первичных консультаций при выезде специалистов, они уже получали информацию по техническим и проектным данным.

Участники обсуждали следующие темы и вопросы:

#	Тема/Вопрос	Ответы/Обсуждения
1	Необходимо ли заводить журнал жалоб и предложений на каждом проектом участке?	Каждое региональное подразделение НЭСУ должно вести журнал для регистрации жалоб и обращений. Вопрос учёта жалоб очень важен в реализации проектных мероприятий.
2	Размещение проектных социально-экологических документов, доступ к проектной информации	Все разработанные документы по проекту были размещены на сайте НЭСУ и Всемирного банка, подробная презентация и брошюра была направлена в каждый проектный регион для дальнейшего распространения среди жителей и других ЗПЛ.

После окончания обсуждений консультанты проекта обратились к участникам –женщинам с просьбой также принять участие в консультациях по вопросам гендерного равенства и ГН в рамках проектной деятельности и мероприятий.

Общественные консультации с женщинами

Место/формат: Офис НЭСУ в Ташкенте в формате Видео конференции.

Дата: 7 апреля 2021 г

Проект "Трансформация электроэнергетического сектора и устойчивая электропередача" (ESTART)

Общественная консультация: По вопросам гендерного равенства и гендерного насилия в контексте проектной деятельности.

Подготовлено: Специалисты по экологическим и социальным вопросам Ekostandart Ekspert: Ольга Вахидова-Мордовина и Зилола Казакова

Представлено: Зилолой Казаковой

Целевая аудитория: Были приглашены женщины- специалисты НЭСУ и жительницы непосредственно затронутых населённых пунктов (подстанции, ЛЭП, подъездные пути). В консультациях приняли участие 28 женщин, в следующем составе - 10 сотрудниц региональных МЭС и 18 жительниц проектной территории.

Устное изложение было сделано на местном языке (узбекский).

Были обсуждены следующие темы:

Вопросы гендерного равенства и гендерного насилия в контексте данного проекта и жизни женщин современного общества, периодичность проведения отдельных консультаций с женщинами сотрудниками НЭСУ и жительницами проектных территорий, обучение на гендерные темы для сотрудников НЭСУ и региональных подразделений, необходимость утверждения позиции гендерного координатора на региональном уровне, пересмотр политики найма персонала и продвижения по службе, обеспечение комфортных и безопасных условий работы для женщин, с достаточным количеством уборных и душевых, помощь в открытии женской ассоциации и ее интеграции в профсоюзную организацию НЭСУ.

Консультанты сообщили также, что Проект будет способствовать уменьшению гендерных предубеждений в энергетическом секторе путём включения услуг по распространению специализированных знаний и наращиванию потенциала,

которые не ограничивают женщин определёнными гендерными ролями и социальными ожиданиями. Проект будет включать в себя мониторинг этих действий. В рамках проекта, НЭСУ разработает план действий по ГН, деятельность которого также будет интегрирована в ПУОСС подрядчиков. Мероприятия по подготовке кадров и укреплению потенциала в рамках проекта, будут включать специальные модули, ориентированные на ГН, с тем чтобы все сотрудники проекта и ключевые заинтересованные стороны лучше понимали риски ГН и необходимые меры по смягчению последствий в рамках проекта.

После обсуждения Консультант предоставил контактные телефоны проектных представителей по которым в случае возникновения каких-либо вопросов и необходимых разъяснений участники общественных консультаций могут связаться с консультантом или представителем ГРП.

Далее участникам была представлена возможность высказать своё мнение и задать вопросы. Консультанты поочередно обращались к представителям каждого проектного региона.

Участники обсуждали следующие темы и вопросы:

#	Тема/Вопрос	Ответы/Обсуждения
1	Со стороны Сырдарьинского регионального подразделения, сотрудниками был поднят вопрос необходимости улучшения санитарно-гигиенических условий на рабочих местах для женщин.	Консультантом было отмечено, что проектом предусмотрено рассмотрение вопроса обеспечения комфортных и безопасных условий работы для женщин, с достаточным количеством уборных и душевых, и что данное обращение будет передано руководству НЭСУ.
2	У участниц есть определённые опасения по вопросам конфиденциальности информации обсуждаемой во время таких консультаций.	Консультанты сообщили, что не нужно бояться высказывать своё мнение сотрудницам предприятий НЭСУ, местным жительницам, что обстановка и условия данных консультаций предполагает свободное высказывание своих жалоб, опасений и возможных рисков, связанных с реализацией данного проекта. При обращении женщин, будет соблюдаться строгая конфиденциальность и отдельные механизмы подачи и рассмотрения жалоб.
3	Какое обучение будет проводиться по данным вопросам?	НЭСУ разработает план действий по ГН, деятельность которого будет включать обучение среди женщин –сотрудников НЭС, женщин проектных территорий, сотрудников подрядных организаций

Участницы сообщили, что вопросы гендерного насилия очень актуальны в повседневной жизни, но менталитет и традиции не позволяют обсуждать данные темы открыто, но они благодарны за возможность высказаться.

Список участников общественных консультаций




9. Мамадиева Нигорахон	Алока эл.монтаёр мухандис	Анджикон МЭТ филиали	93-445-20-93	<i>Mafro</i>
10. Аскарон Шотбек	Алока эл.монтаёр	Анджикон МЭТ филиали	99-085-22-02	<i>Shotbek</i>
11. Солиев Окунон	Алока эл.монтаёр	Анджикон МЭТ филиали	91-610-22-25	<i>Shotbek</i>
12. Тўғрибоев Раҳматулло	П/С бошлур-220 кВ бошлани	Анджикон МЭТ филиали	99-439-48-70	<i>Shotbek</i>
13. Матқосимов Муҳаммадхоним	П/С Фазлимон-220 кВ бошлани	Анджикон МЭТ филиали	99-607-20-38	<i>Shotbek</i>
14. Азизов Бахтиёржон	П/С Хасан-220 кВ бошлани	Анджикон МЭТ филиали	99-010-01-97	<i>Shotbek</i>
15. Хамдамов Латифжон	Мухандис	Анджикон МЭТ филиали	99-580-19-78	<i>Shotbek</i>

КУК раиси: *Office* Д.Хантова








Сана: 07.04.2021 йил
Худуд: "Ўзбекистон МЭТ" АЖ Анджикон МЭТ филиали

Лойиҳа номи: "Ўзбекистон МЭТ" АЖнинг №01-04-28/63 сонли Факограммасига асосан

Жаҳон банки ширкатида "Магистрал электр тармоқлари потстанцияларини замонавийлаштириш ва реконструкция қилиш" инвестиция лойиҳасини амалга ошириш чора тadbирлари тўғрисидаги қарорга асосан видео конференциясида қатнашувчилар рўйхати

№	ФИО	Лавозими	Ташкилот номи	Контакт маълумотлари (e-mail)	Икмо
1.	Алибеков Фарходбек	Бони муҳандис	Анджикон МЭТ филиали	99-607-51-81	<i>Aliyev</i>
2.	Мирсаидов Нуножон	МКБ бошлани	Анджикон МЭТ филиали	99-437-04-13	<i>Mirsaidov</i>
3.	Хантова Дилфуза	ПСХ муҳандиси	Анджикон МЭТ филиали	99-087-55-51	<i>Hantova</i>
4.	Умурақов Рустамжон	Юрист	Анджикон МЭТ филиали	99-994-10-04	<i>Umurov</i>
5.	Мадурамов Маданиямбек	Электротехник	Анджикон МЭТ филиали	97-235-07-15	<i>Madurov</i>
6.	Ибраҳимов Барқултон	Тезлик	Анджикон МЭТ филиали	97-992-04-45	<i>Ibrahimov</i>
7.	Ўсупова Шаҳноза	Ихтисодчи	Анджикон МЭТ филиали	99-086-20-33	<i>Usova</i>
8.	Мухтарова Наргиза	ХБ муҳандиси	Анджикон МЭТ филиали	98-780-05-23	<i>Muxtarova</i>




Сана: 2021 йил 7 апрел
Худуд: Бухоро МЭТ филиали

Лойиҳа номи: «Электр тармоқини узагиртириш ва барқарор узатиш (ESTART)»

№	ФИО	Лавозими	Ташкилот номи	Контакт маълумотлари (e-mail)	Икмо
1.	Мирзаев Самад Сарванбек	бони муҳандис	Бухоро МЭТ филиали	93-459-80-08	<i>Mirzaev</i>
2.	Азизов Эркин Абдулазамат	Бони муҳандис урчибосари	Бухоро МЭТ филиали	91-405-57-43	<i>Azizov</i>
3.	Жураев Тolib Тошмуҳаммадов	Капитал курилиш бўлими бошлани	Бухоро МЭТ филиали	97-304-19-00	<i>Juraev</i>
4.	Султоний Дилшод Хужайрадович	Бони мисоби	Бухоро МЭТ филиали	93-967-55-00	<i>Sultoniy</i>
5.	Рузиёва Туробийна Тўлқунқонова	Ходимлар бўлими муҳандиси	Бухоро МЭТ филиали	91-402-08-09	<i>Ruziyeva</i>
6.	Хомиева Нисаб Илхоневна	Режа иттилод гуруҳи етағачи иттилодчиси	Бухоро МЭТ филиали	91-445-76-92	<i>Homiyeva</i>
7.	Иброҳимов Эшмурот	Капитал курилиш бўлими	Бухоро МЭТ филиали	91-449-42-32	<i>Ibrohimov</i>






№	Эъзони	етағачи муҳандиси	Ташкилот номи	Контакт маълумотлари	Икмо
8.	Раисов Бекмурат Аминович	Капитал курилиш бўлими етағачи муҳандиси	Бухоро МЭТ филиали	93-626-07-48	<i>Raisov</i>
9.	Хомиева Ирода Ориновна	Ханфезлик ва нақсу инлаар гуруҳи муҳандиси	Бухоро МЭТ филиали	91-447-80-57	<i>Homiyeva</i>
10.	Муринова Гули Шамсидиновна	Режа эъмоми ва Электросинов хизмати	Бухоро МЭТ филиали	90-718-67-56	<i>Murina</i>
11.	Хайдаров Жамол Рахимович	Ишлаб чиқариш техника Гуруҳи етағачи муҳандиси	Бухоро МЭТ филиали	97-301-27-00	<i>Haydarov</i>
12.	Фойзуллоев Нодиржон Собир угли	Моддий техника таъминоти гуруҳи муҳандиси	Бухоро МЭТ филиали	91-407-00-43	<i>Foyzullayev</i>
13.	Рузиёва Шарипжон Исмоилов	Моддий техника таъминоти гуруҳи оғбор мудир	Бухоро МЭТ филиали	93-479-39-07	<i>Ruziyeva</i>
14.	Асқаров Сафаржон Юрмуқович	Алока хизмати бошлани	Бухоро МЭТ филиали	93-452-27-26	<i>Asqarov</i>

Директор филиали Бух МЭС: *Shaymurov* С.С.Арипов









Сана: 07.04.2021
Худуд: «Ўзбекистон Илмий Электр Тармоқлари» АЖ «Навий»

Иштирокчи электр тармоқлари филиали «Навий» филиали «Ўзбекистон Илмий Электр Тармоқлари» АЖ филиали

Лойиҳа номи: «Ўзбекистон Илмий Электр Тармоқлари» АЖ филиали «Навий» филиали «Ўзбекистон Илмий Электр Тармоқлари» АЖ филиали

№	ФИО	Лавозими	Ташкилот номи	Контакт маълумотлари (e-mail)	Икмо
1.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
2.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
3.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
4.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
5.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					









Сана: 07.04.2021
Худуд: «Ўзбекистон Илмий Электр Тармоқлари» АЖ «Навий»

Иштирокчи электр тармоқлари филиали «Навий» филиали «Ўзбекистон Илмий Электр Тармоқлари» АЖ филиали

Лойиҳа номи: «Ўзбекистон Илмий Электр Тармоқлари» АЖ филиали «Навий» филиали «Ўзбекистон Илмий Электр Тармоқлари» АЖ филиали

№	ФИО	Лавозими	Ташкилот номи	Контакт маълумотлари (e-mail)	Икмо
1.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
2.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
3.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
4.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
5.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
6.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
7.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
8.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
9.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
10.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
11.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>







Сана: 07.04.2021
Худуд: «Ўзбекистон Илмий Электр Тармоқлари» АЖ «Навий»

Иштирокчи электр тармоқлари филиали «Навий» филиали «Ўзбекистон Илмий Электр Тармоқлари» АЖ филиали

Лойиҳа номи: «Ўзбекистон Илмий Электр Тармоқлари» АЖ филиали «Навий» филиали «Ўзбекистон Илмий Электр Тармоқлари» АЖ филиали

№	ФИО	Лавозими	Ташкилот номи	Контакт маълумотлари (e-mail)	Икмо
1.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
2.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
3.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
4.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
5.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
6.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
7.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
8.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
9.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
10.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
11.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>






Сана: 07.04.2021
Худуд: «Ўзбекистон Илмий Электр Тармоқлари» АЖ «Навий»

Иштирокчи электр тармоқлари филиали «Навий» филиали «Ўзбекистон Илмий Электр Тармоқлари» АЖ филиали

Лойиҳа номи: «Ўзбекистон Илмий Электр Тармоқлари» АЖ филиали «Навий» филиали «Ўзбекистон Илмий Электр Тармоқлари» АЖ филиали

№	ФИО	Лавозими	Ташкилот номи	Контакт маълумотлари (e-mail)	Икмо
1.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
2.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
3.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
4.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
5.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
6.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
7.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
8.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
9.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
10.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>
11.	Жасуров Б.Н.	директор	Навий МЭТ	98-66-57-57	<i>Jasurov</i>



Сана: 07.04.2021 йил
Худуд: Хорғез вилояти

Лойиҳа номи: «Магистрал тармоқлардаги подстанцияларни модернизация ва реконструкция қилиш» (II фаза) «Хазорат» ПС

№	ФИО	Лавозими	Ташкилот номи	Контакт маълумотлари (e-mail)	Изо
1.	Исмаилов Саломат	Бун муҳтарам	Хазорат электр тармоқлари филиали	99-208-06-07	
2.	Исмаилов Ҳасан	Бун муҳтарам	Хазорат электр тармоқлари филиали	99-208-06-08	
3.	Исмаилов Раҳимов	Бун муҳтарам	Хазорат электр тармоқлари филиали	99-208-06-09	
4.	Исмаилов Раҳимов	Бун муҳтарам	Хазорат электр тармоқлари филиали	99-208-06-10	
5.	Исмаилов Раҳимов	Бун муҳтарам	Хазорат электр тармоқлари филиали	99-208-06-11	
6.	Исмаилов Раҳимов	Бун муҳтарам	Хазорат электр тармоқлари филиали	99-208-06-12	
7.	Исмаилов Раҳимов	Бун муҳтарам	Хазорат электр тармоқлари филиали	99-208-06-13	
8.	Исмаилов Раҳимов	Бун муҳтарам	Хазорат электр тармоқлари филиали	99-208-06-14	
9.	Исмаилов Раҳимов	Бун муҳтарам	Хазорат электр тармоқлари филиали	99-208-06-15	
10.	Исмаилов Раҳимов	Бун муҳтарам	Хазорат электр тармоқлари филиали	99-208-06-16	

eco standart

Сана: 07.04.2021 йил
Худуд: Хорғез вилояти

Лойиҳа номи: «Магистрал тармоқлардаги подстанцияларни модернизация ва реконструкция қилиш» (II фаза) «Хазорат» ПС

№	ФИО	Лавозими	Ташкилот номи	Контакт маълумотлари (e-mail)	Изо
11.	Исмаилов Раҳимов	Бун муҳтарам	Хазорат электр тармоқлари филиали	99-208-06-17	
12.	Исмаилов Раҳимов	Бун муҳтарам	Хазорат электр тармоқлари филиали	99-208-06-18	
13.	Исмаилов Раҳимов	Бун муҳтарам	Хазорат электр тармоқлари филиали	99-208-06-19	
14.	Исмаилов Раҳимов	Бун муҳтарам	Хазорат электр тармоқлари филиали	99-208-06-20	
15.	Исмаилов Раҳимов	Бун муҳтарам	Хазорат электр тармоқлари филиали	99-208-06-21	
16.	Исмаилов Раҳимов	Бун муҳтарам	Хазорат электр тармоқлари филиали	99-208-06-22	
17.	Исмаилов Раҳимов	Бун муҳтарам	Хазорат электр тармоқлари филиали	99-208-06-23	
18.	Исмаилов Раҳимов	Бун муҳтарам	Хазорат электр тармоқлари филиали	99-208-06-24	
19.	Исмаилов Раҳимов	Бун муҳтарам	Хазорат электр тармоқлари филиали	99-208-06-25	
20.	Исмаилов Раҳимов	Бун муҳтарам	Хазорат электр тармоқлари филиали	99-208-06-26	
21.	Исмаилов Раҳимов	Бун муҳтарам	Хазорат электр тармоқлари филиали	99-208-06-27	
22.	Исмаилов Раҳимов	Бун муҳтарам	Хазорат электр тармоқлари филиали	99-208-06-28	
23.	Исмаилов Раҳимов	Бун муҳтарам	Хазорат электр тармоқлари филиали	99-208-06-29	
24.	Исмаилов Раҳимов	Бун муҳтарам	Хазорат электр тармоқлари филиали	99-208-06-30	
25.	Исмаилов Раҳимов	Бун муҳтарам	Хазорат электр тармоқлари филиали	99-208-06-31	
26.	Исмаилов Раҳимов	Бун муҳтарам	Хазорат электр тармоқлари филиали	99-208-06-32	
27.	Исмаилов Раҳимов	Бун муҳтарам	Хазорат электр тармоқлари филиали	99-208-06-33	

eco standart

Сана: 07.04.2021 йил
Худуд: Тошкент шаҳар Магистрал Электр Тармоқлари филиали

Лойиҳа номи: «Магистрал электр тармоқларини модернизация ва реконструкция қилиш» (II фаза) ПС «Тракторсоз»

№	ФИО	Лавозими	Ташкилот номи	Контакт маълумотлари (e-mail)	Изо
1.	Раҳимов Р.Т.	Бун муҳтарам	Магистрал электр тармоқлари филиали	99-208-06-34	
2.	Раҳимов Р.Т.	Бун муҳтарам	Магистрал электр тармоқлари филиали	99-208-06-35	
3.	Раҳимов Р.Т.	Бун муҳтарам	Магистрал электр тармоқлари филиали	99-208-06-36	
4.	Раҳимов Р.Т.	Бун муҳтарам	Магистрал электр тармоқлари филиали	99-208-06-37	
5.	Раҳимов Р.Т.	Бун муҳтарам	Магистрал электр тармоқлари филиали	99-208-06-38	
6.	Раҳимов Р.Т.	Бун муҳтарам	Магистрал электр тармоқлари филиали	99-208-06-39	
7.	Раҳимов Р.Т.	Бун муҳтарам	Магистрал электр тармоқлари филиали	99-208-06-40	
8.	Раҳимов Р.Т.	Бун муҳтарам	Магистрал электр тармоқлари филиали	99-208-06-41	
9.	Раҳимов Р.Т.	Бун муҳтарам	Магистрал электр тармоқлари филиали	99-208-06-42	
10.	Раҳимов Р.Т.	Бун муҳтарам	Магистрал электр тармоқлари филиали	99-208-06-43	
11.	Раҳимов Р.Т.	Бун муҳтарам	Магистрал электр тармоқлари филиали	99-208-06-44	

eco standart

Сана: 07.04.2021 йил
Худуд: Тошкент шаҳар Магистрал Электр Тармоқлари филиали

Лойиҳа номи: «Магистрал электр тармоқларини модернизация ва реконструкция қилиш» (II фаза) ПС «Тракторсоз»

№	ФИО	Лавозими	Ташкилот номи	Контакт маълумотлари (e-mail)	Изо
12.	Раҳимов Р.Т.	Бун муҳтарам	Магистрал электр тармоқлари филиали	99-208-06-45	
13.	Раҳимов Р.Т.	Бун муҳтарам	Магистрал электр тармоқлари филиали	99-208-06-46	
14.	Раҳимов Р.Т.	Бун муҳтарам	Магистрал электр тармоқлари филиали	99-208-06-47	
15.	Раҳимов Р.Т.	Бун муҳтарам	Магистрал электр тармоқлари филиали	99-208-06-48	
16.	Раҳимов Р.Т.	Бун муҳтарам	Магистрал электр тармоқлари филиали	99-208-06-49	
17.	Раҳимов Р.Т.	Бун муҳтарам	Магистрал электр тармоқлари филиали	99-208-06-50	
18.	Раҳимов Р.Т.	Бун муҳтарам	Магистрал электр тармоқлари филиали	99-208-06-51	
19.	Раҳимов Р.Т.	Бун муҳтарам	Магистрал электр тармоқлари филиали	99-208-06-52	
20.	Раҳимов Р.Т.	Бун муҳтарам	Магистрал электр тармоқлари филиали	99-208-06-53	
21.	Раҳимов Р.Т.	Бун муҳтарам	Магистрал электр тармоқлари филиали	99-208-06-54	
22.	Раҳимов Р.Т.	Бун муҳтарам	Магистрал электр тармоқлари филиали	99-208-06-55	
23.	Раҳимов Р.Т.	Бун муҳтарам	Магистрал электр тармоқлари филиали	99-208-06-56	
24.	Раҳимов Р.Т.	Бун муҳтарам	Магистрал электр тармоқлари филиали	99-208-06-57	
25.	Раҳимов Р.Т.	Бун муҳтарам	Магистрал электр тармоқлари филиали	99-208-06-58	
26.	Раҳимов Р.Т.	Бун муҳтарам	Магистрал электр тармоқлари филиали	99-208-06-59	
27.	Раҳимов Р.Т.	Бун муҳтарам	Магистрал электр тармоқлари филиали	99-208-06-60	

eco standart

Сана: 7.04.2021 йил
Худуд: Қўشقўр маҳалла маҳаллий ҳокимлиги

Лойиҳа номи: «Қўشقўр маҳалла маҳаллий ҳокимлигидаги электр тармоқларини модернизация ва реконструкция қилиш»

№	ФИО	Лавозими	Ташкилот номи	Контакт маълумотлари (e-mail)	Изо
1.	Қўشقўр М.	Бун муҳтарам	Қўشقўр маҳаллий ҳокимлиги	99-208-06-61	
2.	Қўشقўр М.	Бун муҳтарам	Қўشقўр маҳаллий ҳокимлиги	99-208-06-62	
3.	Қўشقўр М.	Бун муҳтарам	Қўشقўр маҳаллий ҳокимлиги	99-208-06-63	
4.	Қўشقўр М.	Бун муҳтарам	Қўشقўр маҳаллий ҳокимлиги	99-208-06-64	
5.	Қўشقўр М.	Бун муҳтарам	Қўشقўр маҳаллий ҳокимлиги	99-208-06-65	
6.	Қўشقўр М.	Бун муҳтарам	Қўشقўр маҳаллий ҳокимлиги	99-208-06-66	
7.	Қўشقўр М.	Бун муҳтарам	Қўشقўр маҳаллий ҳокимлиги	99-208-06-67	
8.	Қўشقўр М.	Бун муҳтарам	Қўشقўр маҳаллий ҳокимлиги	99-208-06-68	
9.	Қўشقўр М.	Бун муҳтарам	Қўشقўр маҳаллий ҳокимлиги	99-208-06-69	
10.	Қўشقўр М.	Бун муҳтарам	Қўشقўр маҳаллий ҳокимлиги	99-208-06-70	
11.	Қўشقўр М.	Бун муҳтарам	Қўشقўр маҳаллий ҳокимлиги	99-208-06-71	
12.	Қўشقўр М.	Бун муҳтарам	Қўشقўр маҳаллий ҳокимлиги	99-208-06-72	
13.	Қўشقўр М.	Бун муҳтарам	Қўشقўр маҳаллий ҳокимлиги	99-208-06-73	

eco standart

Сана: 7.04.2021 йил
Худуд: Қўشقўр маҳалла маҳаллий ҳокимлиги

Лойиҳа номи: «Қўشقўр маҳалла маҳаллий ҳокимлигидаги электр тармоқларини модернизация ва реконструкция қилиш»

№	ФИО	Лавозими	Ташкилот номи	Контакт маълумотлари (e-mail)	Изо
14.	Қўشقўр М.	Бун муҳтарам	Қўشقўр маҳаллий ҳокимлиги	99-208-06-74	
15.	Қўشقўр М.	Бун муҳтарам	Қўشقўр маҳаллий ҳокимлиги	99-208-06-75	
16.	Қўشقўр М.	Бун муҳтарам	Қўشقўр маҳаллий ҳокимлиги	99-208-06-76	
17.	Қўشقўр М.	Бун муҳтарам	Қўشقўр маҳаллий ҳокимлиги	99-208-06-77	
18.	Қўشقўр М.	Бун муҳтарам	Қўشقўр маҳаллий ҳокимлиги	99-208-06-78	
19.	Қўشقўр М.	Бун муҳтарам	Қўشقўр маҳаллий ҳокимлиги	99-208-06-79	
20.	Қўشقўр М.	Бун муҳтарам	Қўشقўр маҳаллий ҳокимлиги	99-208-06-80	
21.	Қўشقўр М.	Бун муҳтарам	Қўشقўр маҳаллий ҳокимлиги	99-208-06-81	
22.	Қўشقўр М.	Бун муҳтарам	Қўشقўр маҳаллий ҳокимлиги	99-208-06-82	
23.	Қўشقўр М.	Бун муҳтарам	Қўشقўр маҳаллий ҳокимлиги	99-208-06-83	
24.	Қўشقўр М.	Бун муҳтарам	Қўشقўр маҳаллий ҳокимлиги	99-208-06-84	
25.	Қўشقўр М.	Бун муҳтарам	Қўشقўр маҳаллий ҳокимлиги	99-208-06-85	
26.	Қўشقўр М.	Бун муҳтарам	Қўشقўр маҳаллий ҳокимлиги	99-208-06-86	
27.	Қўشقўр М.	Бун муҳтарам	Қўشقўр маҳаллий ҳокимлиги	99-208-06-87	

eco standart

Сана: 07.04.2021 йил
Худуд: Ўзбекистон МЭТ АЖ Андижон МЭТ филиали

Лойиҳа номи: «Ўзбекистон МЭТ АЖнинг №01-04-28/63 сонли Факсogramмасига асосан

Жаҳон банки иштирокида «Магистрал электр тармоқлари потстанцияларини замонавийлаштириш ва реконструкция қилиш» инвестиция лойиҳасини амалга ошириш чора тadbирлари тўғрисидаги қарорига асосан видео конференцияда катташуучилар рўйхати

№	ФИО	Лавозими	Ташкилот номи	Контакт маълумотлари (e-mail)	Изо
1.	Хантова Дилфуза	ЛЭСХ муҳандиси	Андижон МЭТ филиали	99-087-55-51	
2.	Нурдодилова Барноқул	Техник	Андижон МЭТ филиали	97-992-04-45	
3.	Нусупова Шахлоза	Иктисодчи	Андижон МЭТ филиали	99-086-20-33	
4.	Мухтарова Наргиза	ХБ муҳандиси	Андижон МЭТ филиали	98-780-05-23	
5.	Мамадиева Нигорахон	Алоқа элмонтаёр	Андижон МЭТ филиали	93-445-20-93	

КУК ранси

Д.Хантова

eco standart

Сана: 2021 йил 7 апрел
Худуд: Бухоро МЭТ филиали

Лойиҳа номи: «Электр тармоқини узгартирish ва барқарор узатиш (ESTART)

№	ФИО	Лавозими	Ташкилот номи	Контакт маълумотлари (e-mail)	Изо
1.	Рузиева Гулройна Гунивордовна	Ходимлар бўлими муздандиси	Бухоро МЭТ филиали	91-402-58-09	
2.	Хожиева Насиба Яшинева	Режа итисод гуруҳи етасчи итисодчиси	Бухоро МЭТ филиали	91-445-76-92	
3.	Хожиева Ирода Ориповна	Хавфсизлик ва махус нафар гуруҳи муздандиси	Бухоро МЭТ филиали	91-447-80-57	
4.	Муминова Гул Шамсиевна	Режа хизмати ва Электр тармоқини узгартирish ва барқарор узатиш (ESTART) техникаси	Бухоро МЭТ филиали	90-718-67-56	

Директор филиали Бух МЭС:

С.С.Арсланов

eco standart



Сана: 07.04.2021
 Худуд: Ўзбекистон Илмий Энгир Тармақлари ШЖА Илмий Маркази
 энгир тармақлари филиали Илмий ёнаёт Ташкилот ташкили
 Лойиҳа номи: «Ташкилот ташкили Илмий ёнаёт ўзбекистон энгир тармақлари»

№	ФИО	Лавозими	Ташкилот номи	Контакт маълумотлари (e-mail)	Имзо
1.	Алимова Асия	Ташкилот ташкили	Илмий МЭТ	91-310-14-34	Алимова
2.	Алимова Асия	Ташкилот ташкили	Илмий МЭТ	91-314-15-31	Алимова
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					



Сана: 07.04.2021
 Худуд: Тошкент ИТ «Чулпон - Ото» ДЭВ МБ
 Лойиҳа номи: «Электрон тармақлари Ўзбекистон Республикаси

№	ФИО	Лавозими	Ташкилот номи	Контакт маълумотлари (e-mail)	Имзо
1.	Алимова Асия	Ташкилот ташкили	Илмий МЭТ		Алимова
2.	Алимова Асия	Ташкилот ташкили	Илмий МЭТ		Алимова
3.	Алимова Асия	Ташкилот ташкили	Илмий МЭТ		Алимова
4.	Алимова Асия	Ташкилот ташкили	Илмий МЭТ		Алимова
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					



Сана: 07.04.2021
 Худуд: Ўзбекистон Илмий Энгир Тармақлари ШЖА Илмий Маркази
 Лойиҳа номи: «Электрон тармақлари Ўзбекистон Республикаси»

№	ФИО	Лавозими	Ташкилот номи	Контакт маълумотлари (e-mail)	Имзо
1.	Алимова Асия	Ташкилот ташкили	Илмий МЭТ	91-310-14-34	Алимова
2.	Алимова Асия	Ташкилот ташкили	Илмий МЭТ	91-314-15-31	Алимова
3.	Алимова Асия	Ташкилот ташкили	Илмий МЭТ	91-314-15-31	Алимова
4.	Алимова Асия	Ташкилот ташкили	Илмий МЭТ	91-314-15-31	Алимова
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					



Сана: 07.04.2021
 Худуд: Тошкент ИТ «Чулпон - Ото» ДЭВ МБ
 Лойиҳа номи: «Электрон тармақлари Ўзбекистон Республикаси»

№	ФИО	Лавозими	Ташкилот номи	Контакт маълумотлари (e-mail)	Имзо
1.	Алимова Асия	Ташкилот ташкили	Илмий МЭТ		Алимова
2.	Алимова Асия	Ташкилот ташкили	Илмий МЭТ		Алимова
3.	Алимова Асия	Ташкилот ташкили	Илмий МЭТ		Алимова
4.	Алимова Асия	Ташкилот ташкили	Илмий МЭТ		Алимова
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					






Сана: 07.04.2021 йил
 Худуд: Хоразм вилояти
 Лойиҳа номи: «Магистрал тармақларидаги подстанцияларни модернизация ва реконструкция қилиши (фаза II) «Хазорасп» ШЖ»

№	ФИО	Лавозими	Ташкилот номи	Контакт маълумотлари (e-mail)	Имзо
1.	Алимова Асия	Ташкилот ташкили	Илмий МЭТ	91-310-14-34	Алимова
2.	Алимова Асия	Ташкилот ташкили	Илмий МЭТ	91-314-15-31	Алимова
3.	Алимова Асия	Ташкилот ташкили	Илмий МЭТ	91-314-15-31	Алимова
4.	Алимова Асия	Ташкилот ташкили	Илмий МЭТ	91-314-15-31	Алимова
5.	Алимова Асия	Ташкилот ташкили	Илмий МЭТ	91-314-15-31	Алимова
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					




Фотографии общественных слушаний

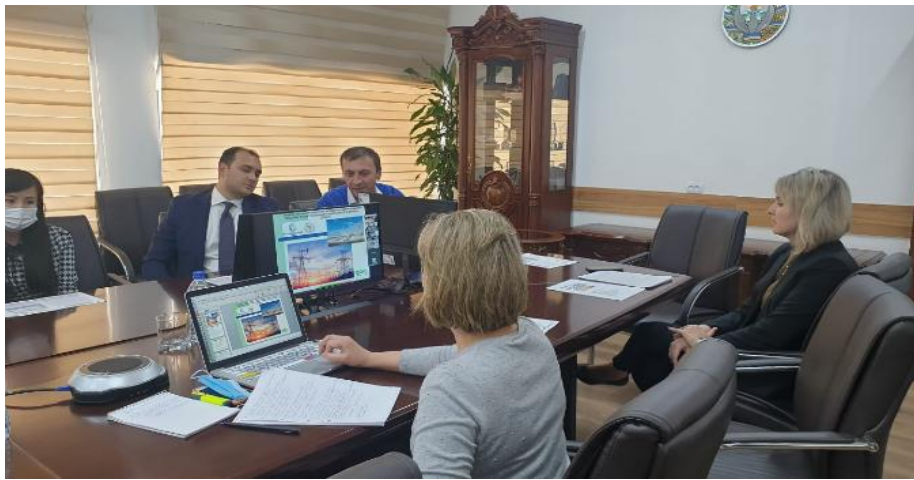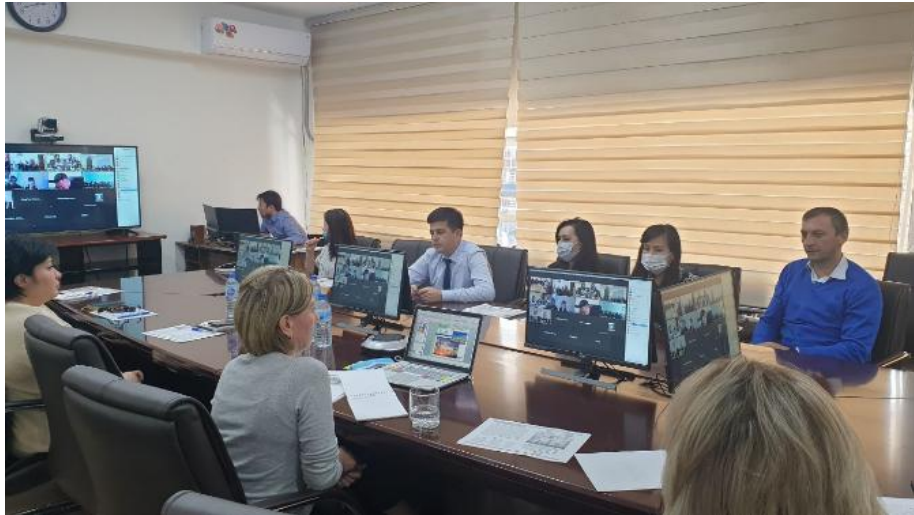

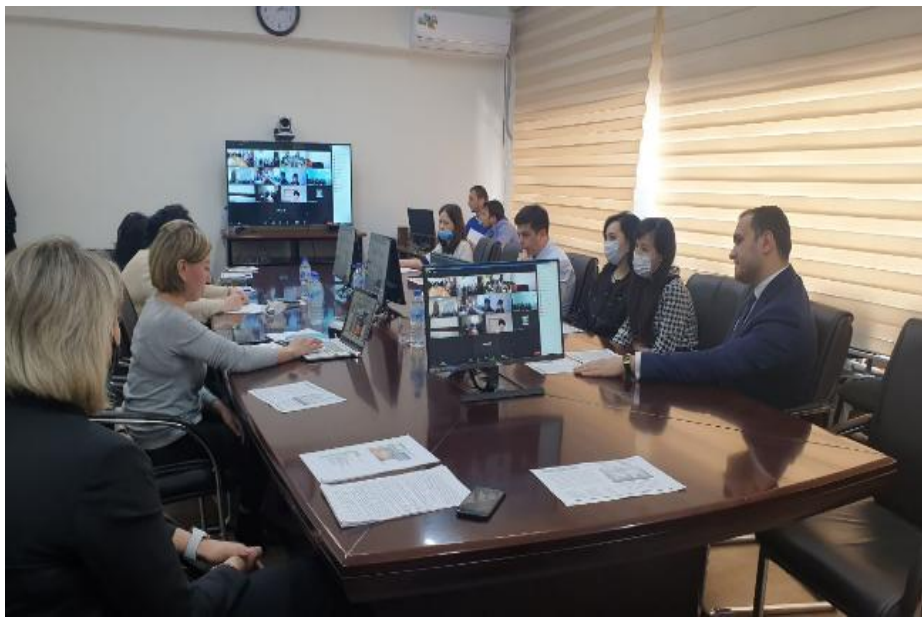

Фотографии консультаций с женщинами

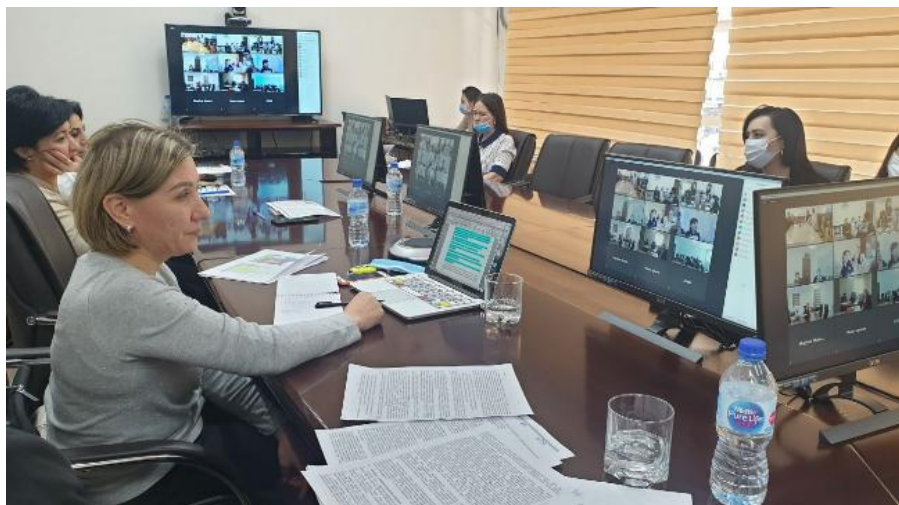



Приложение 2. Предлагаемые формы для реализации мониторинга

Экологический Мониторинг

№ Контракт	Вод а		Шум		Воздух		Почва	Мусор
	Питьева я	Сточная	Ближайший населённый пункт	Активна я рабочая зона	Ближайши й населённы й пункт	Активна я рабочая зона	Активная рабочая зона	Активная рабочая зона
1								
12	ЧС	С	Н					
12А								

С - Соответствует
 ЧС - Частично соответствует
 Н – Не соответствует

Статус реализации экологических мер

№ Конт- тракт	План контроля шума	Рабочие участки	Лагерь	План утилизаци и отходов	Управление по охране здоровья и технике без- опасности	План организации дорожного движения	План контроля пыли	План слу- чайных разливов
1	ЧС	С	С	Н				
12								
12А								

Приложение 3. План управления асбестосодержащими материалами (Пример)

Применимость

План управления асбестосодержащими материалами (ПУАМ) применяется ко всем объектам строительства или реконструкции, а также к любым смежным областям. Подрядчики, нанятые Проектом, несут юридическую ответственность за свои строительные площадки и смежные участки и должны соблюдать положения ПУАМ Проекта в этих местах. В частности, эта процедура должна использоваться для обеспечения безопасной обработки, удаления и утилизации любых и всех асбестосодержащих материалов (АМ) из этих районов.

Неотложные меры

При обнаружении АМ на Проектной территории подрядчик должен:

- a) Прекратить все работы в радиусе 5 м от АМ и эвакуировать весь персонал из этого района;
- b) Разграничить радиус 5 м с помощью безопасных столбов ограждения, предупреждающей ленты и хорошо видимых знаков, предупреждающих о наличии асбеста;
- c) Если Проектная территория находится в жилом районе, разместите охранника на краю сайта с инструкциями, чтобы не пускать широкую публику;
- d) Уведомить специалиста по защитным мерам и организовать немедленную проверку на месте.

Оборудование

Для удаления асбеста со строительной площадки подрядчики должны предоставить следующее оборудование:

- a) Предупреждающая лента, прочные ограждения и предупредительные надписи;
- b) Лопатки;
- c) Водопровод и шланг, снабжённые насадкой для разбрызгивания садового типа;
- d) Ведро с водой и тряпками;
- e) Мешки из прозрачного, прочного полиэтилена, которые можно завязать, чтобы закрыть;
- f) Контейнеры для отходов асбеста (пустые, чистые, герметичные металлические бочки, чётко обозначенные как содержащие асбест).

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

- a) Весь персонал, участвующий в работе с АМ, должен носить следующее оборудование, предоставленное подрядчиком:
- b) Одноразовые комбинезоны с капюшоном;
- c) Ботинки без шнурков;
- d) Новые, прочные резиновые перчатки;
- e) Респиратор обычно не требуется, если на небольшой площади имеется только несколько частей АМ, и если АМ влажный;

- f) Запрещается курить, есть и пить на сайте, содержащем АМ.

Процедура дезактивации 1: Удаление небольших кусочков АМ

- a) Определите местоположение всех видимых АМ и слегка, но тщательно обрызгайте водой;
- b) Как только АМ станет влажным, возьмите все видимые АМ с лопатами и поместите в прозрачный пластиковый пакет;
- c) Если мусор АМ частично закопан в почве, удалите его из почвы с помощью лопаты и поместите в пластиковый пакет;
- d) Вставьте большую этикетку внутри каждого полиэтиленового пакета, чётко указав, что содержимое содержит асбест и опасно для здоровья человека, и с ним нельзя обращаться;
- e) Надёжно завяжите полиэтиленовые пакеты и поместите их в маркированные контейнеры для отходов асбеста (чистые металлические бочки) и запечатайте каждый барабан;
- f) Почва, содержащая мусор АМ, не должна использоваться для обратной засыпки, а должна быть засыпана вручную в контейнеры для отходов асбеста;
- g) В конце операции очистите все лопаты и любое другое оборудование влажными тряпками и поместите тряпки в пластиковые пакеты для мусора внутри контейнеров для отходов асбеста.

Процедура дезактивации 2: удаление засыпки, загрязнённой АМ

- a) Если почва, содержащая мусор АМ, случайно использовалась для обратной засыпки, ее необходимо слегка опрыскать водой и вылить вручную на глубину 300 мм и поместить непосредственно в контейнеры для отходов асбеста (то есть временно не хранить рядом с траншеей);
- b) Любой АМ, открытый во время ручной лопаты, должен быть помещён в прозрачный пластиковый пакет;
- c) После того, как траншея была повторно выкопана до 300 мм, если не осталось видимого АМ, траншею можно пополнять с помощью экскаватора с использованием импортированного чистого верхнего слоя почвы.

Удаление

АМ следует безопасно утилизировать на местном участке захоронения опасных отходов, если таковой имеется, или на городской свалке после предварительной договорённости о безопасном хранении с оператором площадки.

- Подрядчик должен позаботиться о том, чтобы оператор площадки утилизации как можно скорее собрал запечатанные контейнеры с асбестовыми отходами и оставил их в целостности и сохранности на площадке утилизации.
- В конце строительства Подрядчики должны принять меры к тому, чтобы оператор площадки захоронения хоронил все контейнеры АМ в отдельной яме подходящего размера, покрытой слоем глины глубиной не менее 250 мм.

a) Обеззараживание людей

В конце каждого дня весь персонал, участвующий в работе с АСМ, должен выполнить следующую процедуру обеззараживания:

- Тщательно очистить ботинки влажными тряпками после окончания операции обеззараживания;
- Снять одноразовую спецодежду и пластиковые перчатки таким образом, чтобы они были вывернуты наизнанку, и поместить их в пластиковый мешок с тряпками, используемыми для чистки ботинок;
- В случае использования одноразового респиратора, поместить его в пластиковый пакет, запечатать пакет и поместить его в контейнер для асбестовых отходов;
- Весь персонал должен тщательно вымыться перед тем, как покинуть площадку, затем протереть зону мойки влажными тряпками, которые должны быть помещены в пластиковые пакеты, как указано выше.

в) Чистка и проверка выполнения

- Процесс обеззараживания должен быть проконтролирован инспекторами районной службы СЭС (инженерами или экологами).
- После успешного завершения процесса обеззараживания и утилизации, КУП визуально осматривает территорию и завершает операцию, если участок был очищен удовлетворительным образом.
- После завершения процесса, Подрядчик направляет копию уведомления о завершении работ в ГРП с фотографиями операции и площадки.

ОБУЧЕНИЕ

Специалист по охране окружающей среды РГРП может нанять специализированные компании для проведения тренингов по внедрению ПУАМ для сотрудников Подрядчиков, РГКП и ГРП. Тренинг будет включать в себя занятие, посвящённое АМ, которое охватывало:

- а. Риски контакта с АМ;
- б. Ответственность за работу с АМ на строительных площадках проекта;
- в. ПУАМ проекта и Протокол по очистке территории;
- г. Повышение осведомлённости рабочей силы подрядчиков.

СМЕТА РАСХОДОВ

Затраты, понесённые подрядчиками при внедрении ПУАМ, включены в их бюджет в бюджете ПУОСС.